

Procacci S.r.l. in liquidazione

Loc. Mocaiana – Fraz. Monteieto, 33

06024 GUBBIO (PG)



PERIZIA DI STIMA

ALLEGATO 12 - SOPRALLUOGO 09/06/2023: REPORT TERMOGRAFICO EDIFICIO 1 (PRINCIPALE)

Impianto fotovoltaico della potenza di
349,60 kWp connesso alla rete elettrica in regime di
cessione totale dell'energia prodotta.

Fossato di Vico (PG) - Loc. Osteria del Gatto

Per Esaerg S.r.l.:

Arch. Fabio Bicchielli

Ing. Federico Biliorsi

Ing. Nicola Carboni

Settembre 2023

ESAERG S.r.l.

Sede: Viale Michelangelo Buonarroti, 100/1 - 52100 Arezzo - C.F./P.IVA: 02156510519
Tel. Fax: +39 0575 26665 - email: info@esaerg.it - PEC: esaerg@pec.it



2023-06-09

Termografia Moduli

EDIFICIO PRINCIPALE

2023-06-09

Società:	
Indirizzo:	
Città:	
Tel.:	
E-mail	

Riferimenti strumento

Costruttore:	HT ITALIA
Modello:	THT45W
Numero di serie:	181226018

Info Cliente

Cliente:	
Indirizzo:	loc. Osteria del Gatto via Eugubina snc
Città:	Fossato di Vico (PG)
Misura:	
Riferimento misura:	
Luogo misura:	Edificio Principale

2023-06-09

0421

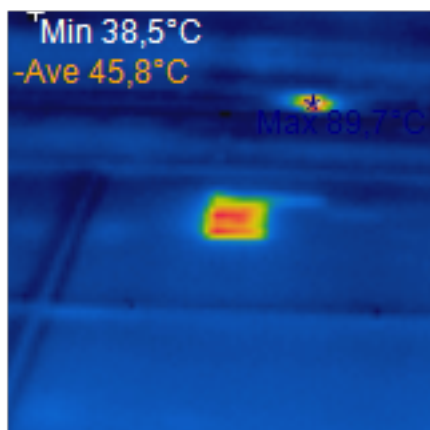


Immagine IR



Immagine Visibile

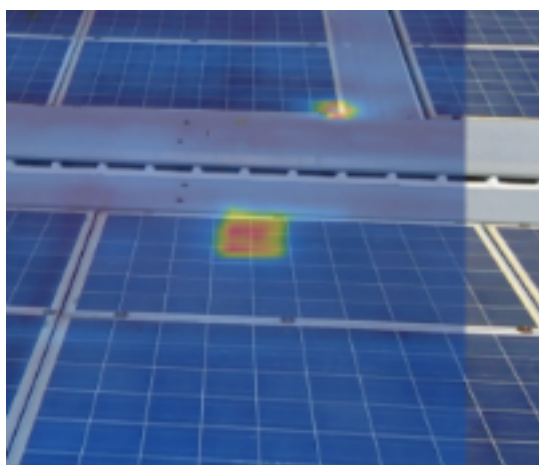


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0421.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	15:03:16	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	89,7°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	38,5°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0421

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

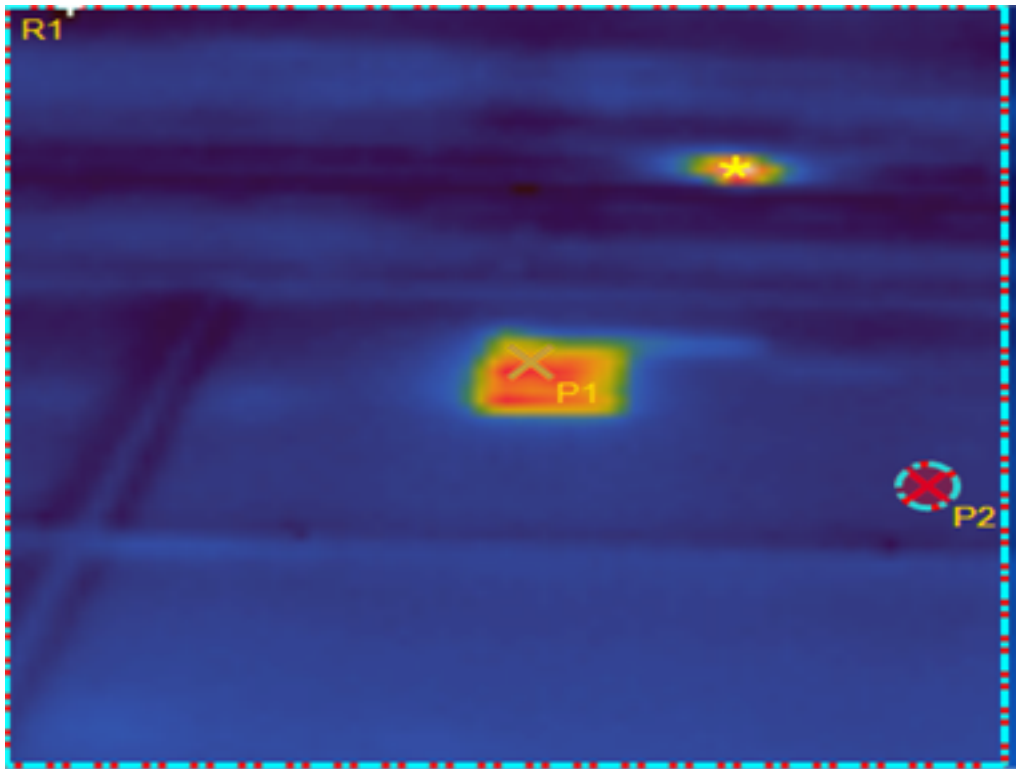

2023-06-09

0421


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	71,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	45,1°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0421

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

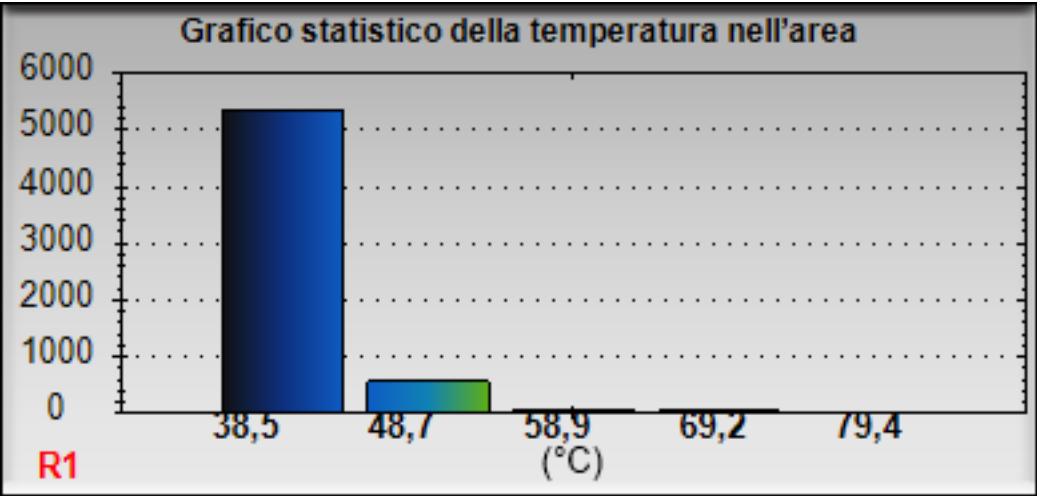

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	89,7°C	38,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0369

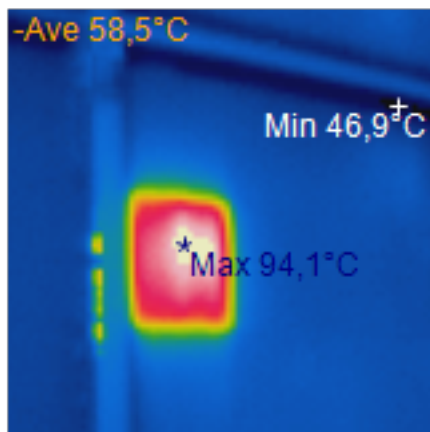


Immagine IR



Immagine Visibile

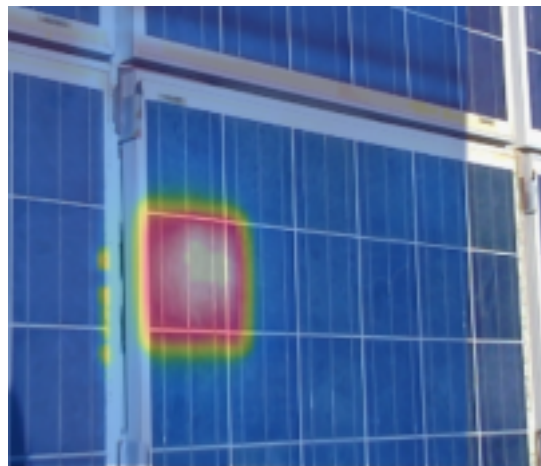


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0369.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	12:01:48	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	94,1°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	46,9°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0369

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

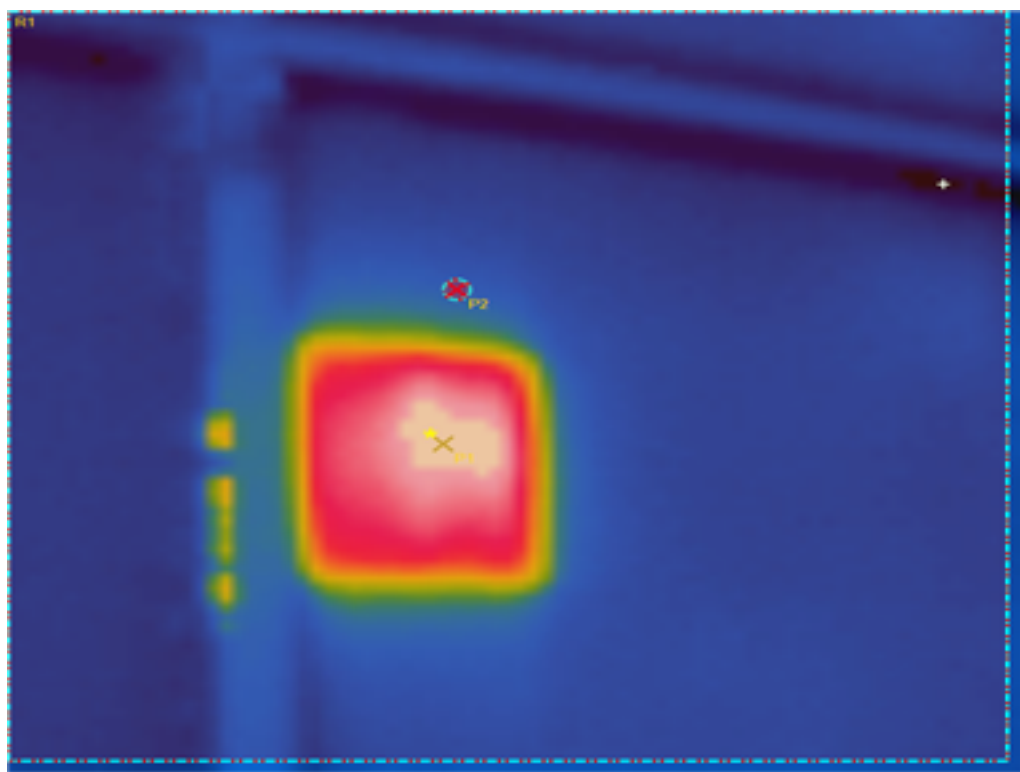

2023-06-09

0369


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	93,1°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	60,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0369

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

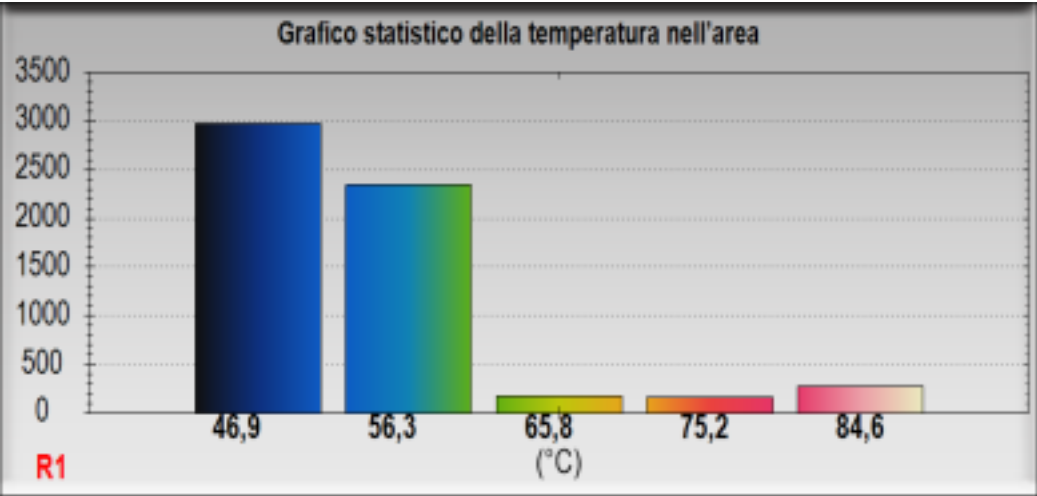

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	94,1°C	46,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0373

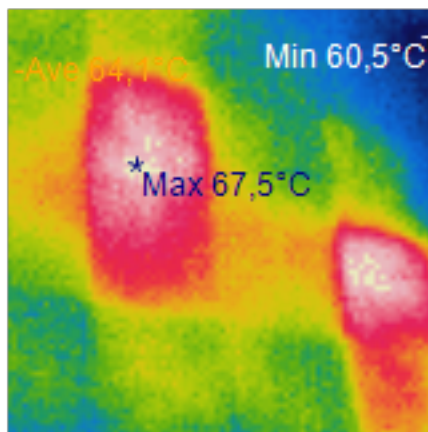


Immagine IR



Immagine Visibile

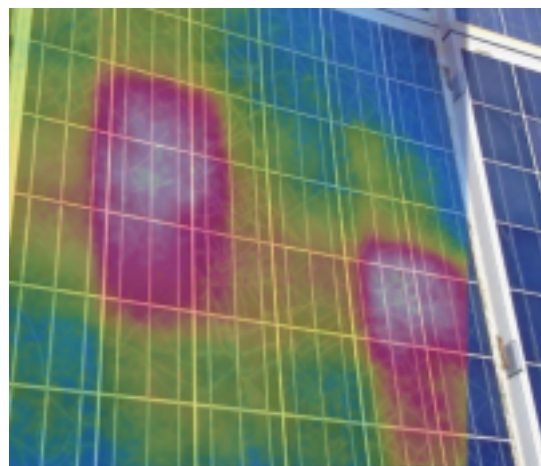


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0373.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	12:04:17	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	67,5°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	60,5°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0373

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

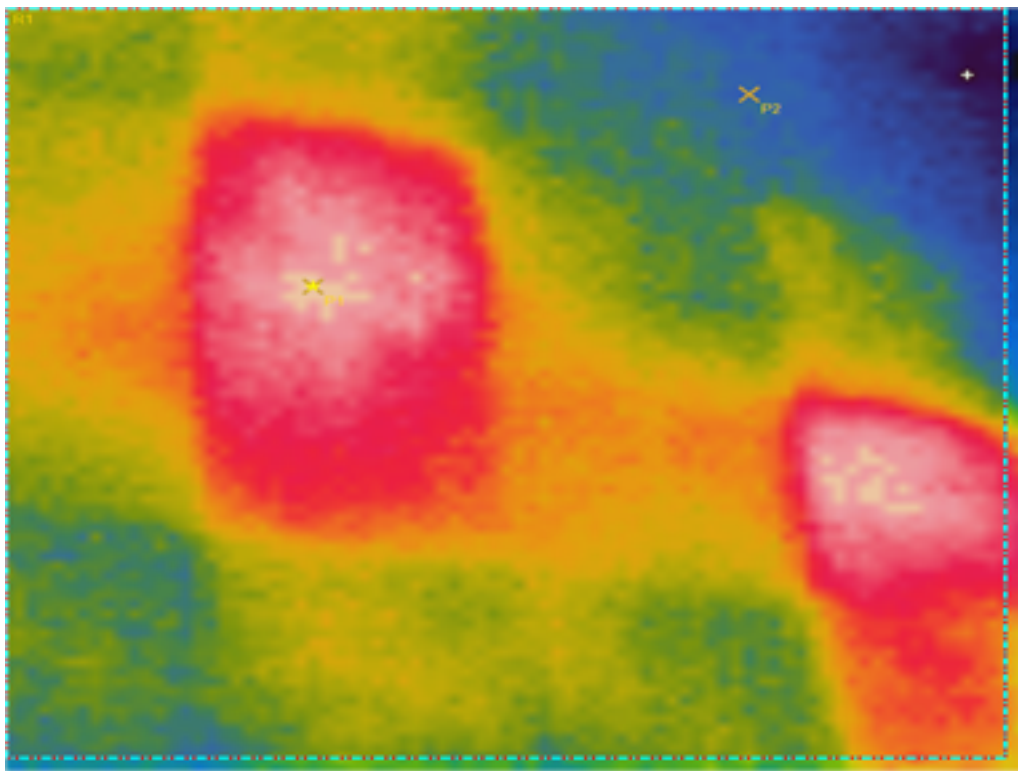

2023-06-09

0373


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	67,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	62,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0373

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

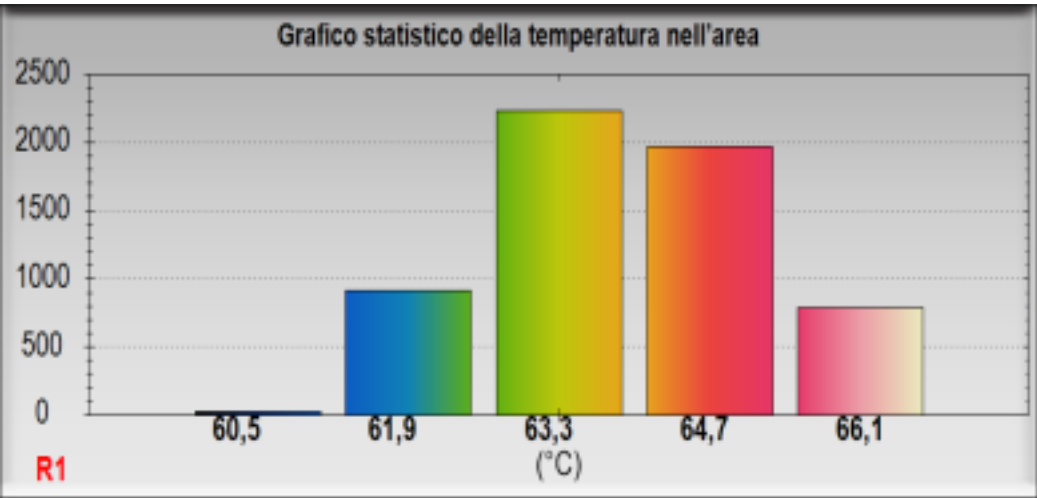

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	67,5°C	60,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0374

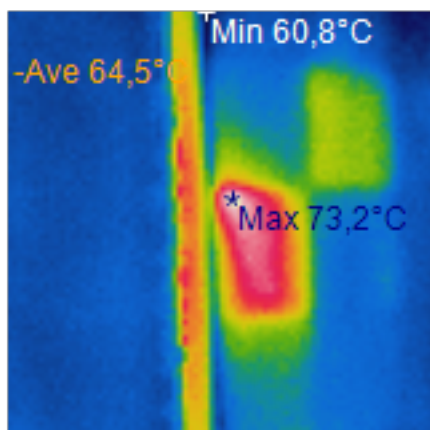


Immagine IR



Immagine Visibile

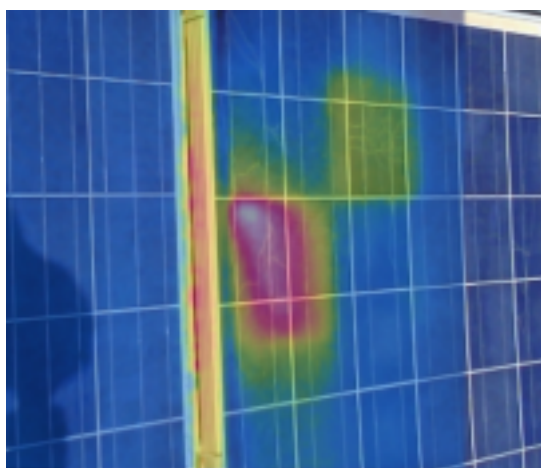


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0374.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	12:04:36	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	73,2°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	60,8°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0374

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

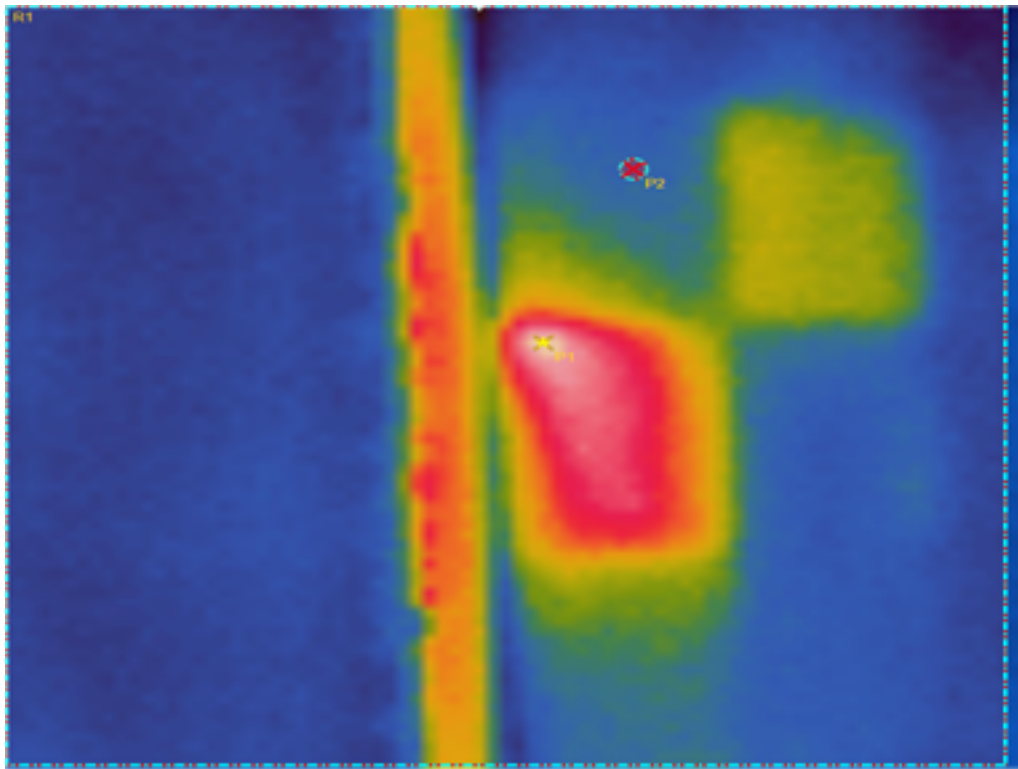

2023-06-09

0374


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	73,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	64,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0374

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

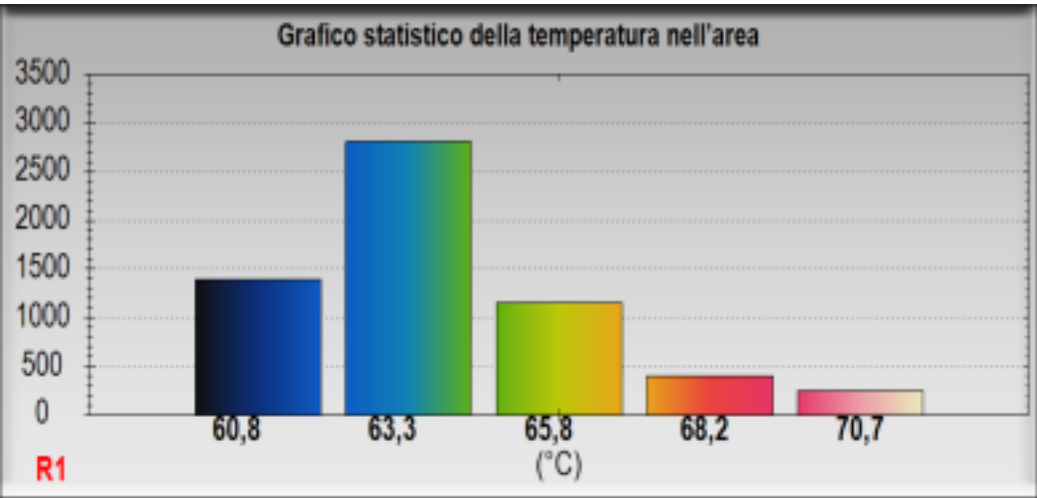

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	73,2°C	60,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0375

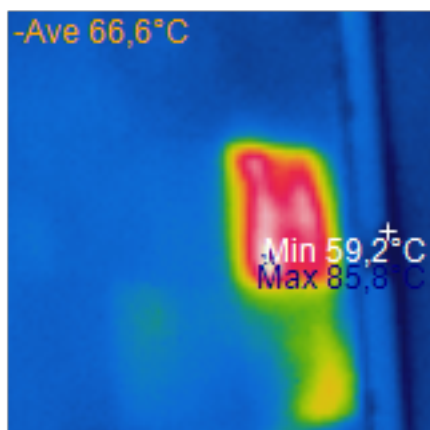


Immagine IR



Immagine Visibile

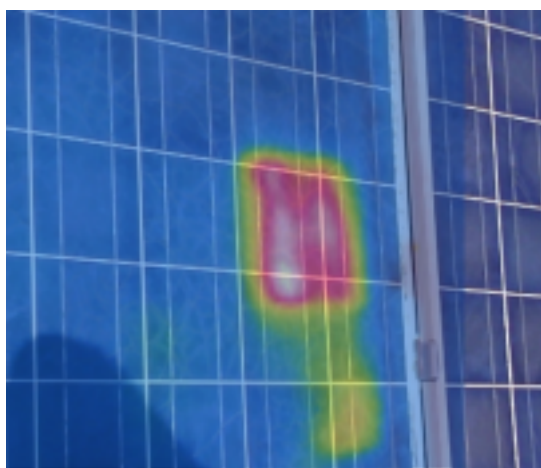


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0375.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	12:04:52	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	85,8°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	59,2°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0375

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

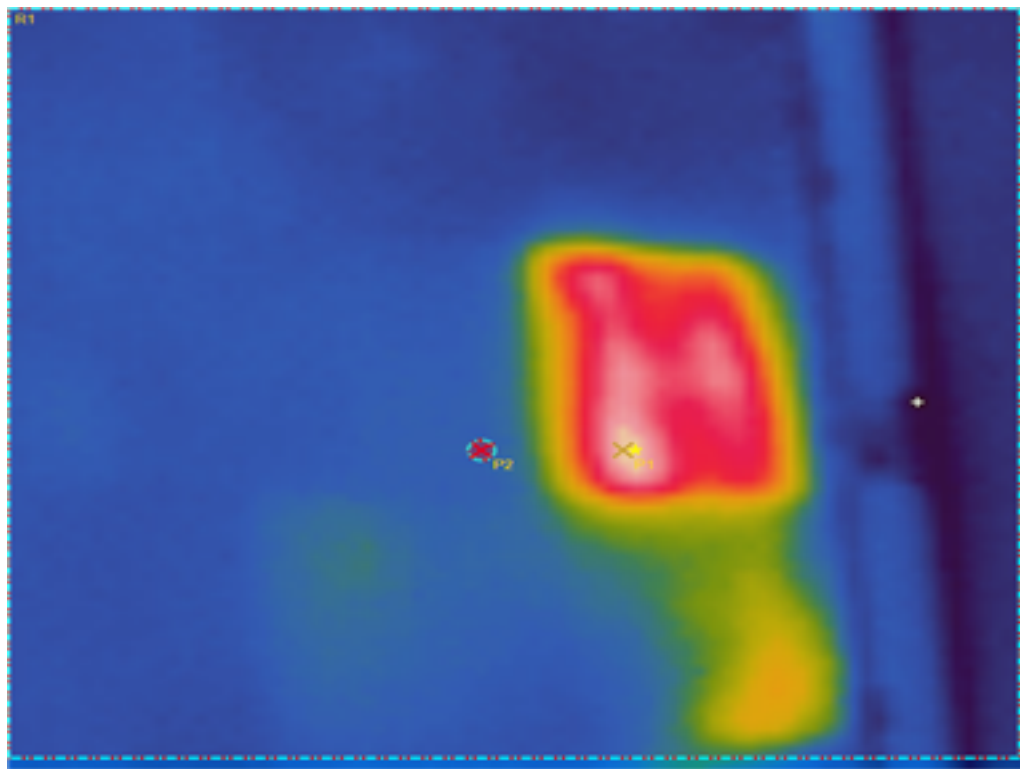

2023-06-09

0375


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	85,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	66,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0375

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

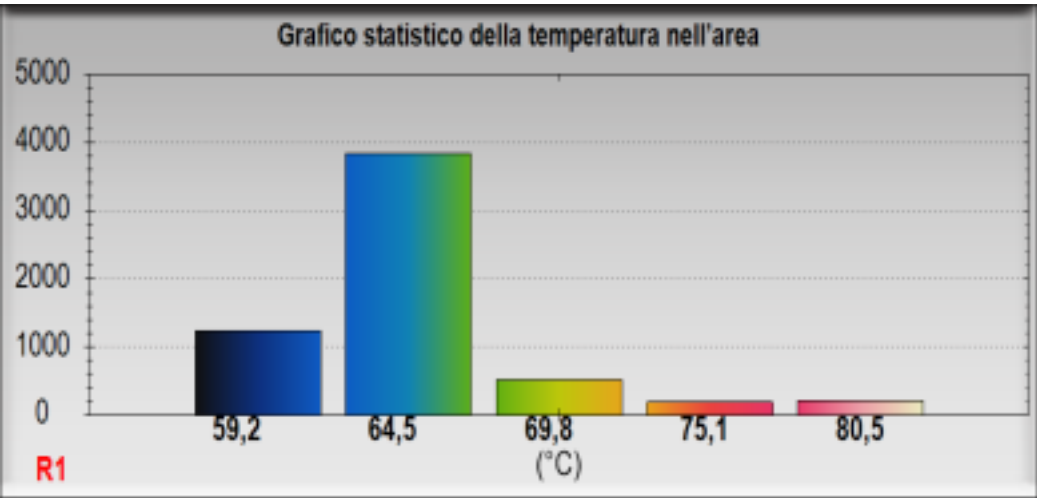

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	85,8°C	59,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0376

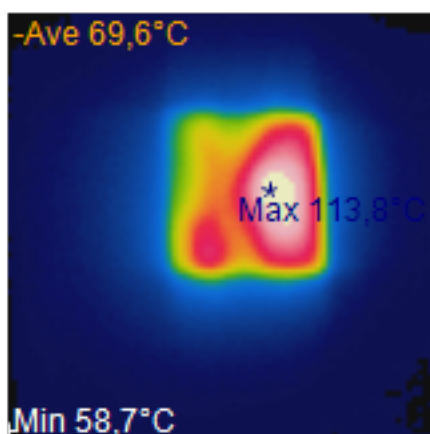


Immagine IR



Immagine Visibile

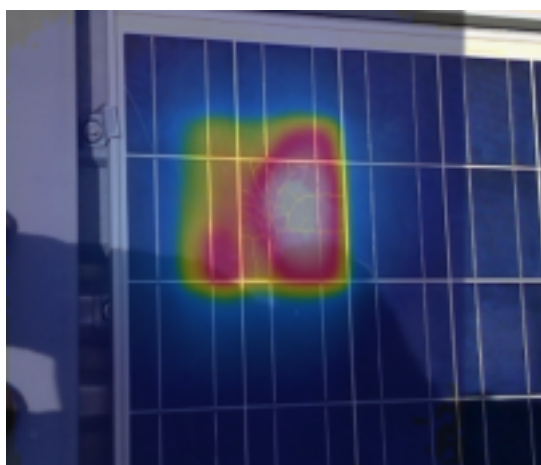


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0376.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	12:06:05	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	113,8°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	58,7°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0376

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

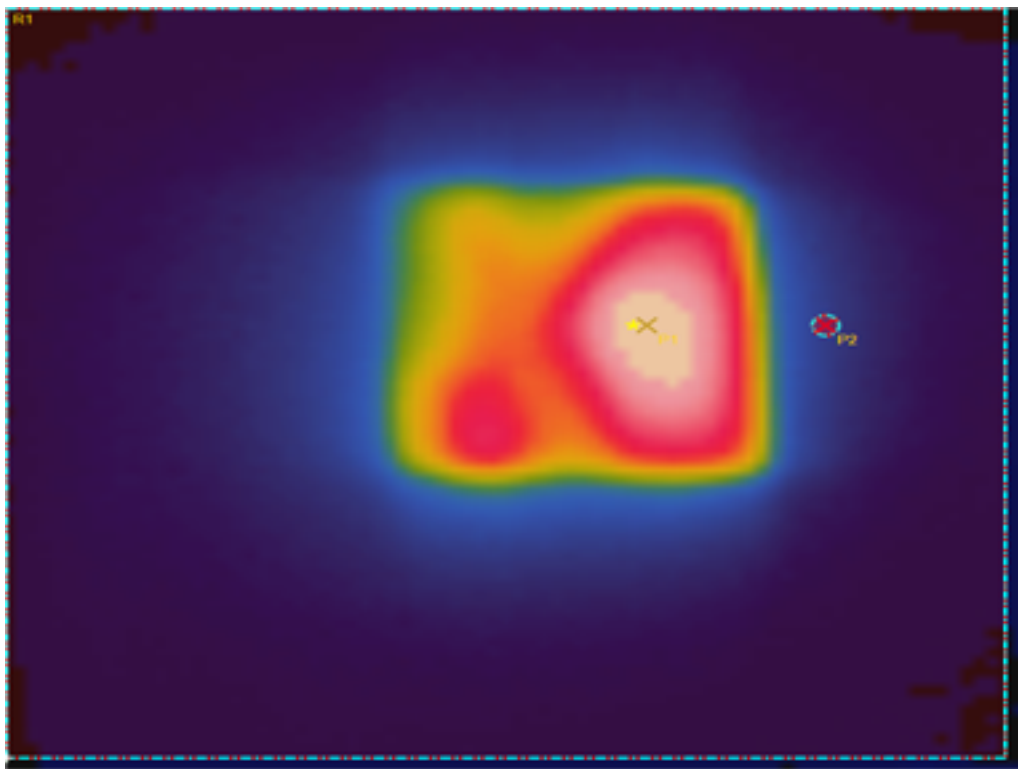

2023-06-09

0376


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	113,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	69,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0376

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

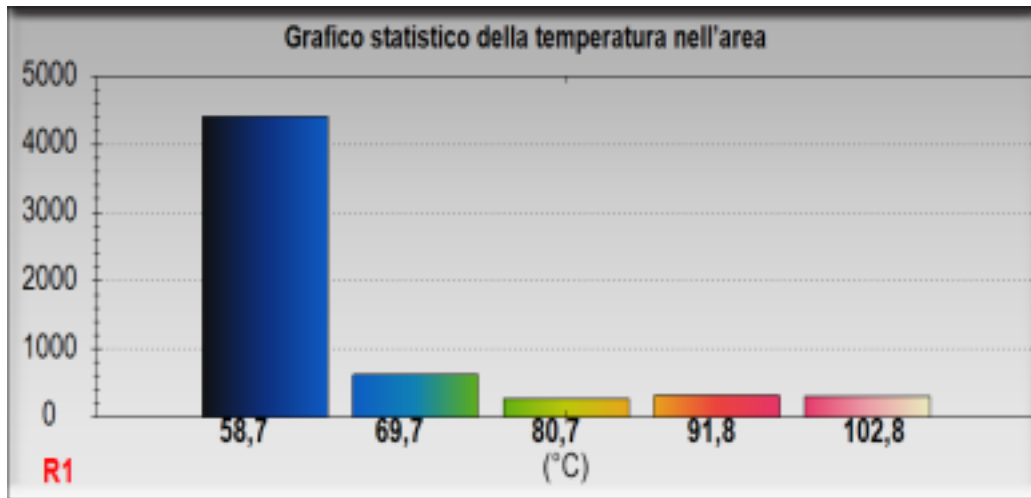

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	113,8°C	58,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0377

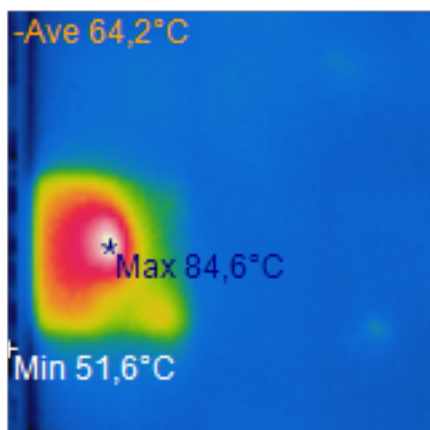


Immagine IR



Immagine Visibile

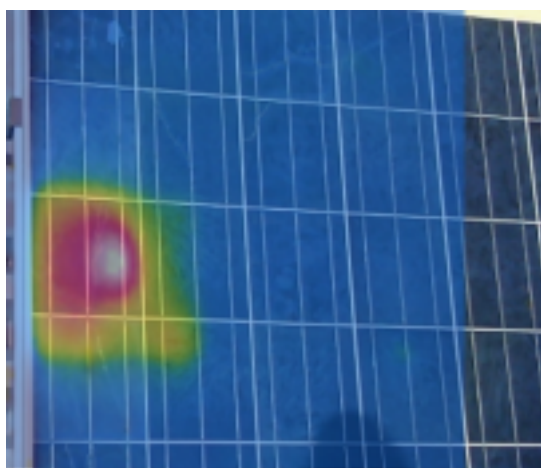


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0377.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	12:09:09	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	84,6°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	51,6°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0377

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

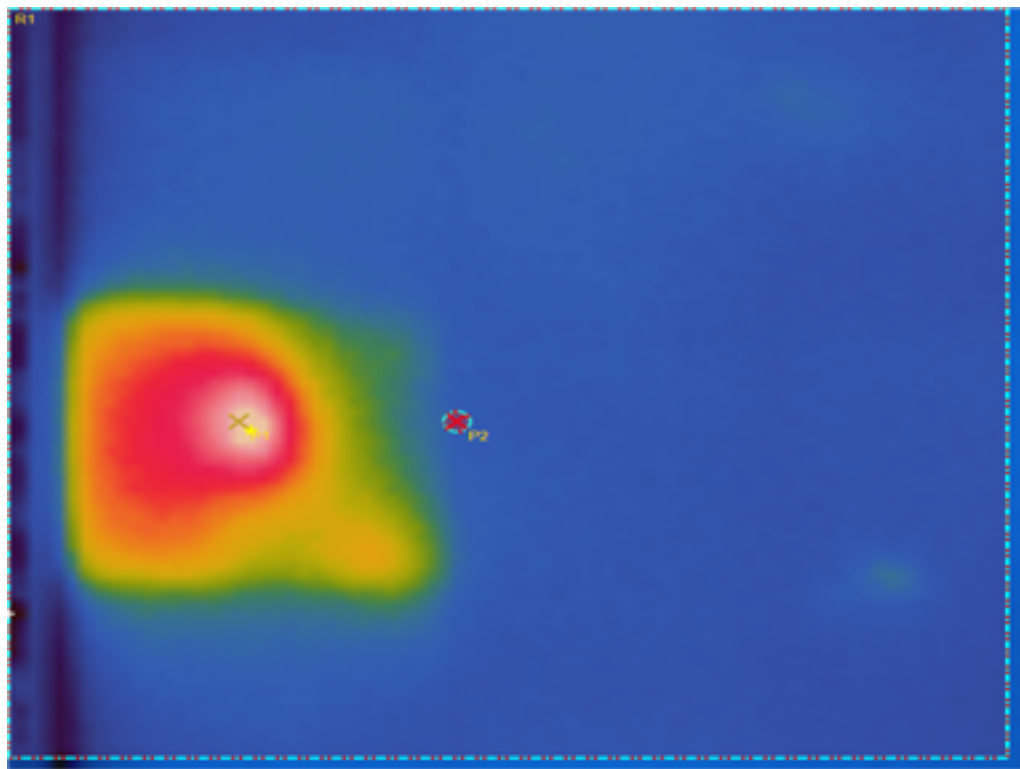

2023-06-09

0377


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	84,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	63,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0377

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

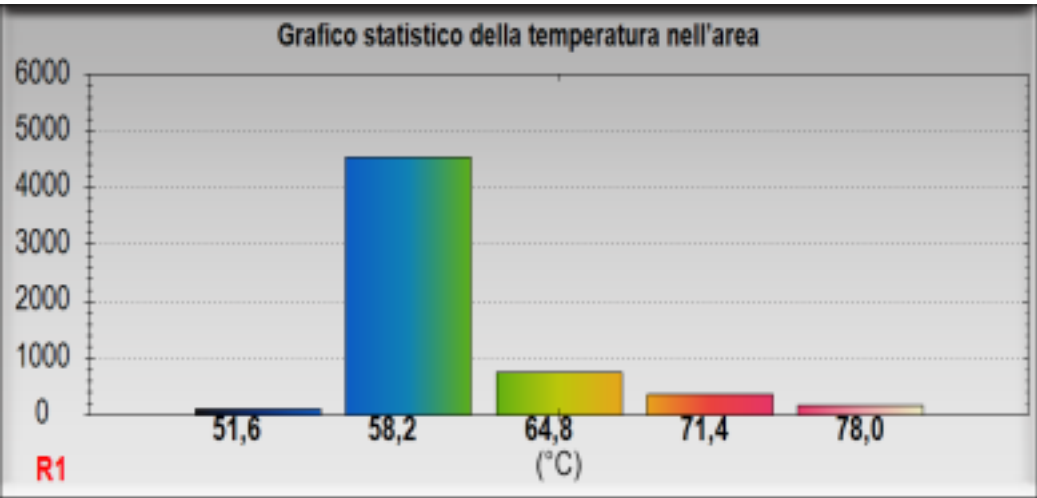

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	84,6°C	51,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0378

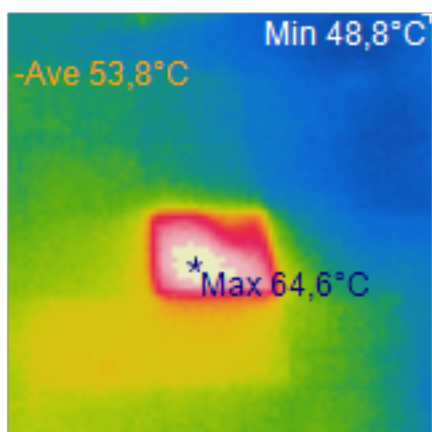


Immagine IR



Immagine Visibile

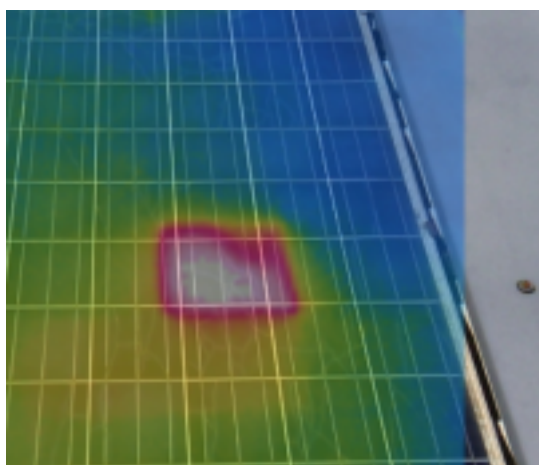


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0378.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:26:00	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	64,6°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	48,8°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0378

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

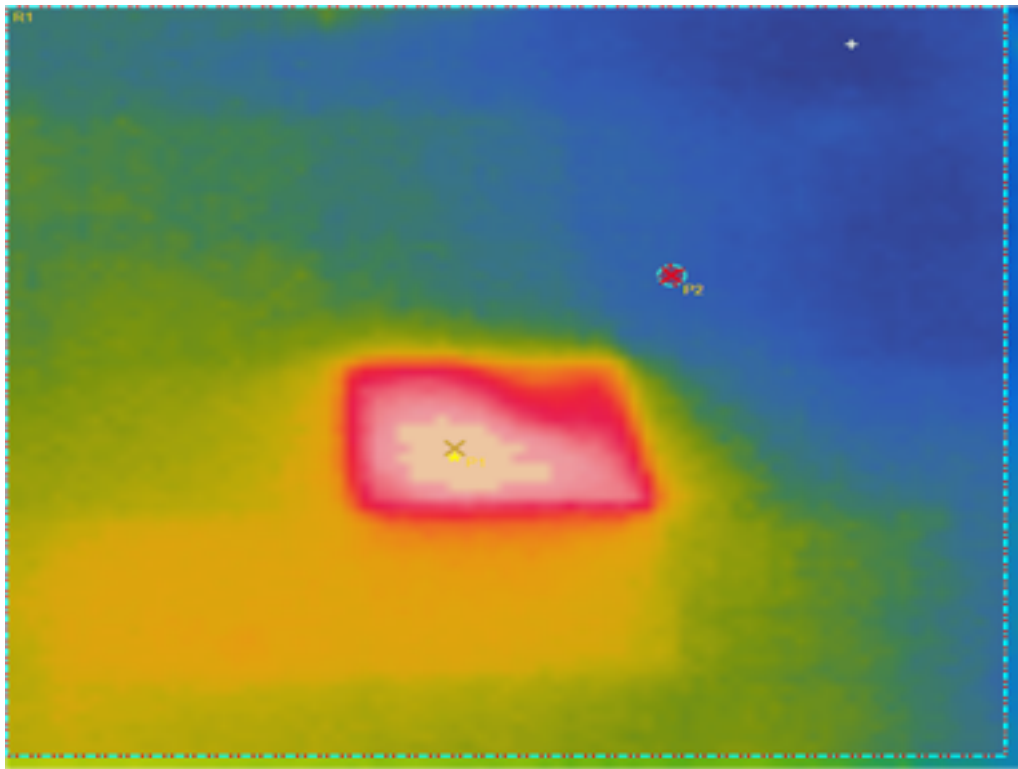

2023-06-09

0378


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	64,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	51,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0378

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

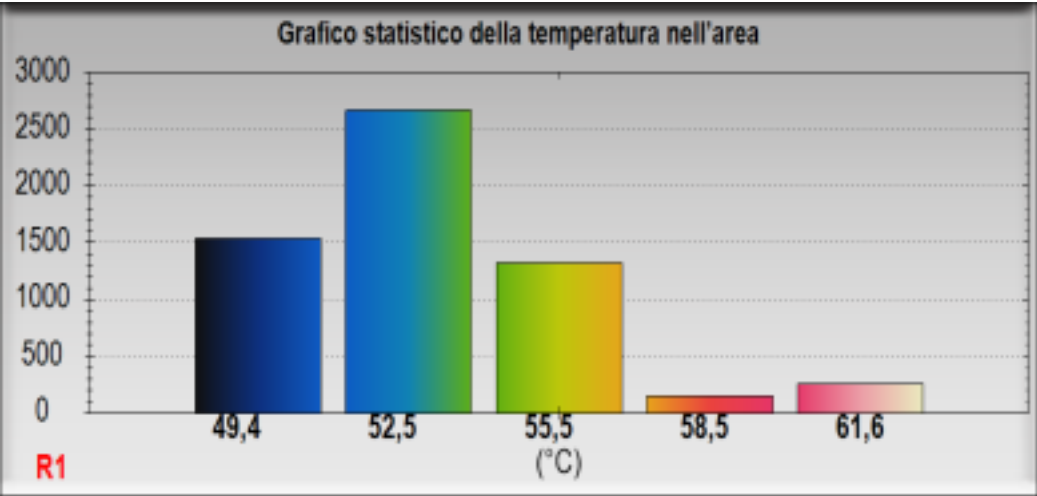

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	64,6°C	49,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0379

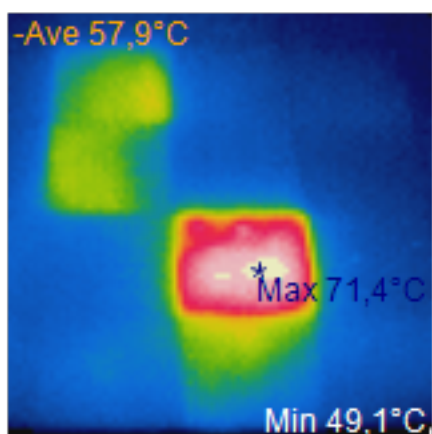


Immagine IR



Immagine Visibile

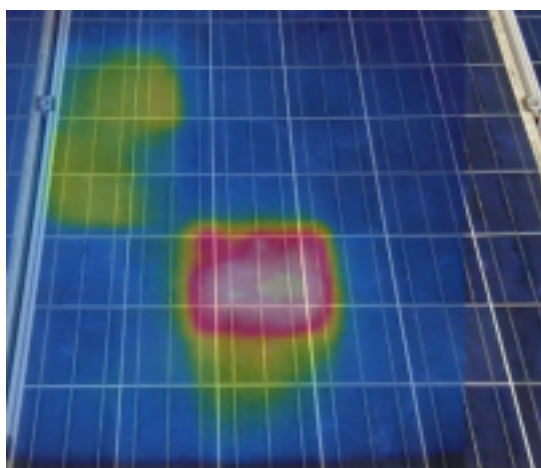


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0379.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:26:33	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	71,4°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	49,1°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0379

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

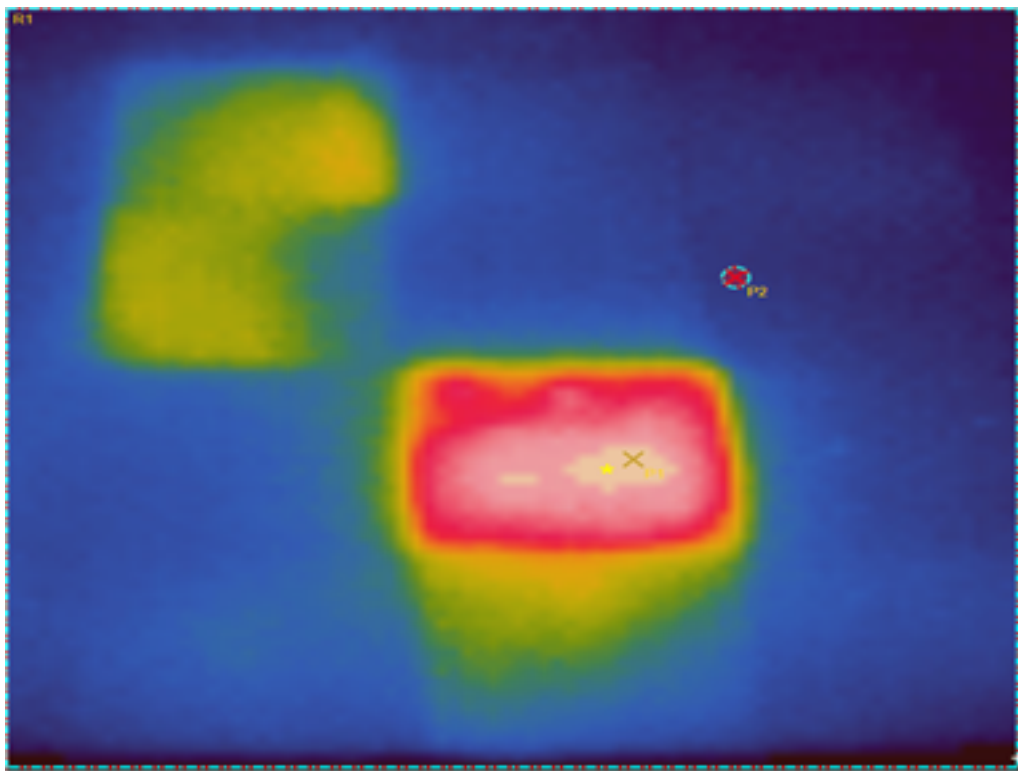

2023-06-09

0379


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	71,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	55,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0379

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

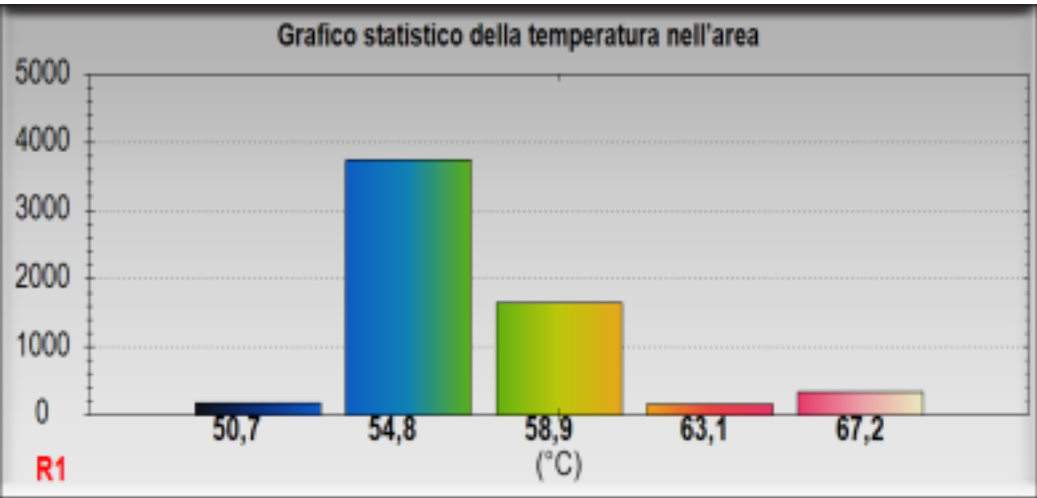

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	71,4°C	50,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0380

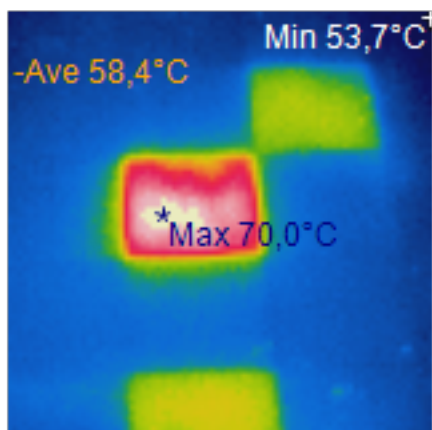


Immagine IR



Immagine Visibile

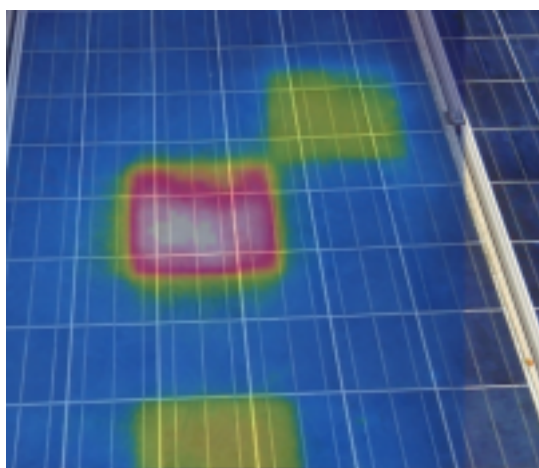


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0380.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:26:45	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	70,0°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	53,7°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0380

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

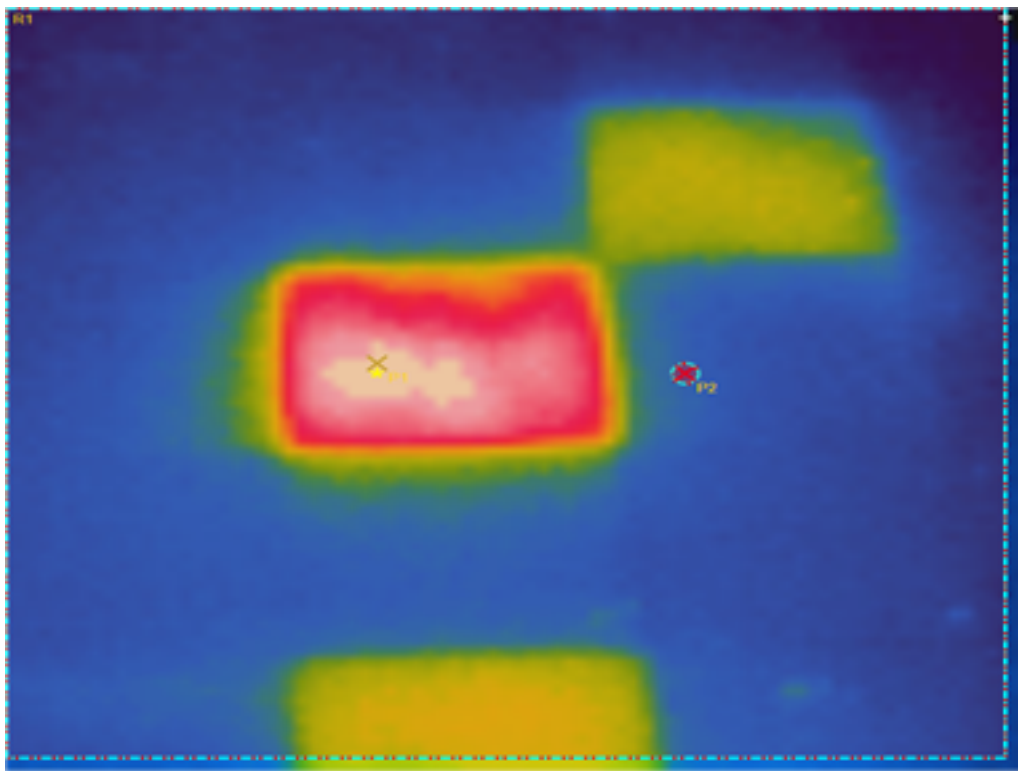

2023-06-09

0380


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	69,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	58,1°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0380

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

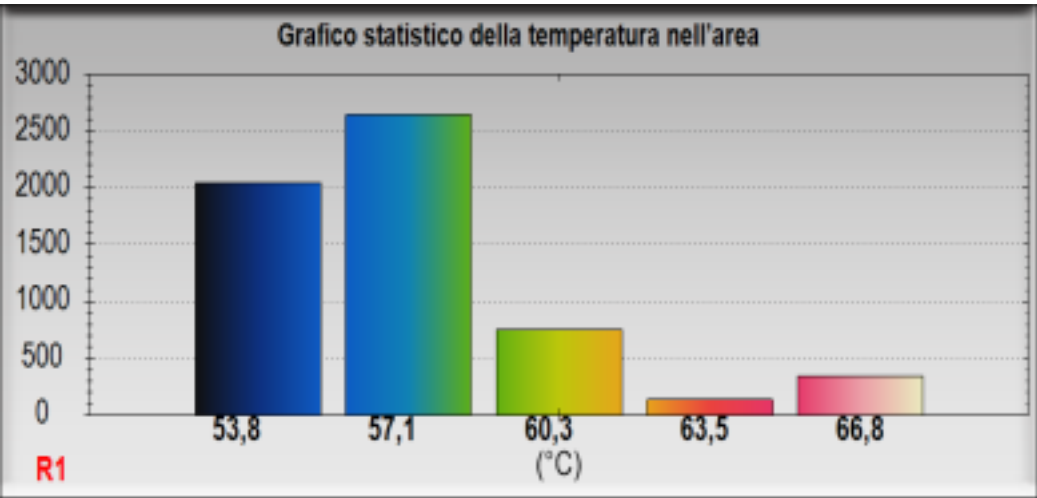

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	70,0°C	53,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0381

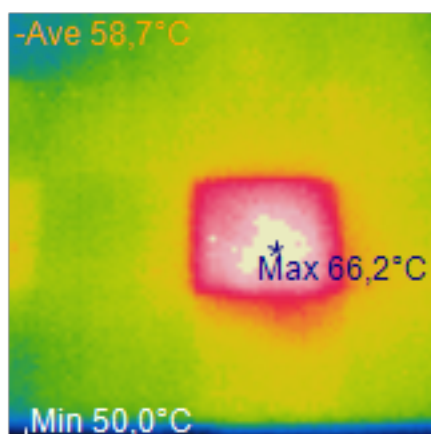


Immagine IR



Immagine Visibile

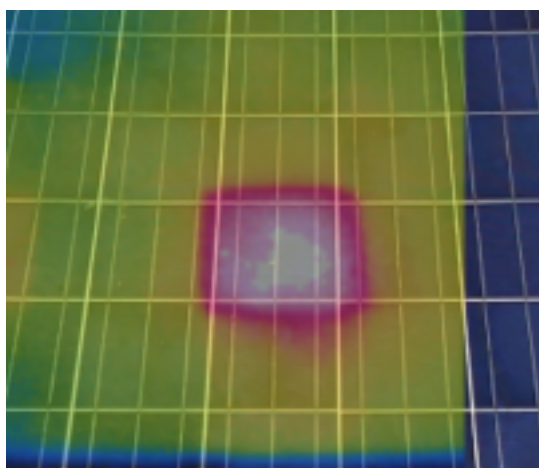


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0382.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:27:48	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	66,2°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	50,0°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0381

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

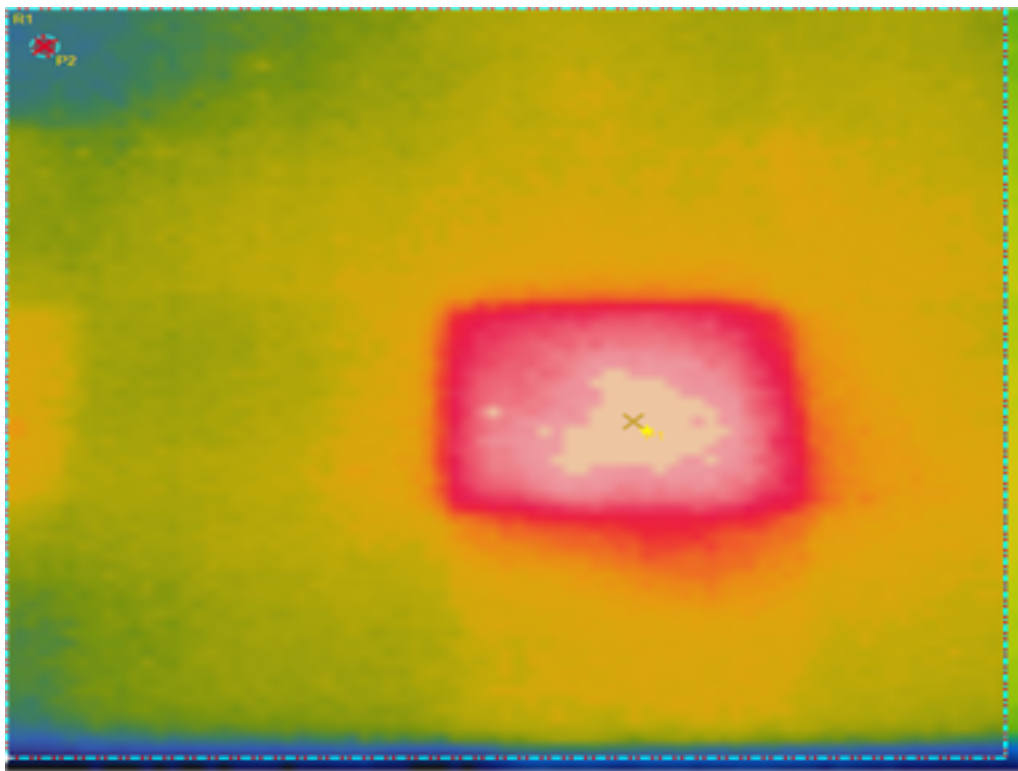

2023-06-09

0381


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	66,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	55,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0381

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

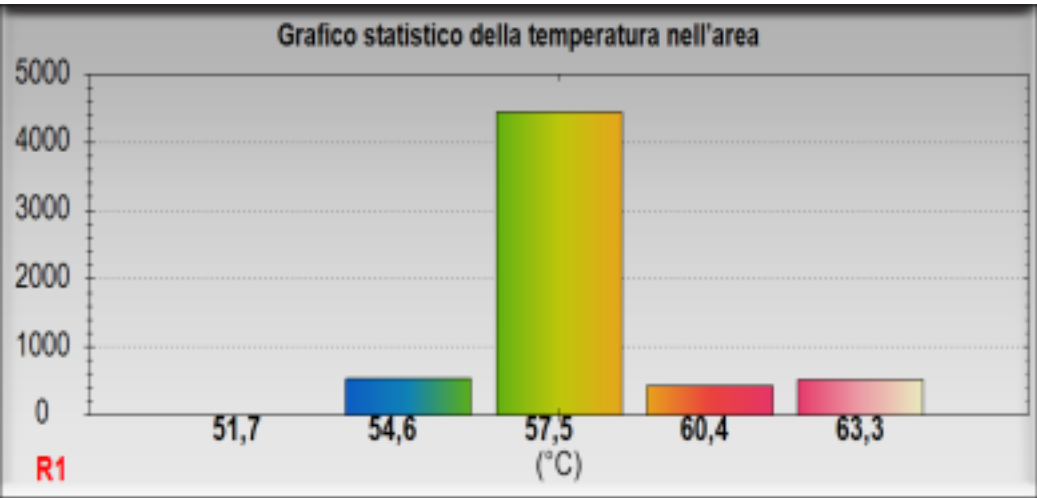

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	66,2°C	51,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0383

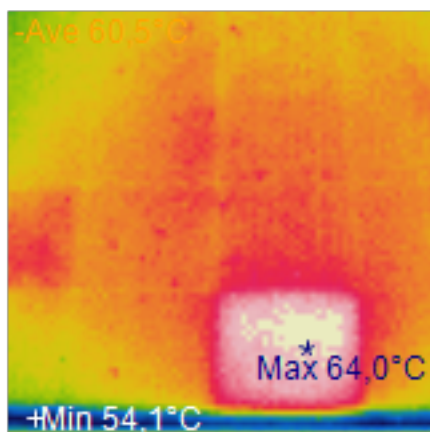


Immagine IR



Immagine Visibile

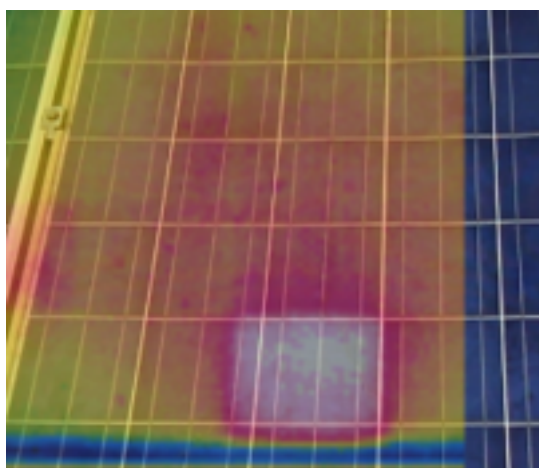


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0383.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:28:23	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	64,0°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	54,1°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0383

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

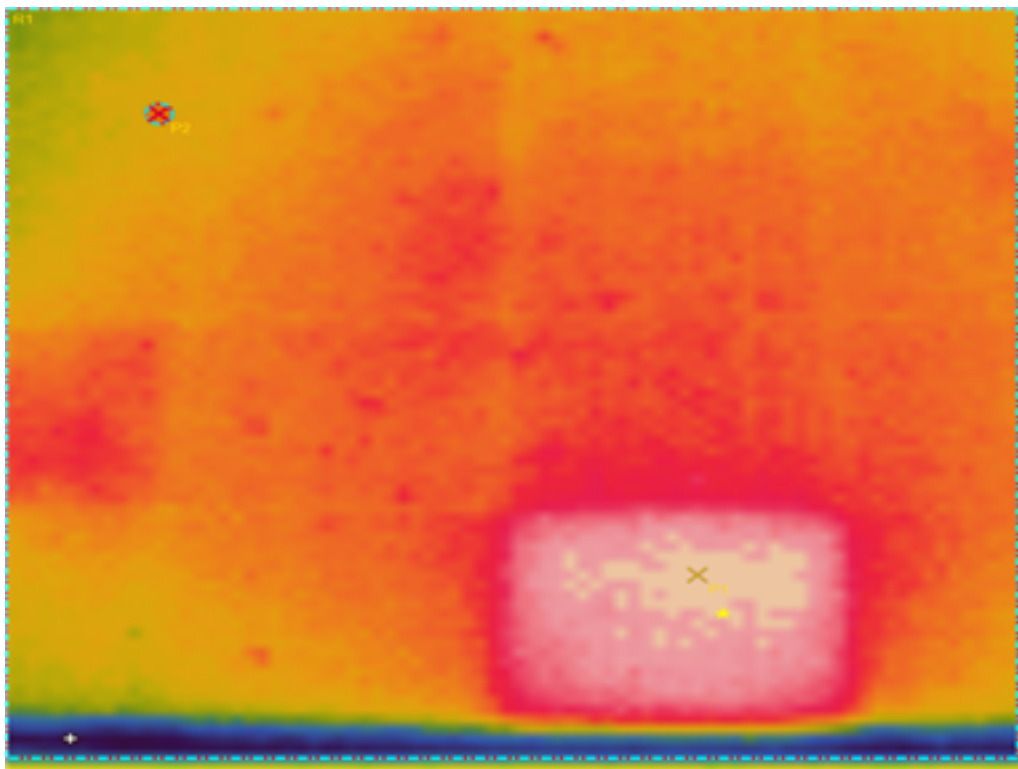

2023-06-09

0383


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	63,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	59,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0383

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

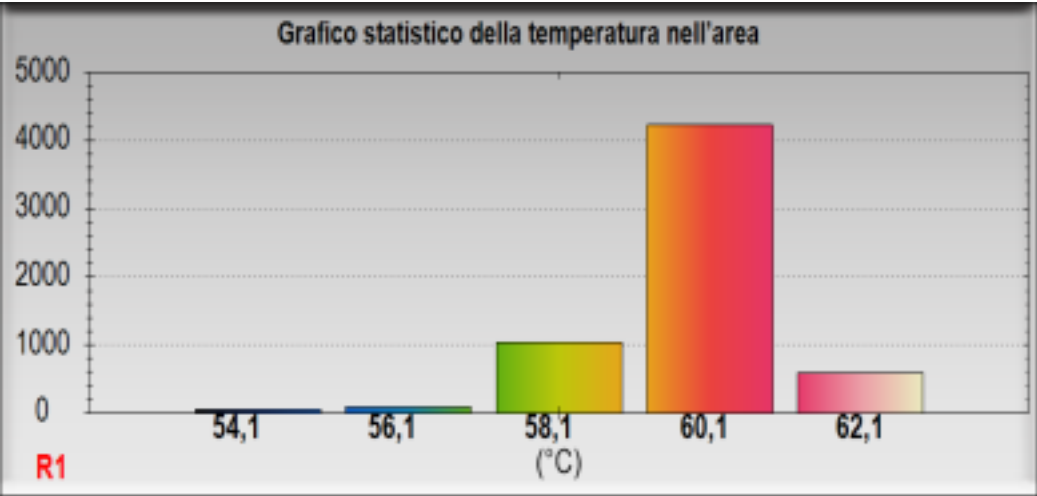

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	64,0°C	54,1°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0387

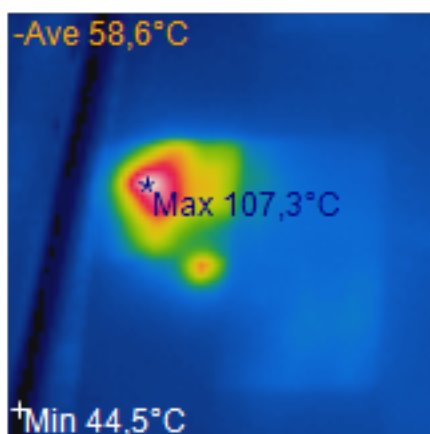


Immagine IR



Immagine Visibile

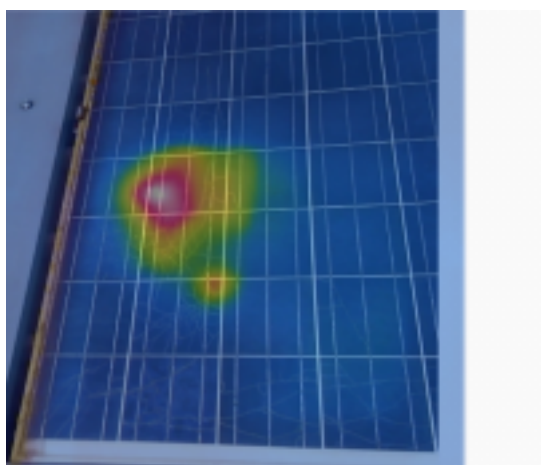


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0387.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:30:28	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	107,3°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	44,5°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0387

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

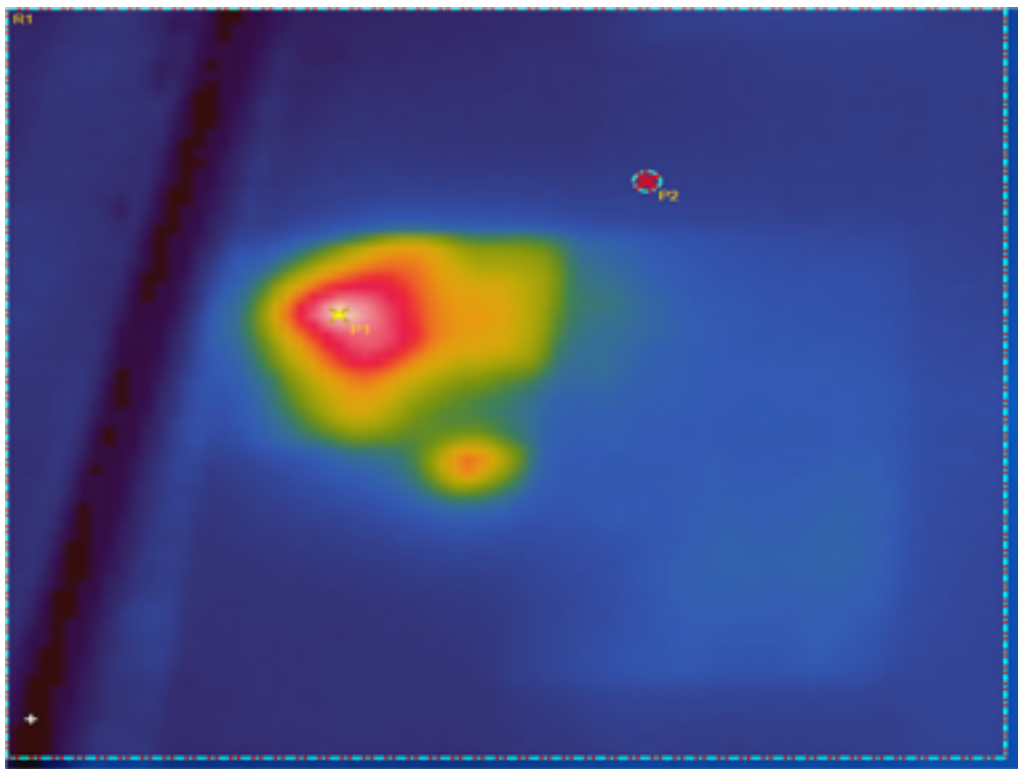

2023-06-09

0387


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	107,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	56,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0387

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

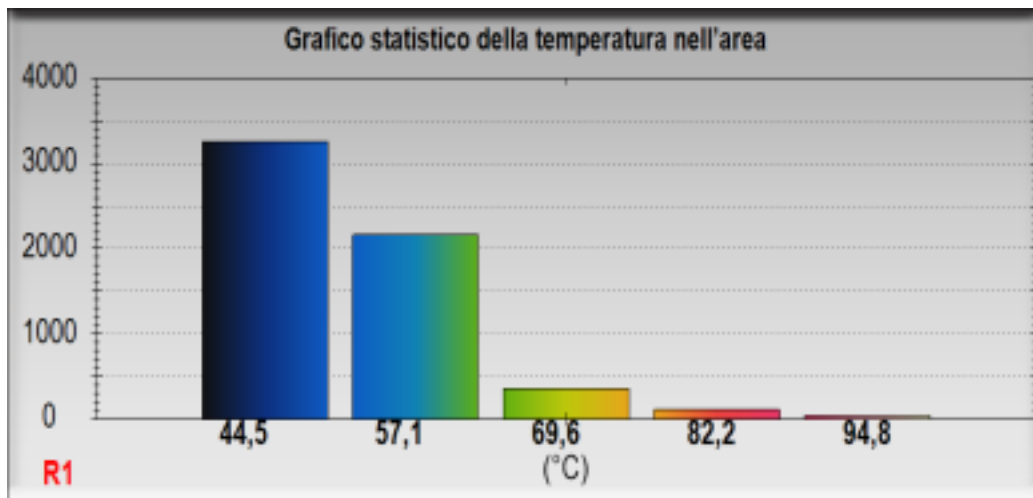

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	107,3°C	44,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0390

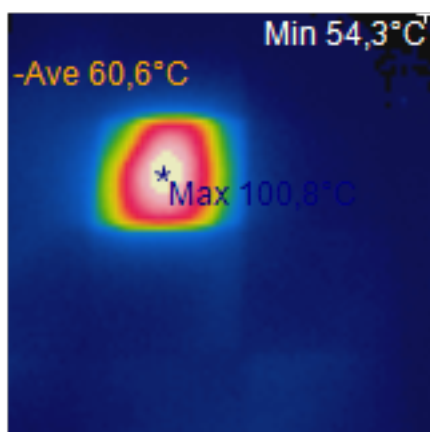


Immagine IR



Immagine Visibile

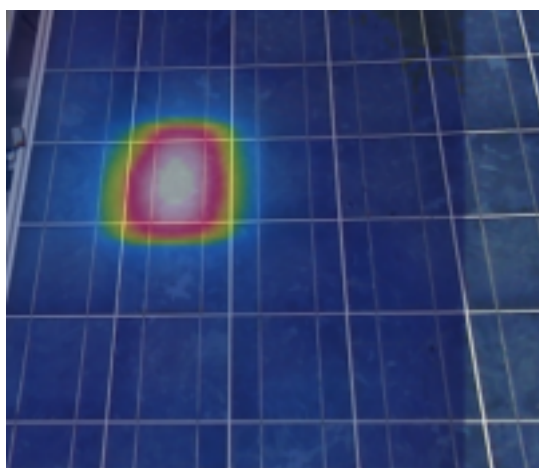


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0390.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:31:47	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	100,8°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	54,3°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0390

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

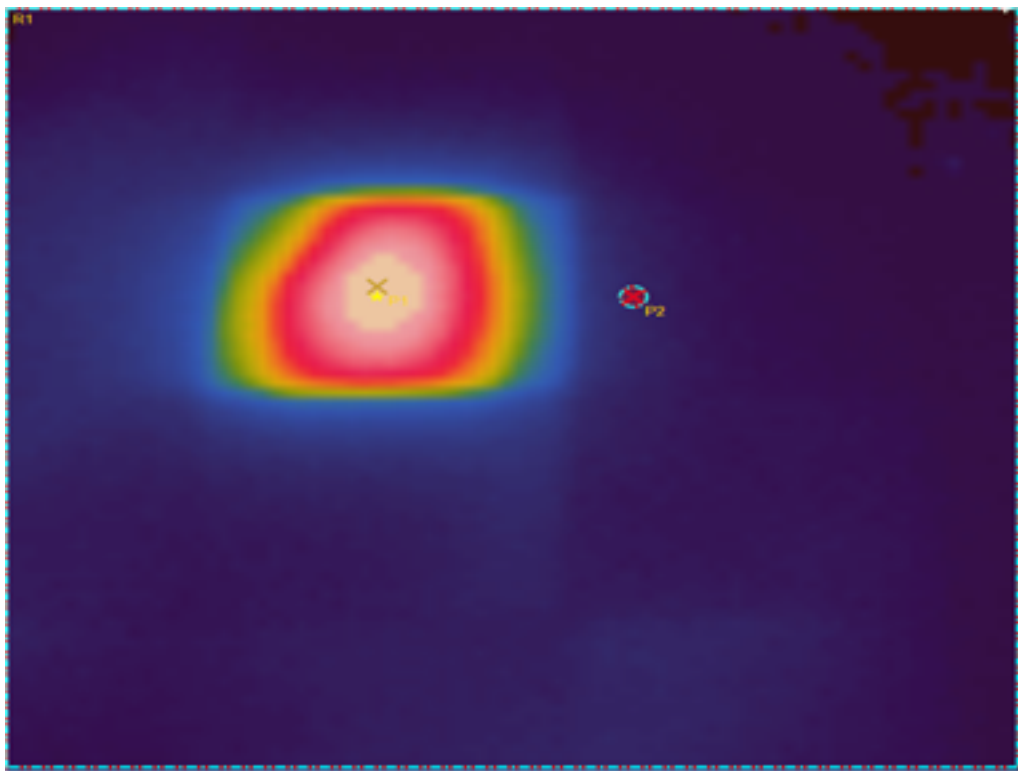

2023-06-09

0390


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	100,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	59,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0390

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

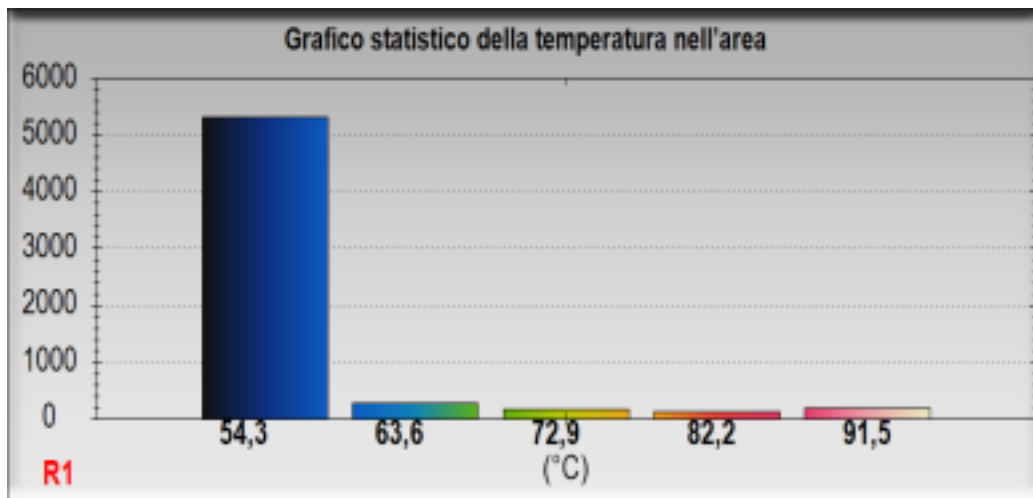

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	100,8°C	54,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0392

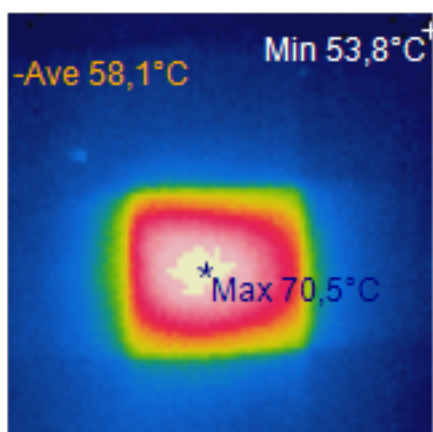


Immagine IR



Immagine Visibile

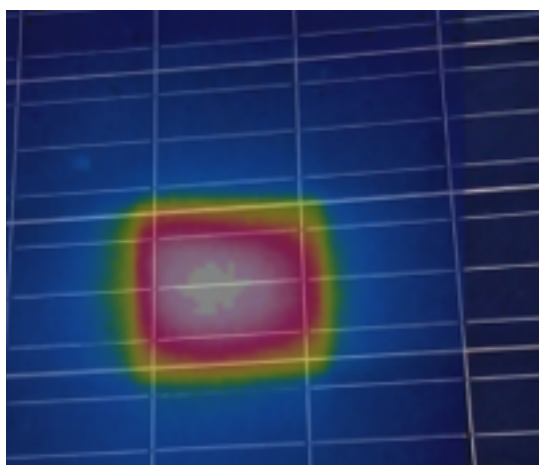


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0392.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:35:06	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	70,5°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	53,8°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0392

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

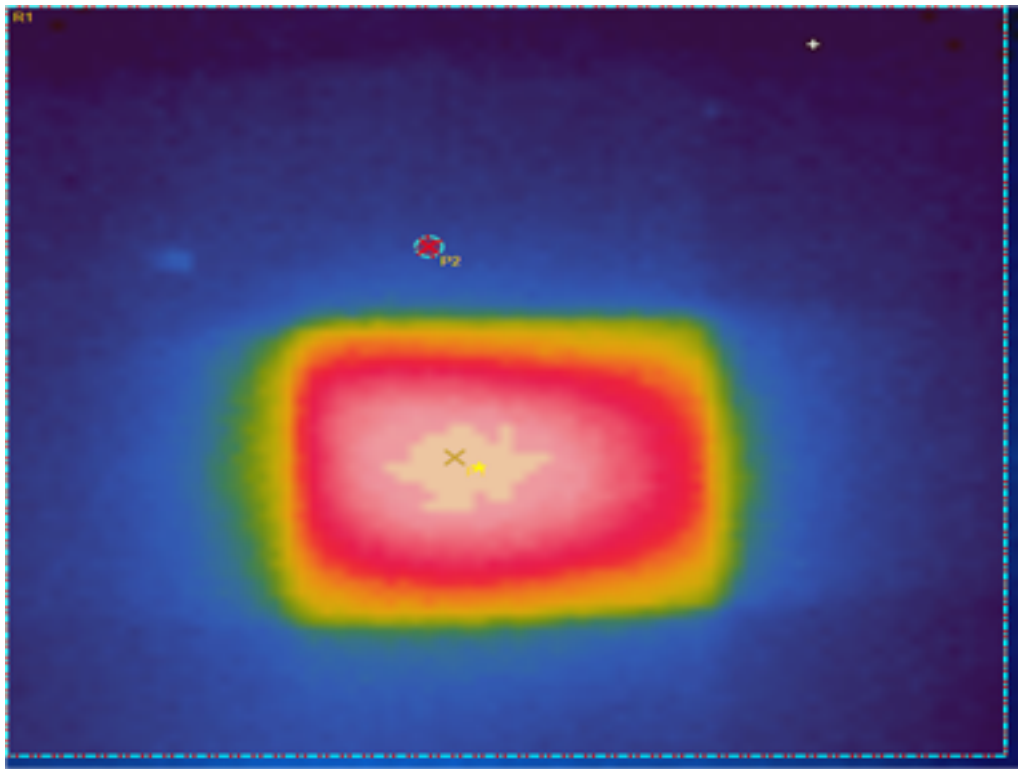

2023-06-09

0392


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	70,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	57,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0392

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

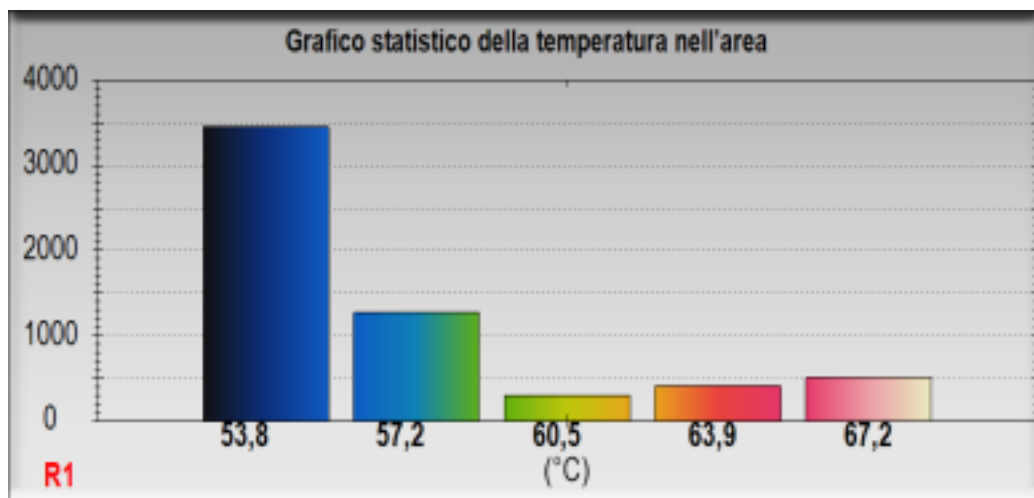

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	70,5°C	53,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0398

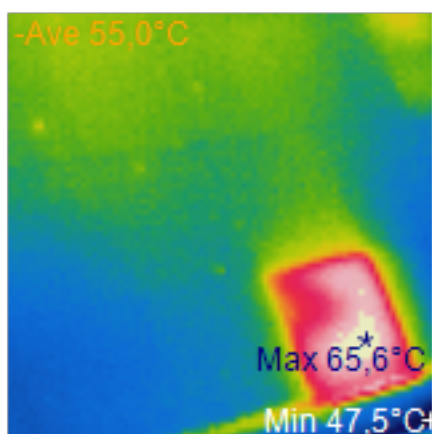


Immagine IR



Immagine Visibile

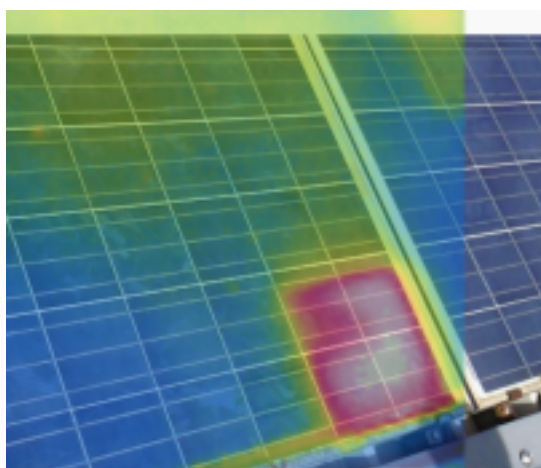


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0398.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:43:29	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	65,6°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	47,5°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0398

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

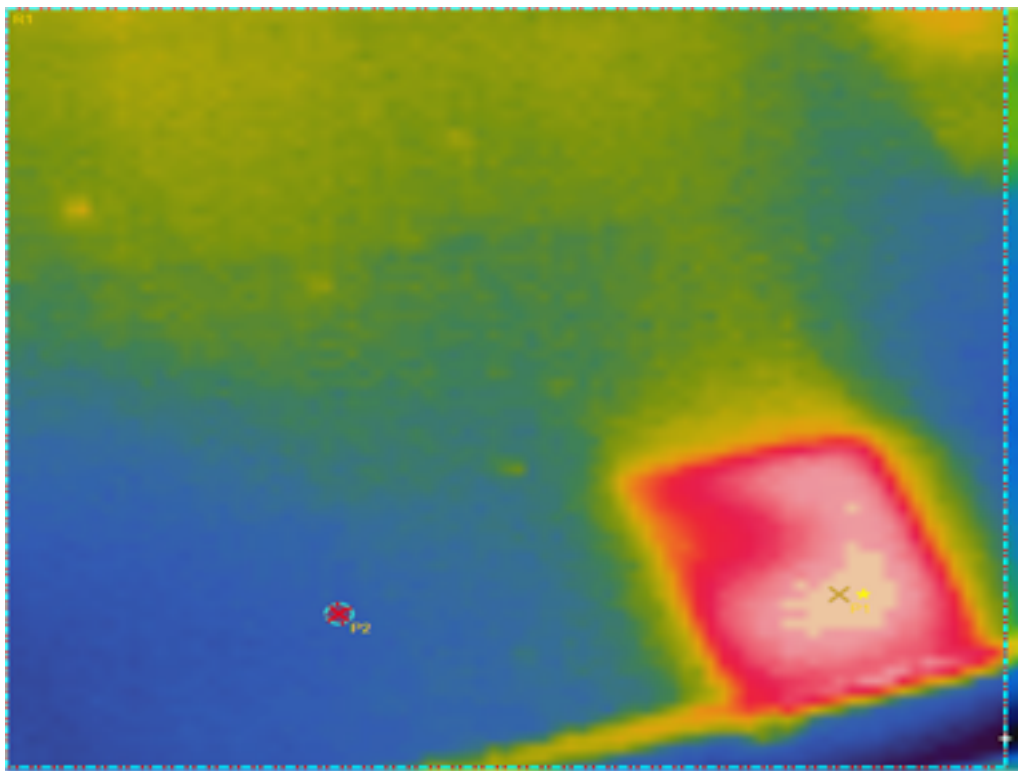

2023-06-09

0398


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	65,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	52,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0398

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

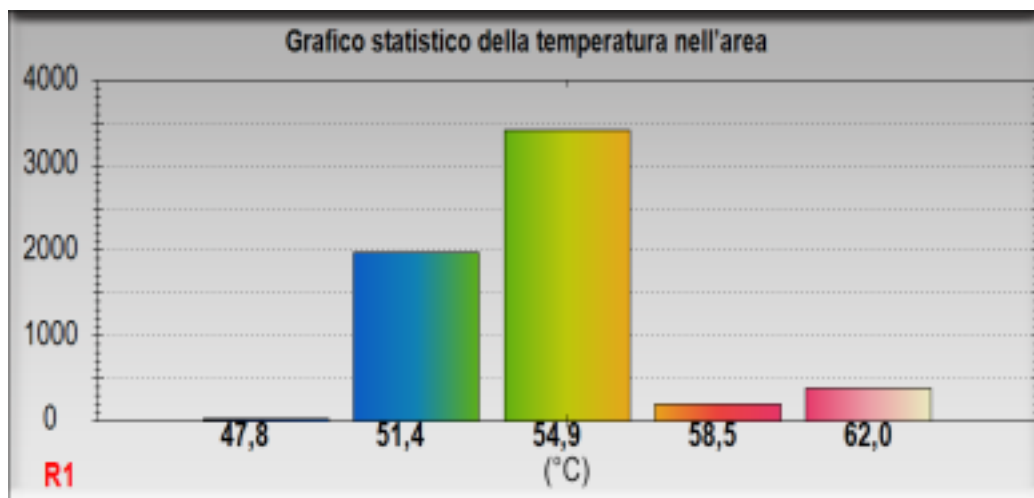

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	65,6°C	47,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0401

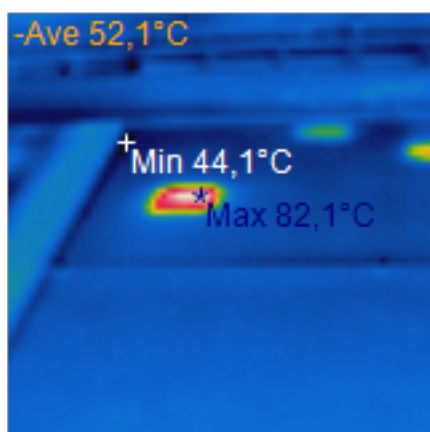


Immagine IR



Immagine Visibile

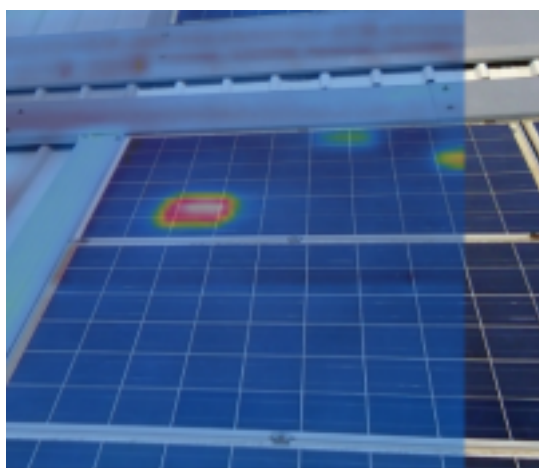


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0401.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:46:08	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	82,1°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	44,1°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0401

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

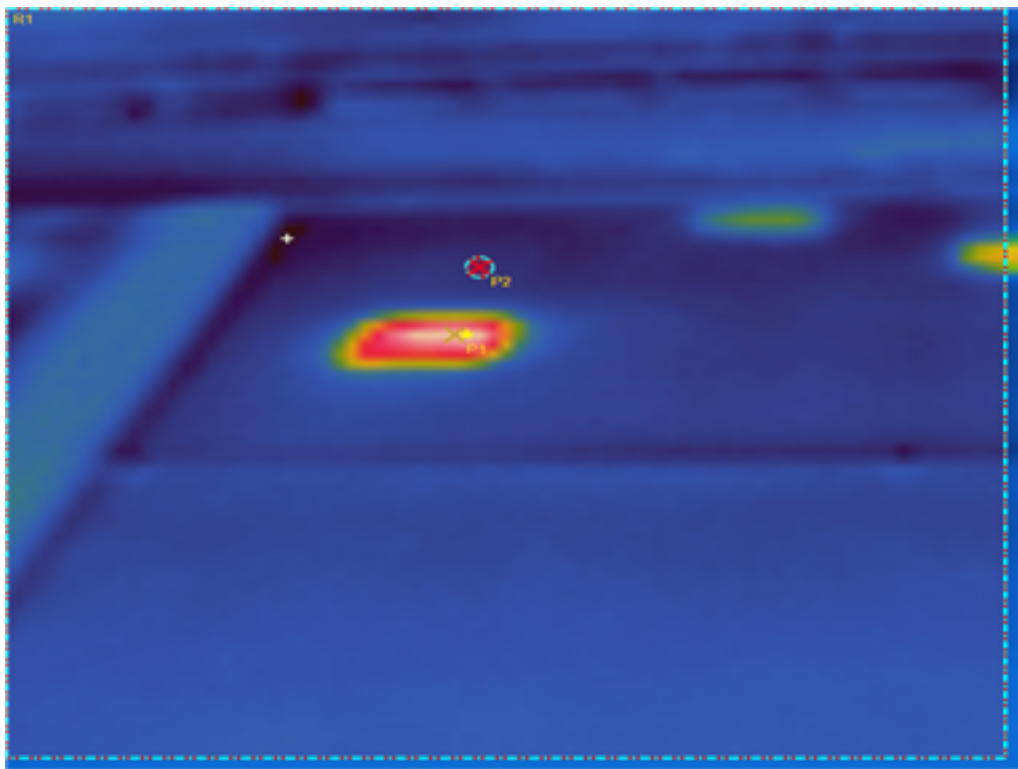

2023-06-09

0401


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	82,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	49,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0401

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

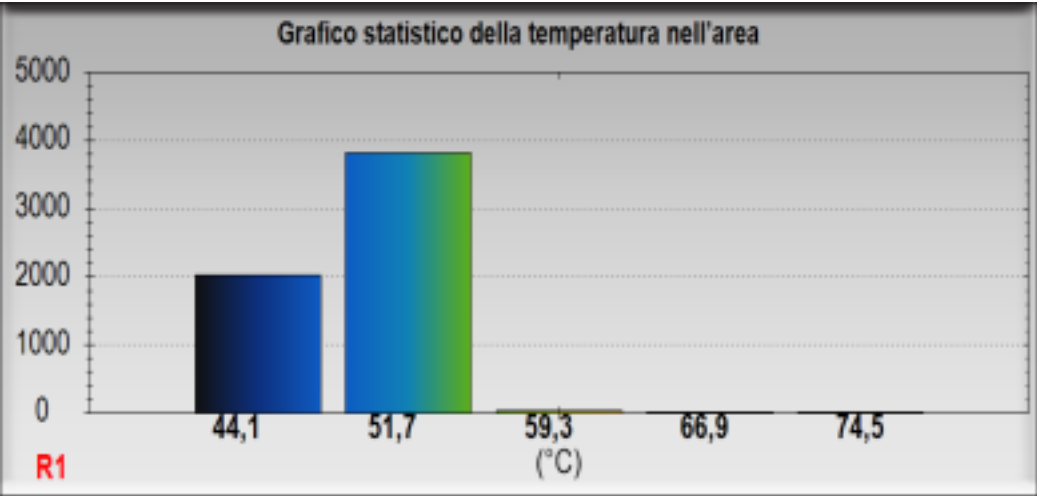

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	82,1°C	44,1°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0402

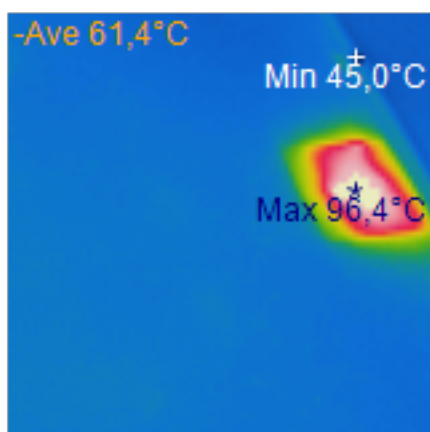


Immagine IR



Immagine Visibile

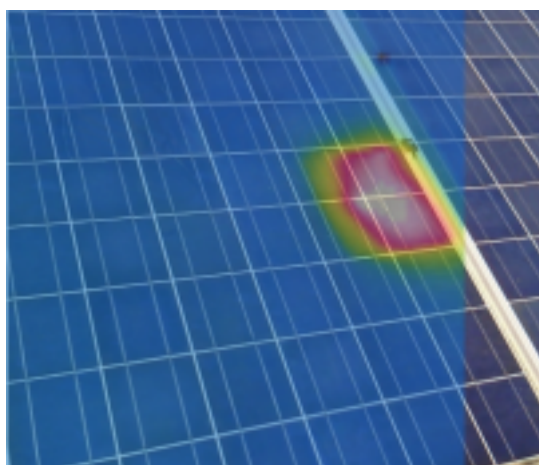


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0402.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:46:29	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	96,4°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	45,0°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0402

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

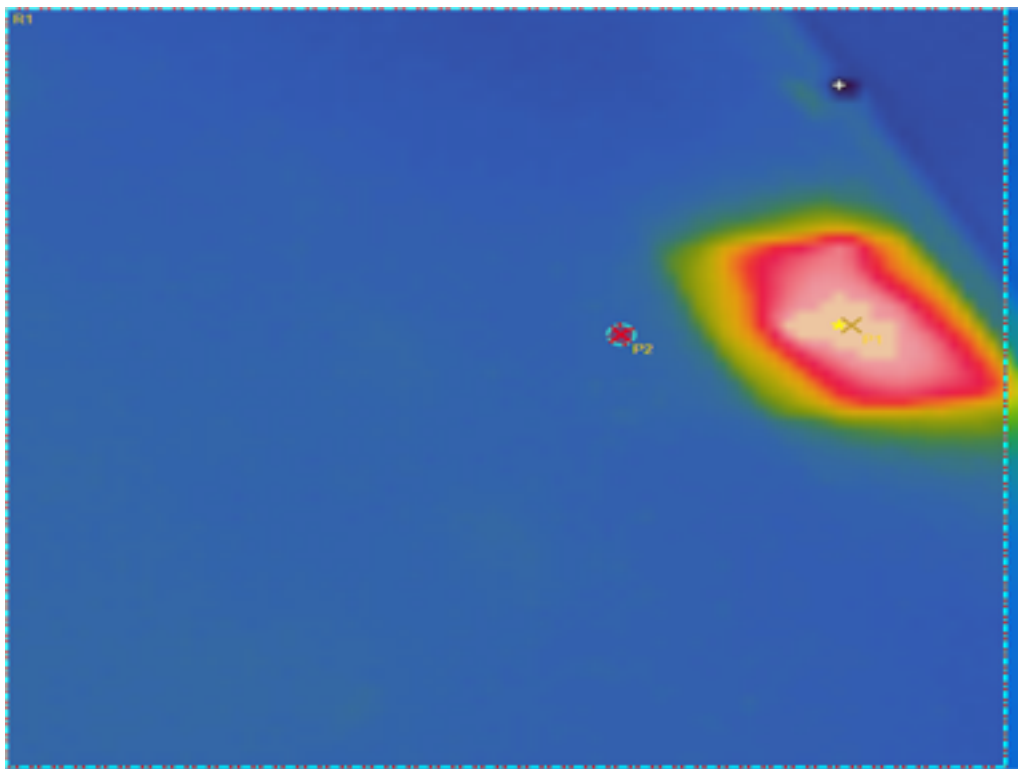

2023-06-09

0402


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	96,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	60,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0402

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

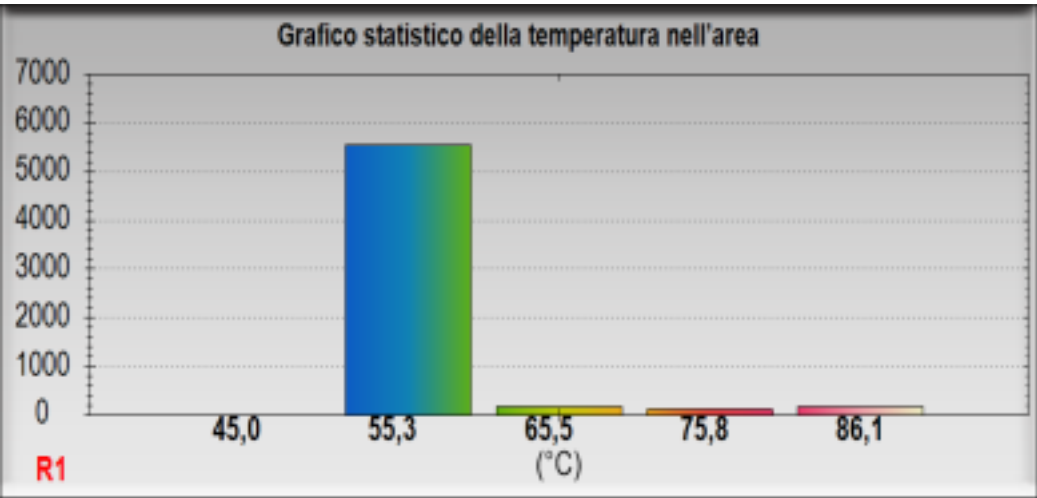

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	96,4°C	45,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0406

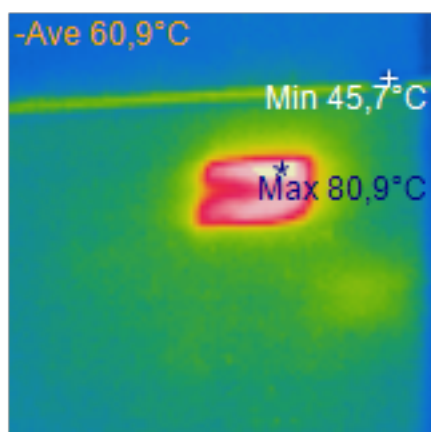


Immagine IR



Immagine Visibile

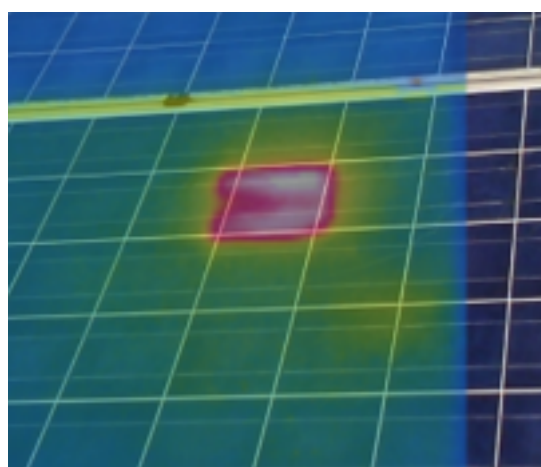


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0406.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:50:12	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	80,9°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	45,7°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0406

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

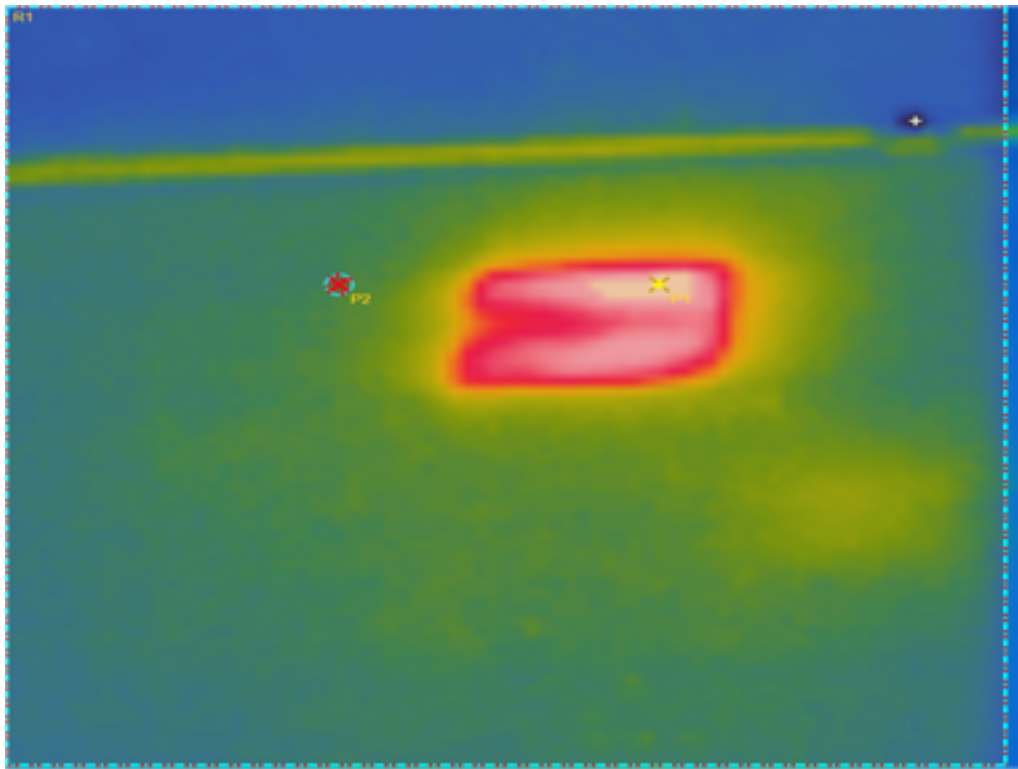

2023-06-09

0406


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	80,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	60,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0406

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

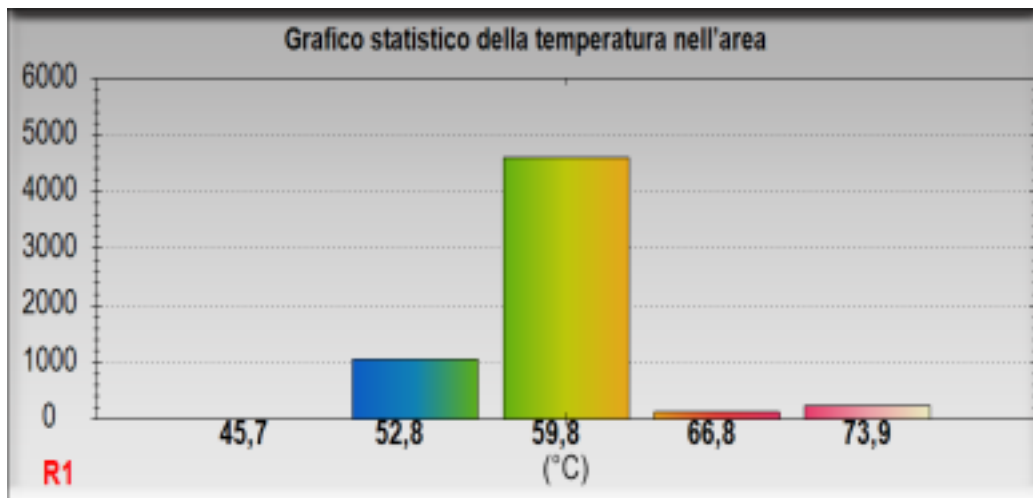

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	80,9°C	45,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0411

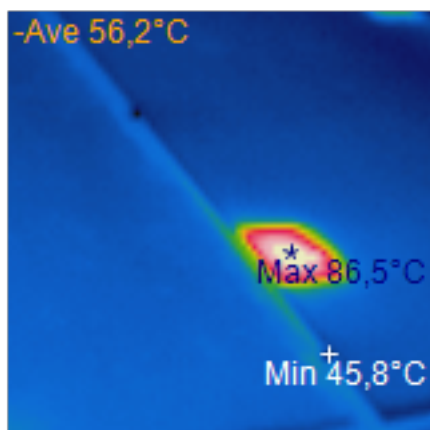


Immagine IR



Immagine Visibile

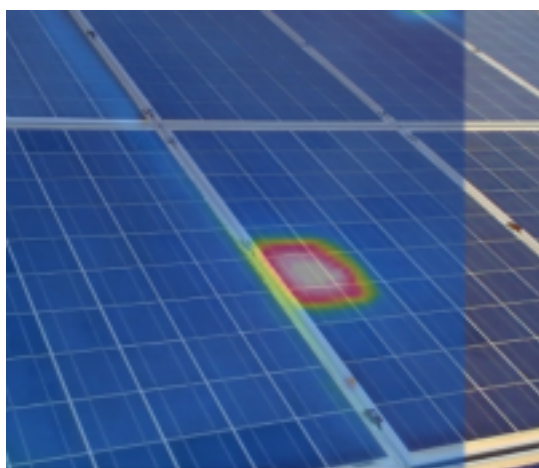


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0411.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:56:01	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	86,5°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	45,8°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0411

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

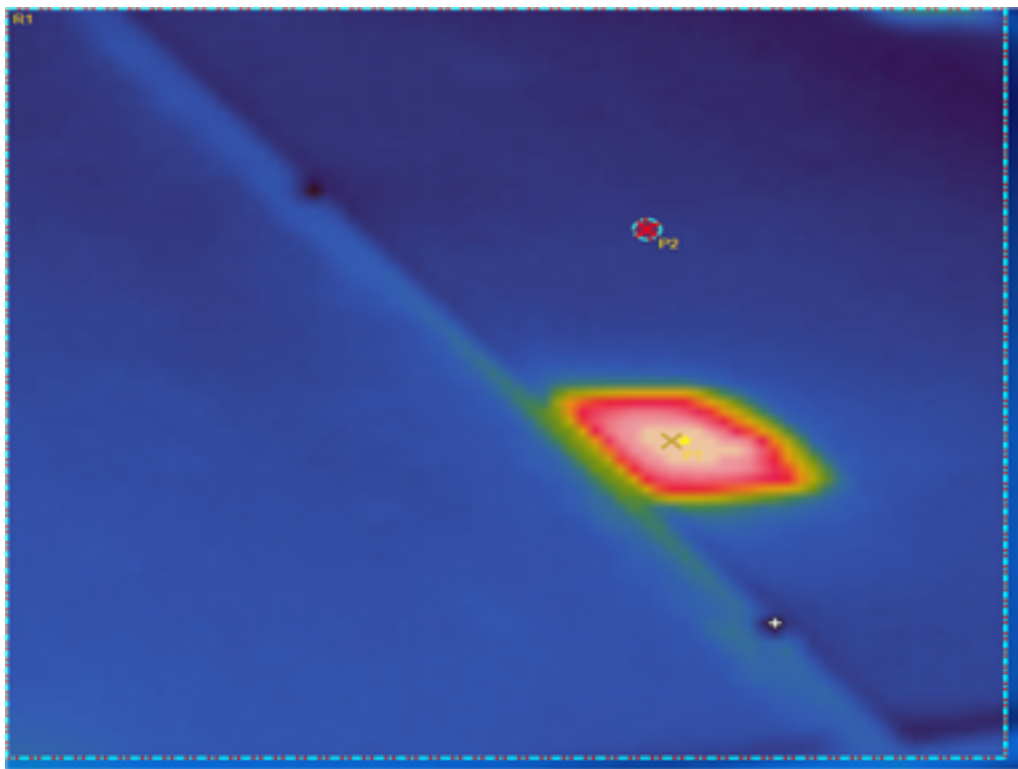

2023-06-09

0411


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	86,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	53,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0411

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

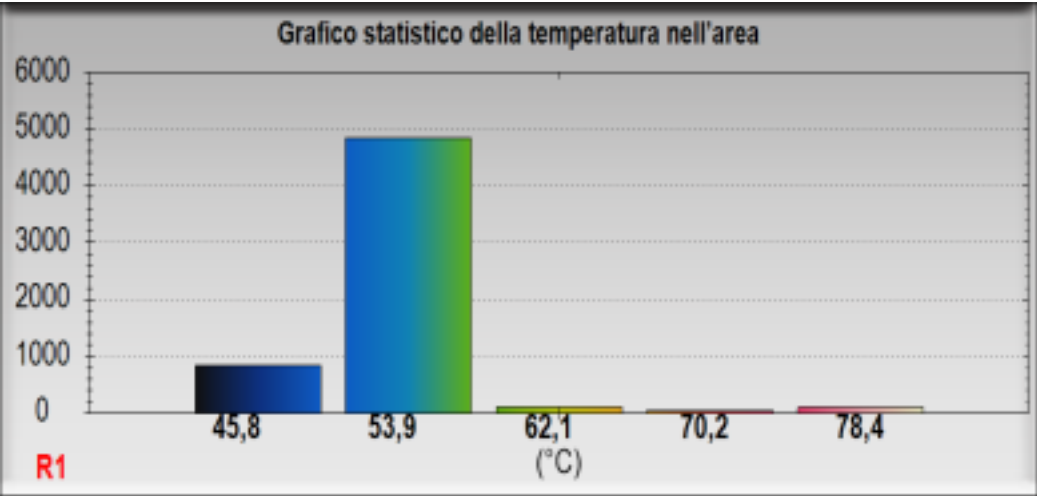

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	86,5°C	45,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0416

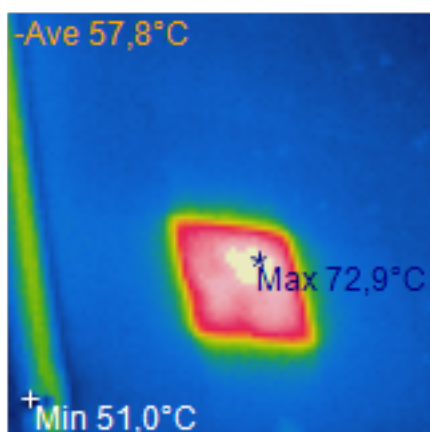


Immagine IR



Immagine Visibile

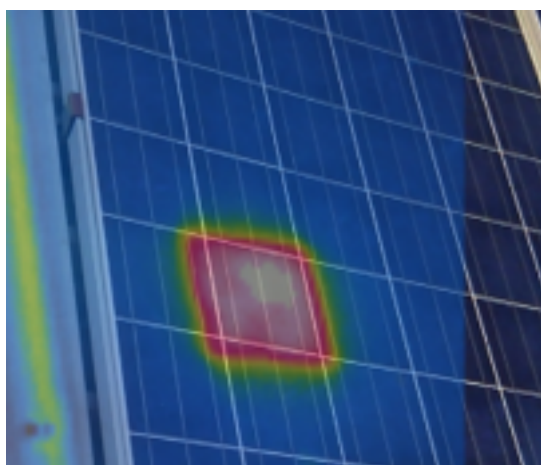


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0416.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	14:59:41	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	72,9°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	51,0°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0416

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

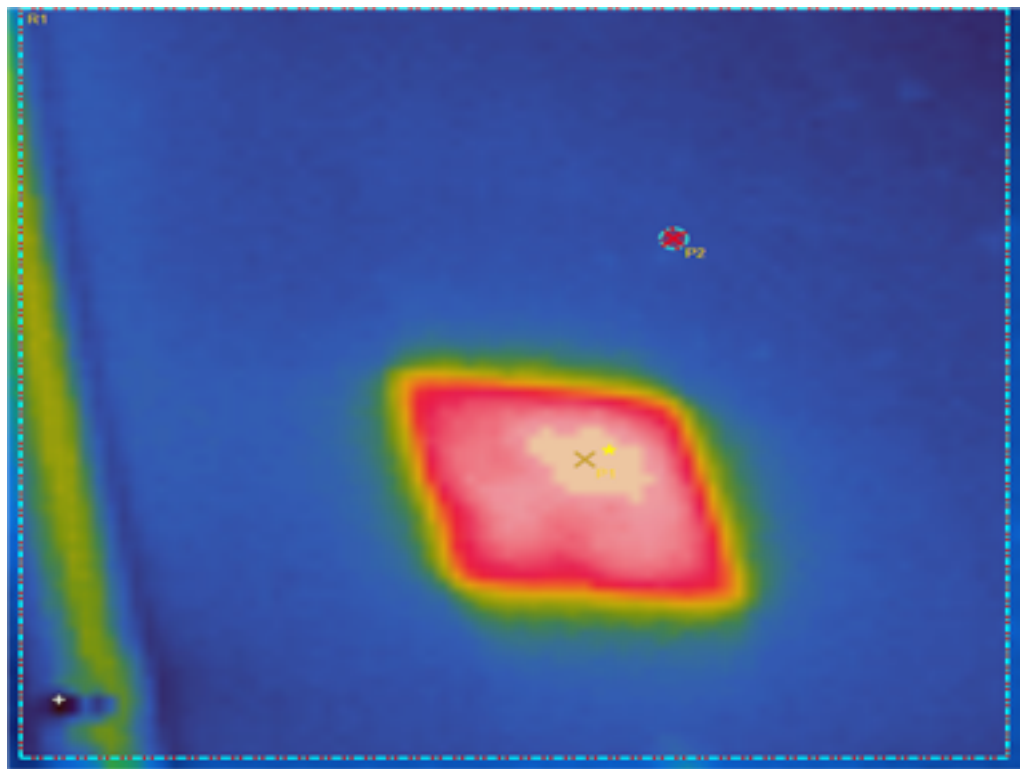

2023-06-09

0416


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	72,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	56,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0416

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

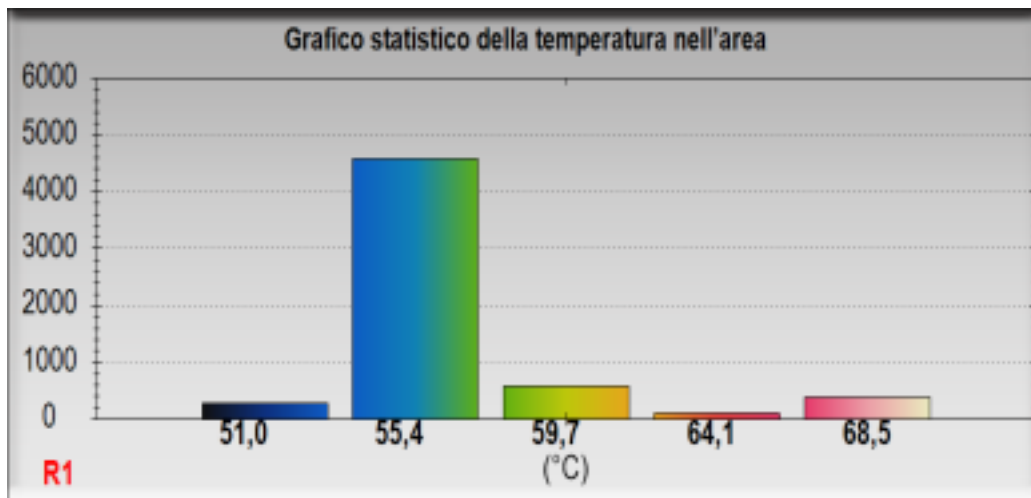

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	72,9°C	51,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m