

Procacci S.r.l. in liquidazione

Loc. Mocaiana – Fraz. Monteleto, 33

06024 GUBBIO (PG)



PERIZIA DI STIMA

ALLEGATO 13 – SOPRALLUOGO 09/06/2023: REPORT TERMOGRAFICO EDIFICIO 2 (INCLINATO)

Impianto fotovoltaico della potenza di
349,60 kWp connesso alla rete elettrica in regime di
cessione totale dell'energia prodotta.

Fossato di Vico (PG) - Loc. Osteria del Gatto

Per Esaerg S.r.l.:

Arch. Fabio Bicchielli
Ing. Federico Biliorsi
Ing. Nicola Carboni

Settembre 2023

ESAERG S.r.l.

Sede: Viale Michelangelo Buonarroti, 100/1 - 52100 Arezzo - C.F./P.IVA: 02156510519
Tel. Fax: +39 0575 26665 - email: info@esaerg.it - PEC: esaerg@pec.it



2023-06-09

Termografia Moduli

EDIFICIO INCLINATO

2023-06-09

Società:	
Indirizzo:	
Città:	
Tel.:	
E-mail	

Riferimenti strumento

Costruttore:	HT ITALIA
Modello:	THT45W
Numero di serie:	181226018

Info Cliente

Cliente:	
Indirizzo:	loc. Osteria del Gatto via Eugubina snc
Città:	Fossato di Vico (PG)
Misura:	
Riferimento misura:	
Luogo misura:	Edificio Inclinato

2023-06-09

0362

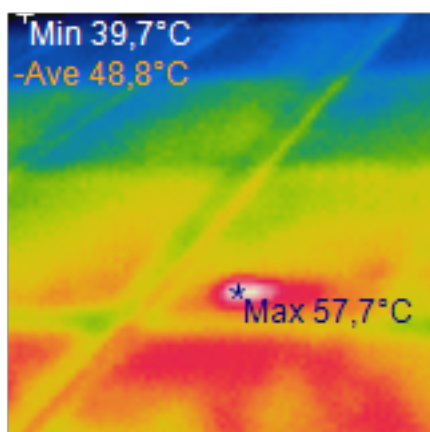


Immagine IR



Immagine Visibile

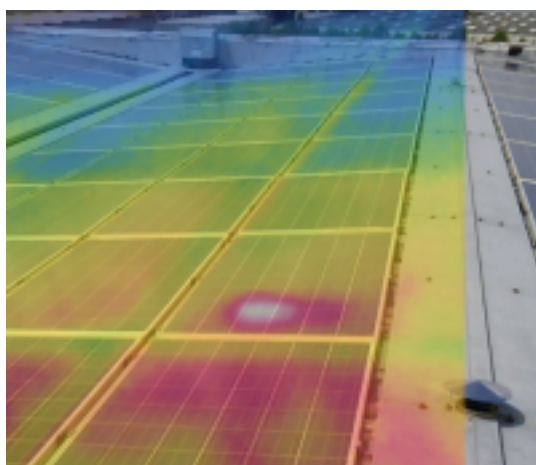


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0362.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:54:07	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	57,7°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	39,7°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0362

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

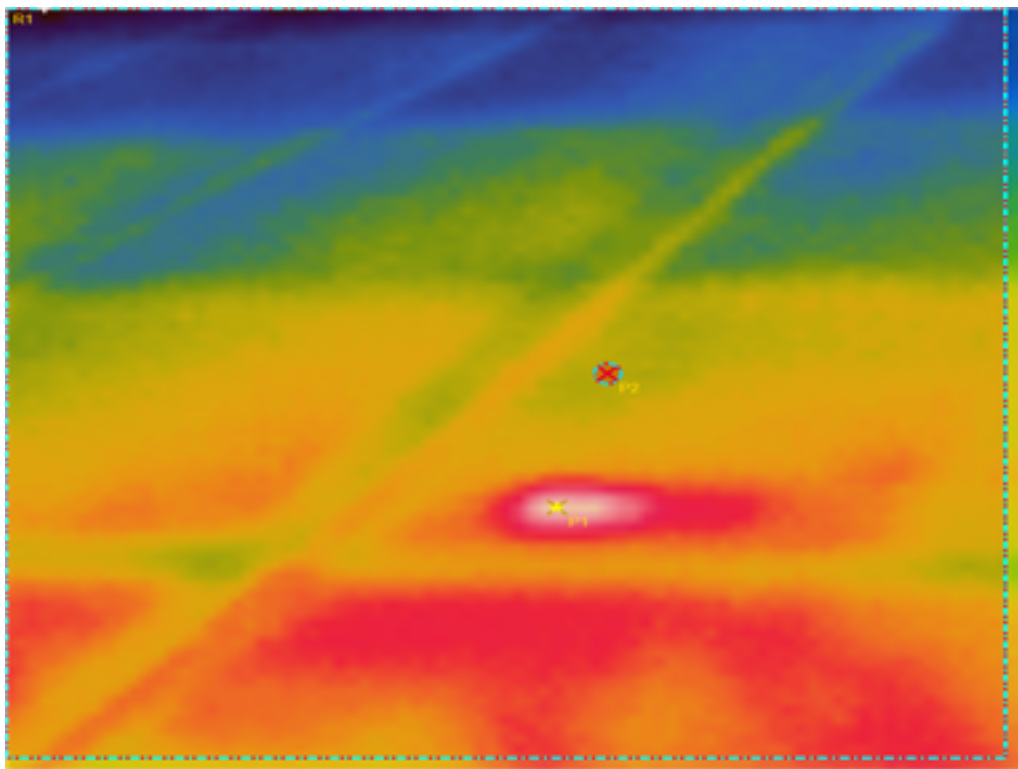

2023-06-09

0362


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	57,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	48,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0362

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

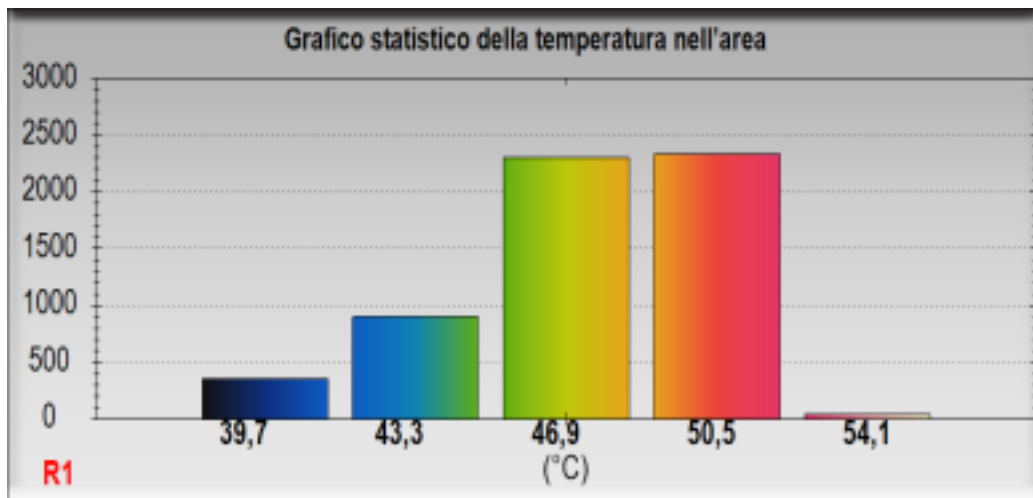

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	57,7°C	39,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0341

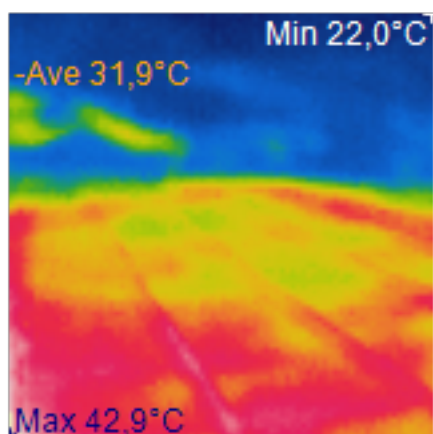


Immagine IR



Immagine Visibile

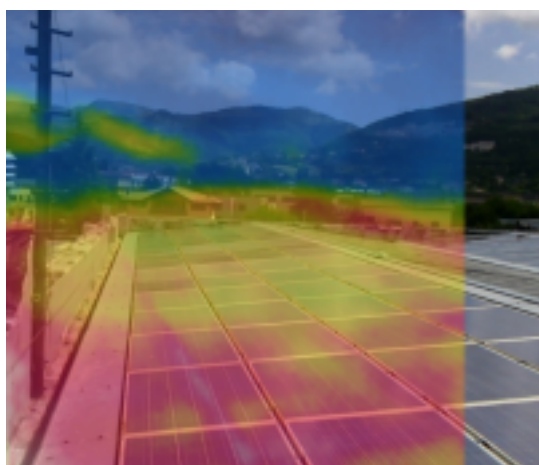


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0341.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:44:48	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	42,9°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	22,0°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0341

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

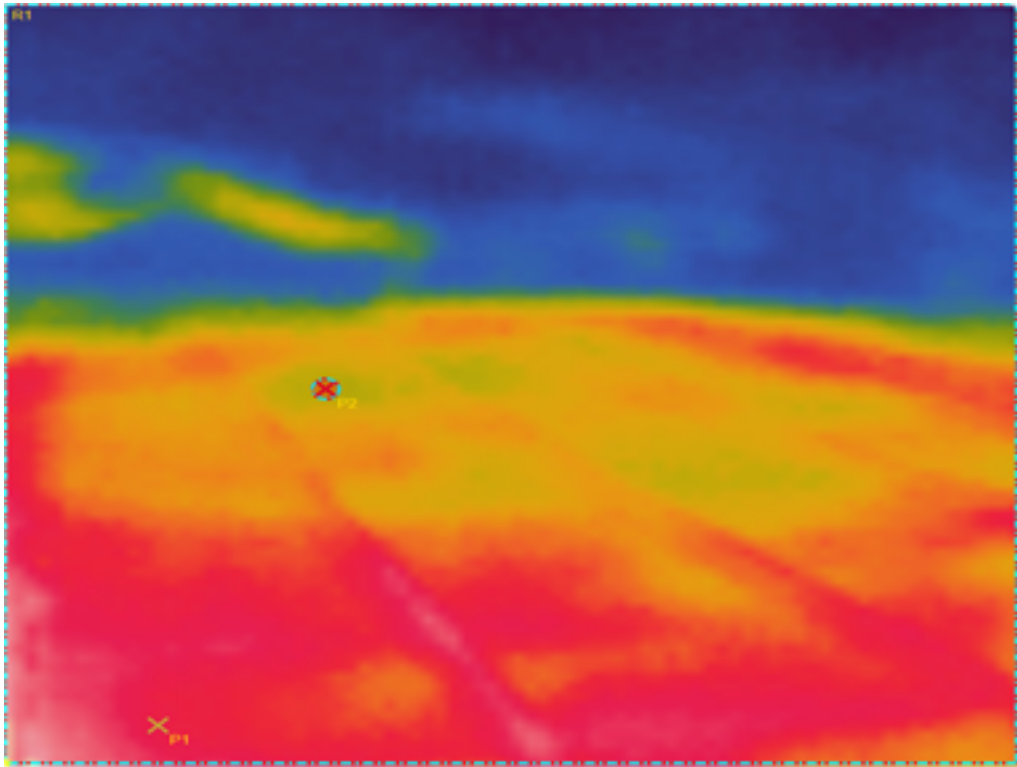

2023-06-09

0341


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	38,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	32,1°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0341

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

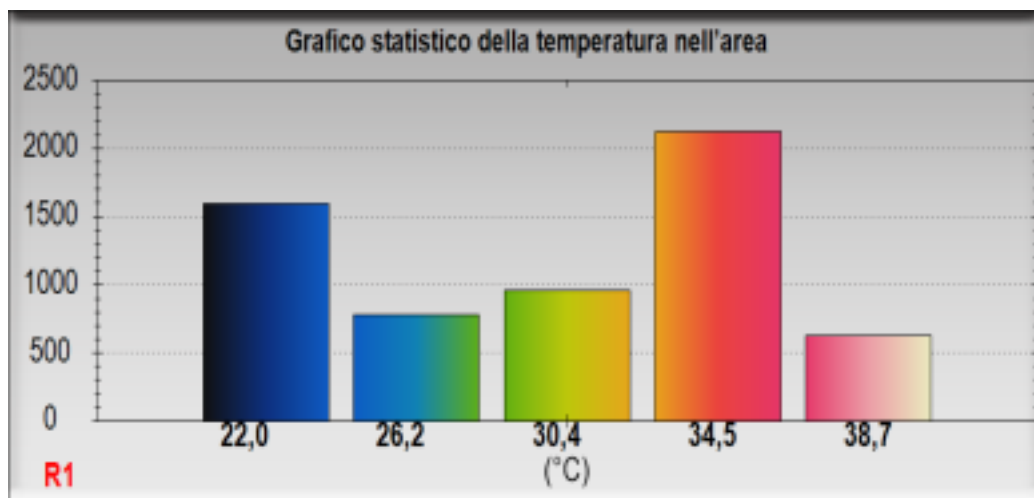

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	42,9°C	22,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0342

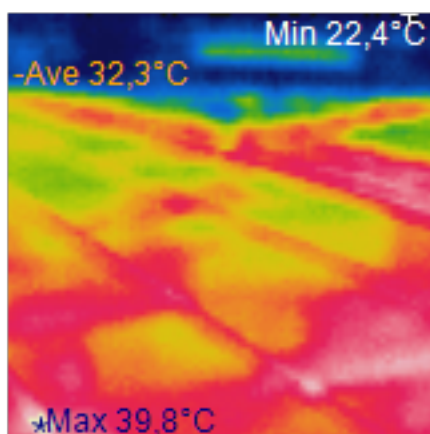


Immagine IR



Immagine Visibile

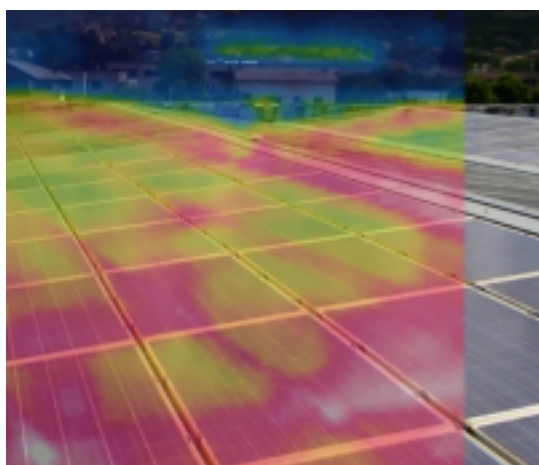


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0342.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:45:08	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	39,8°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	22,4°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0342

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

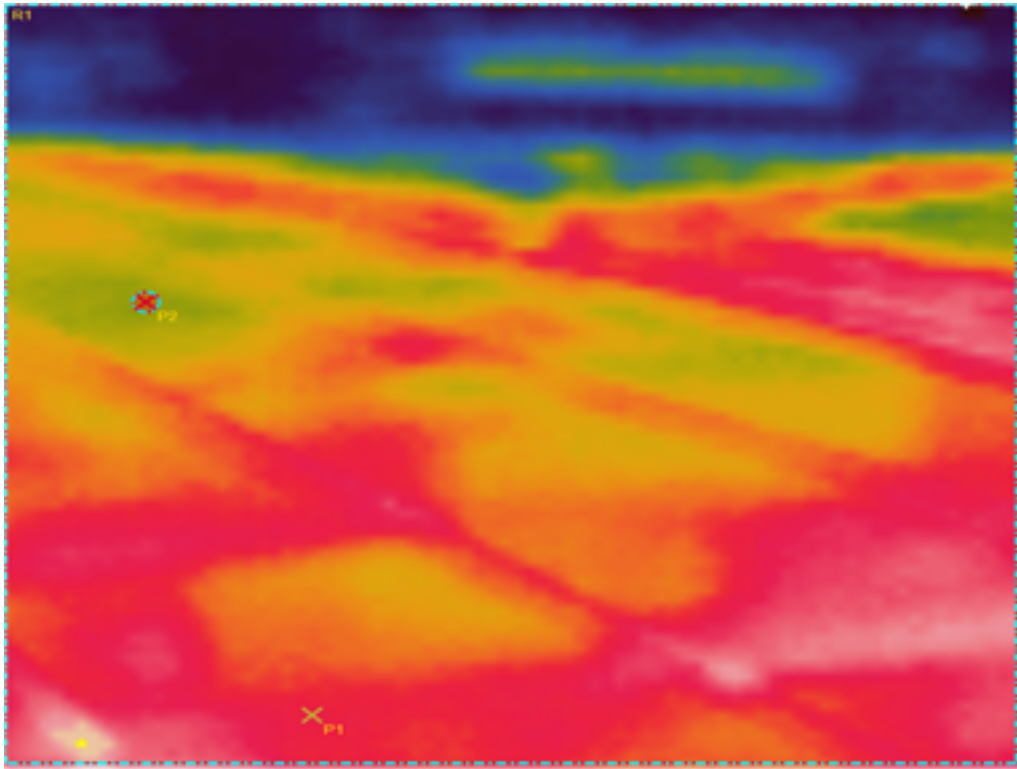

2023-06-09

0342


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	35,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	30,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0342

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

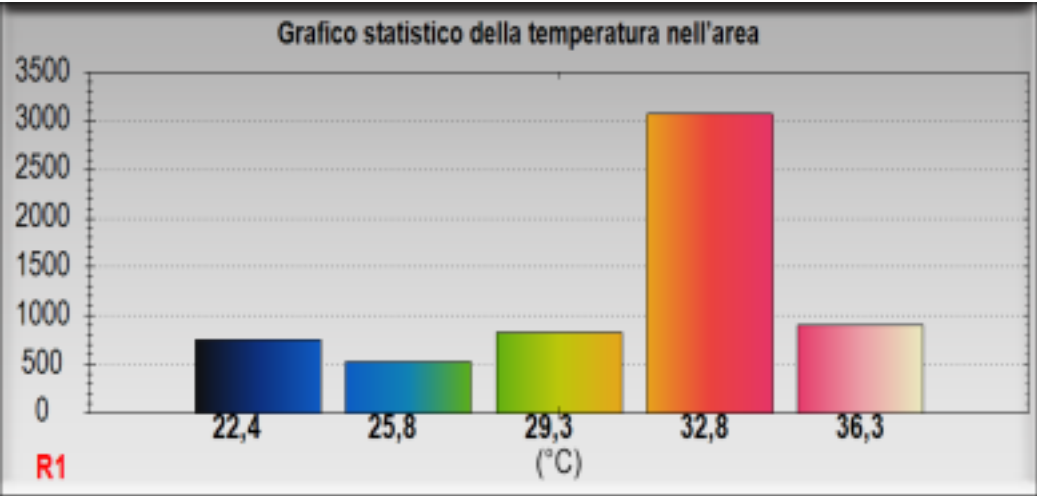

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	39,8°C	22,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0344

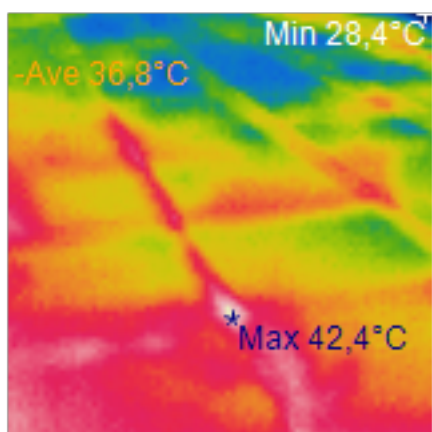


Immagine IR



Immagine Visibile

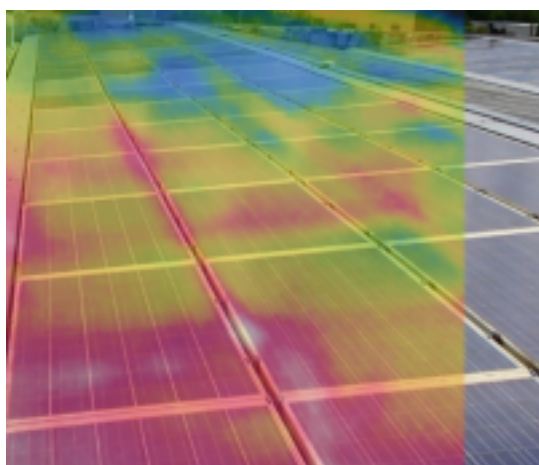


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0344.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:45:25	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	42,4°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	28,4°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0344

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

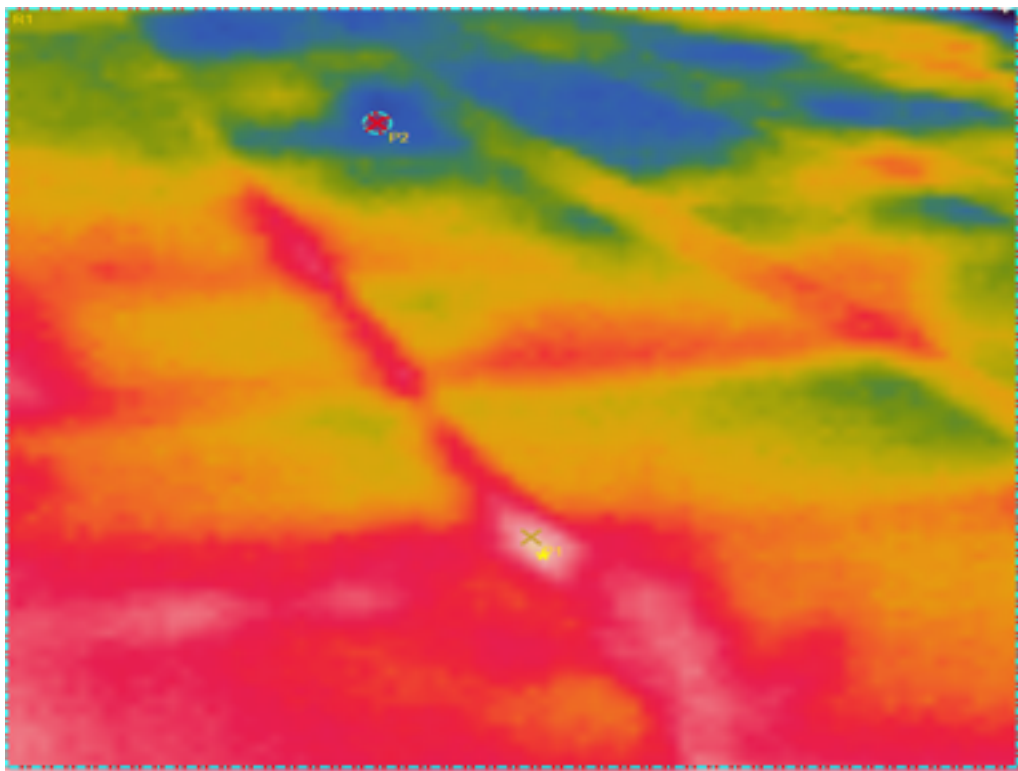

2023-06-09

0344


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	42,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	31,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0344

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

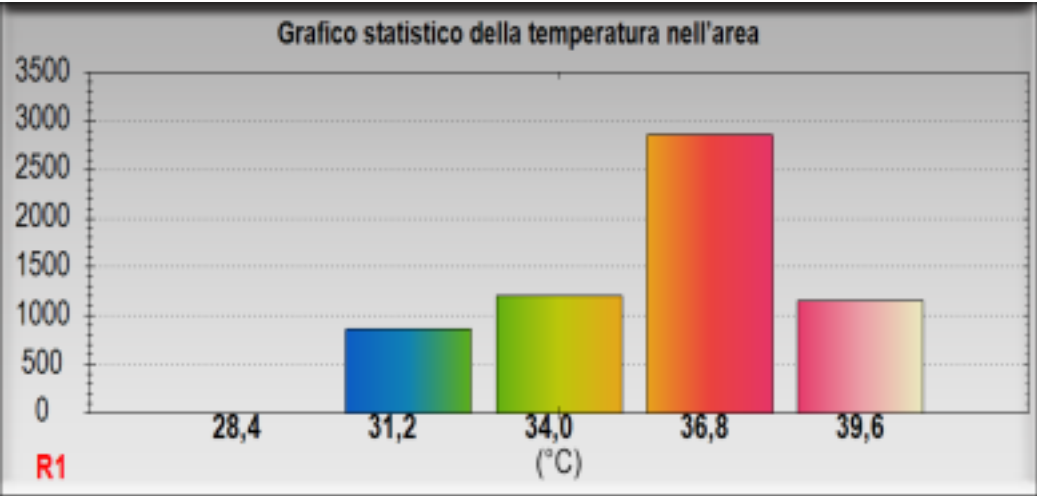

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	42,4°C	28,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0345

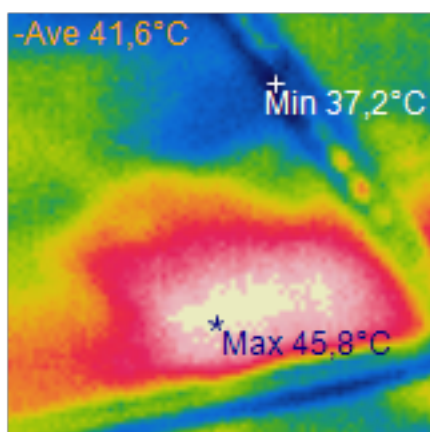


Immagine IR



Immagine Visibile

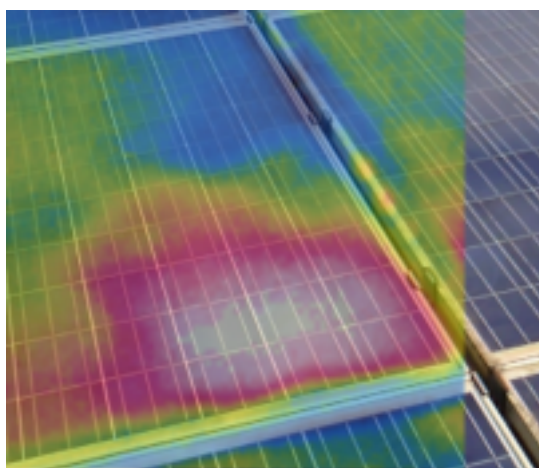


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0345.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:45:33	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	45,8°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	37,2°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0345

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

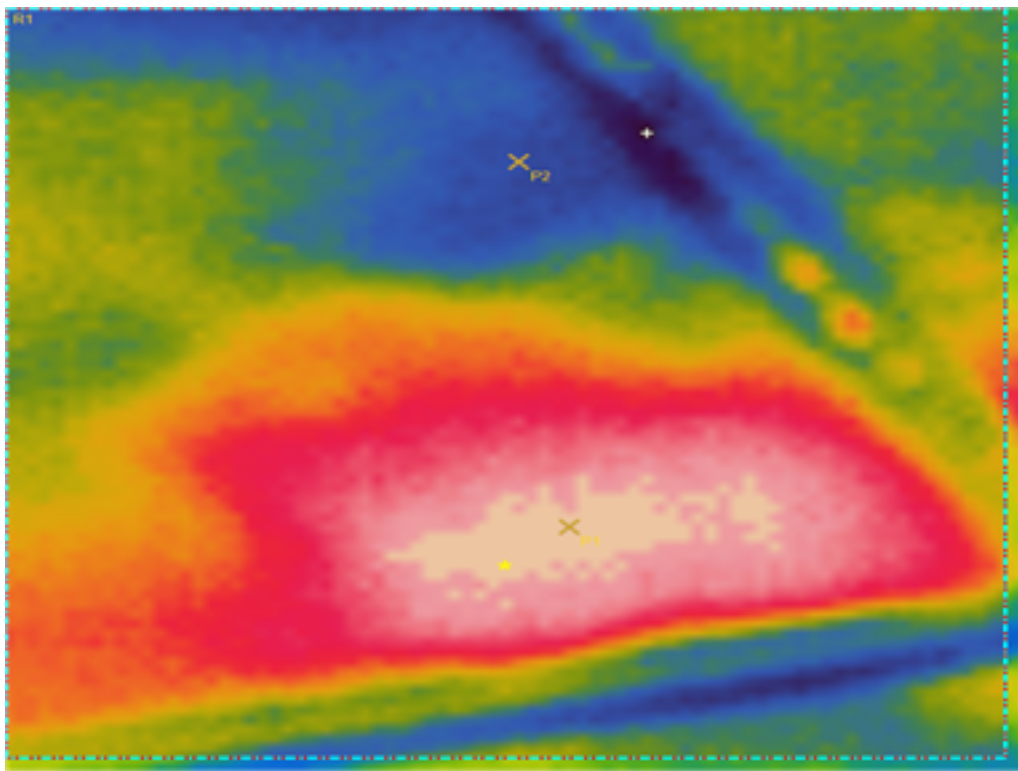

2023-06-09

0345


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	45,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	39,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0345

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

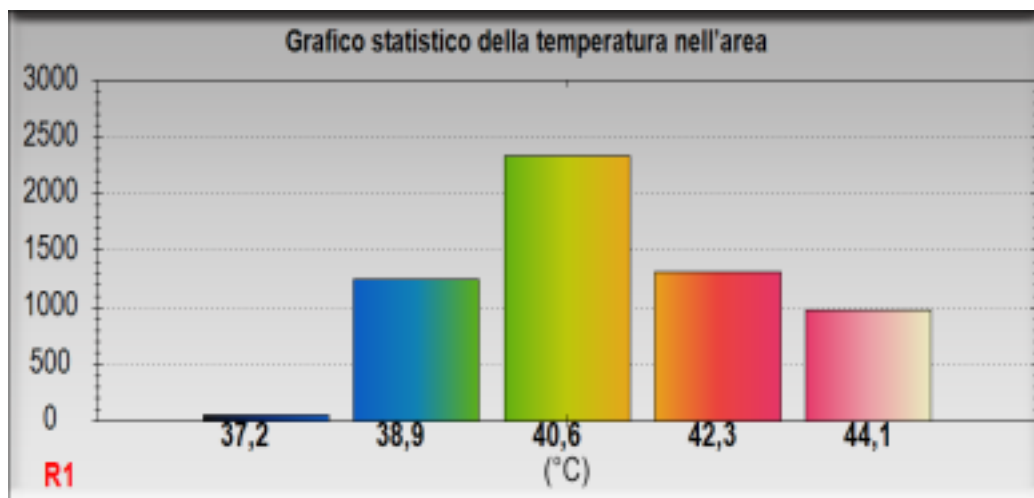

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	45,8°C	37,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0346

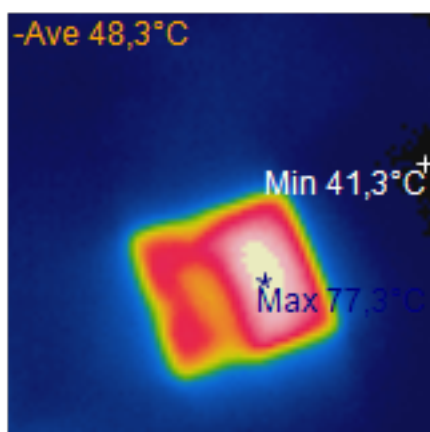


Immagine IR



Immagine Visibile

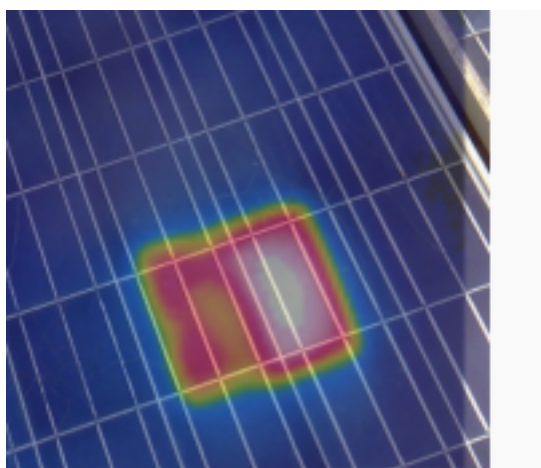


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0346.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:45:44	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	77,3°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	41,3°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0346

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

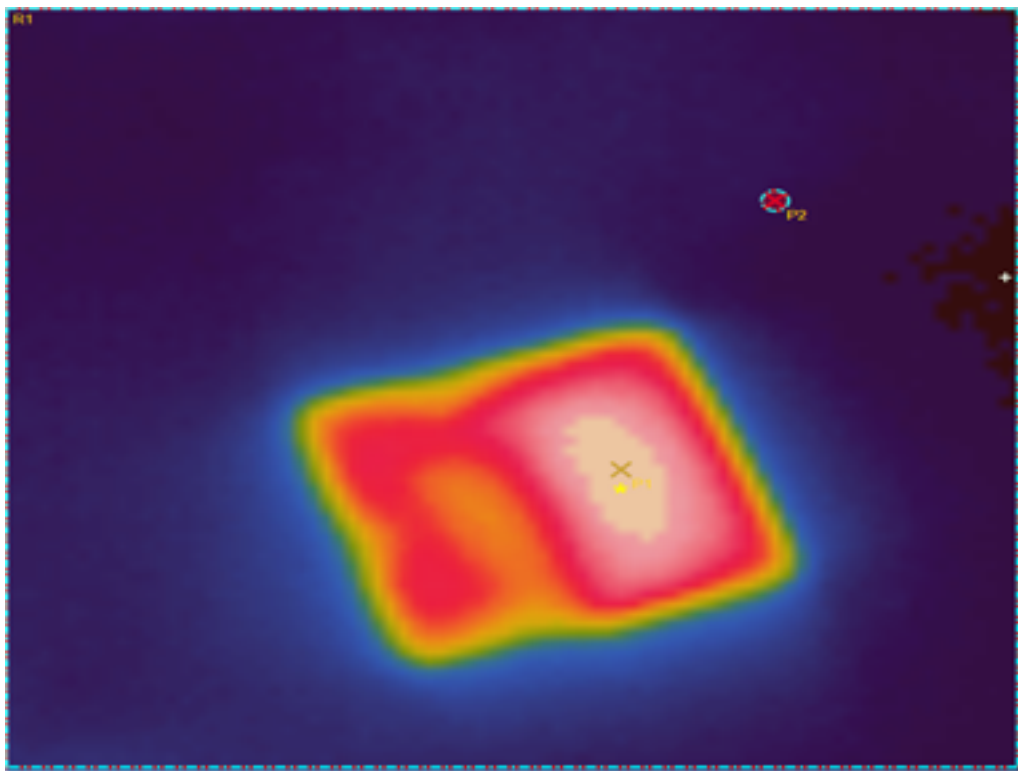

2023-06-09

0346


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	77,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	43,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0346

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

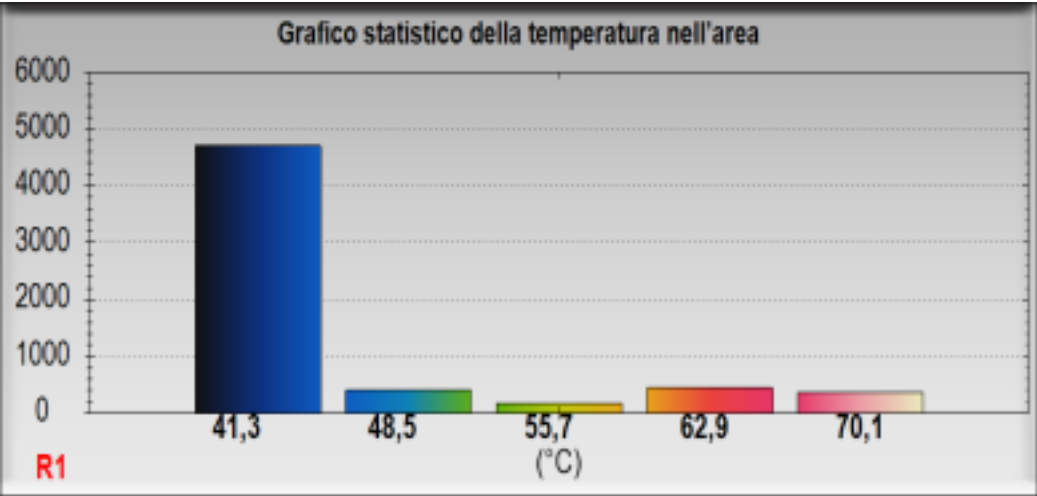

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	77,3°C	41,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0347

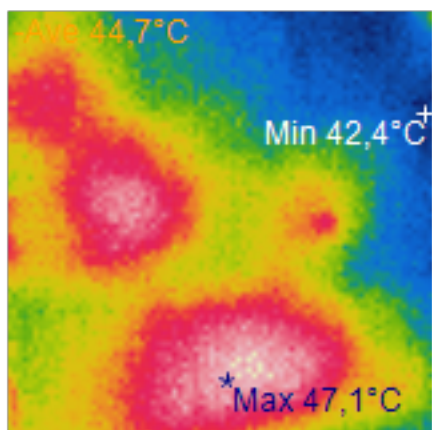


Immagine IR



Immagine Visibile

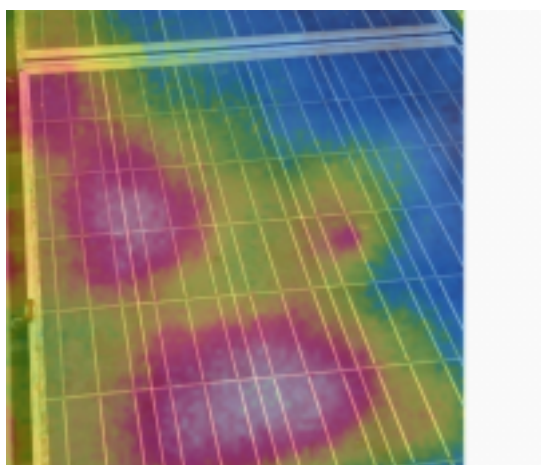


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0347.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:46:02	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	47,1°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	42,4°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0347

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

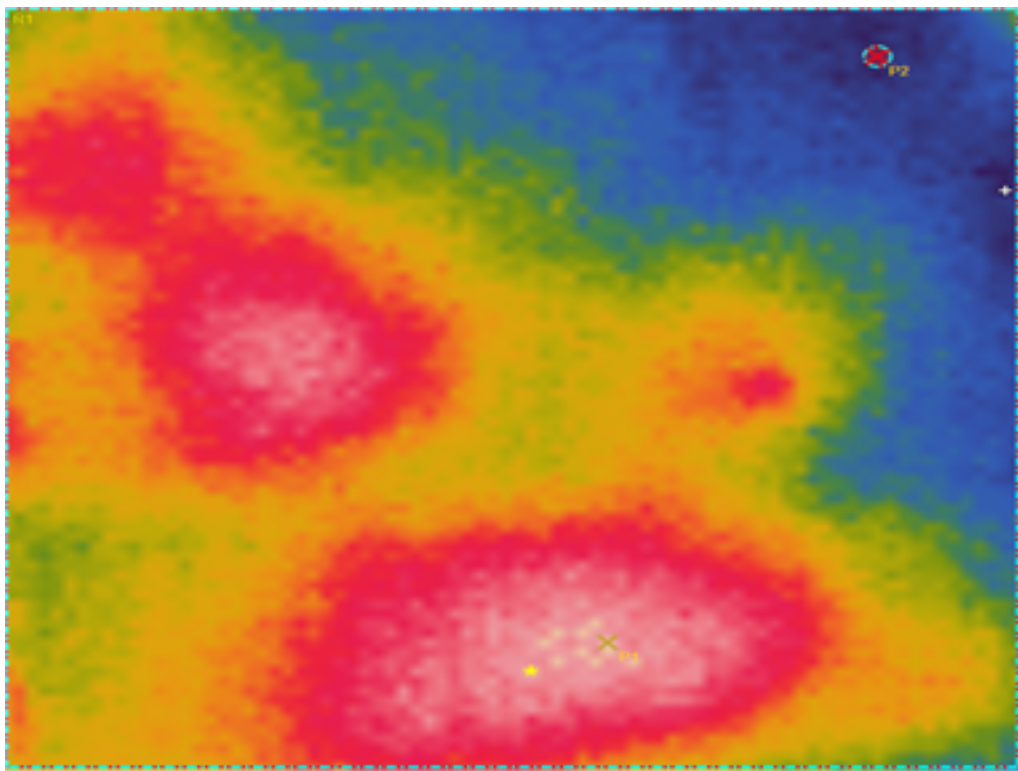

2023-06-09

0347


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	47,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	42,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0347

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

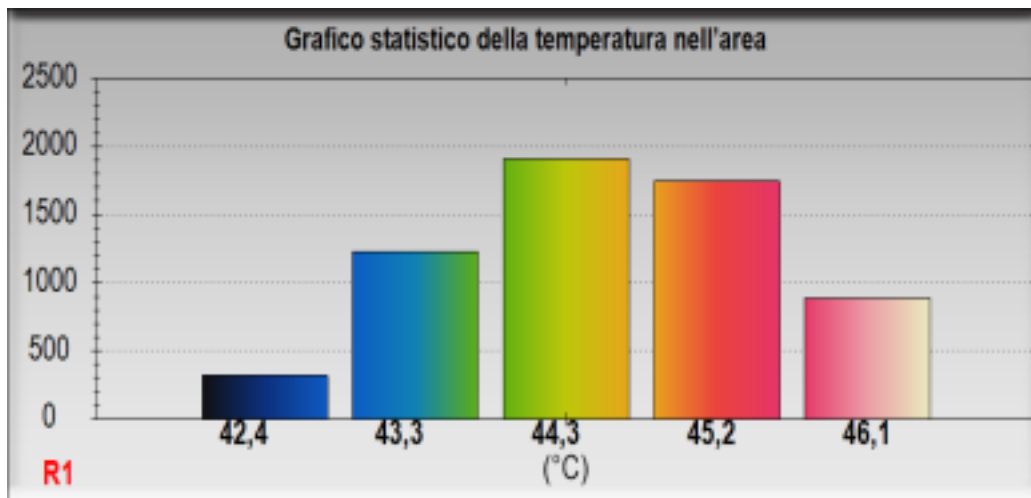

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	47,1°C	42,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0348

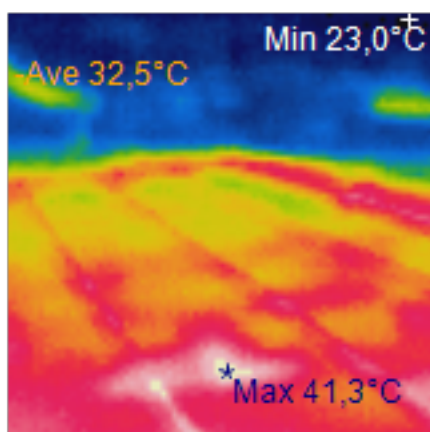


Immagine IR



Immagine Visibile

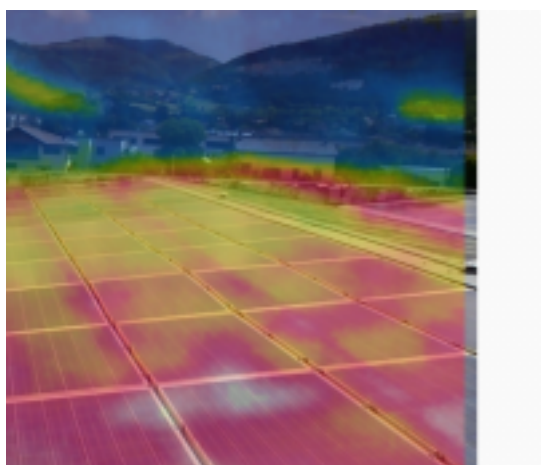


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0348.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:46:47	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	41,3°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	23,0°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0348

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

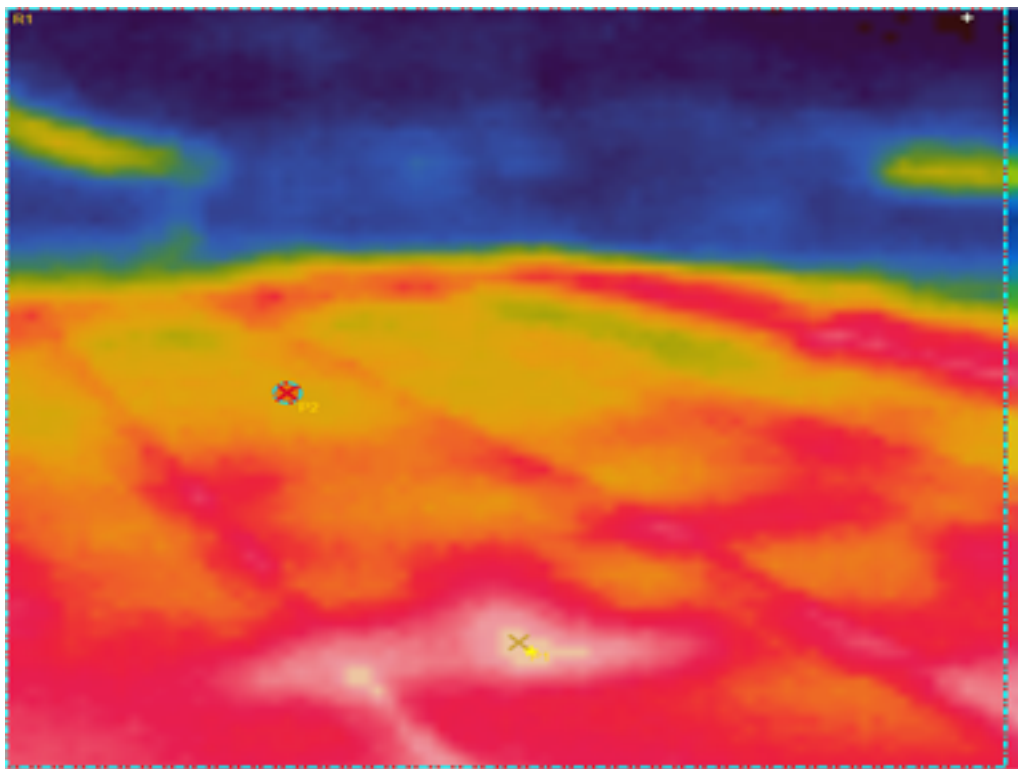

2023-06-09

0348


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	41,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	33,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0348

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

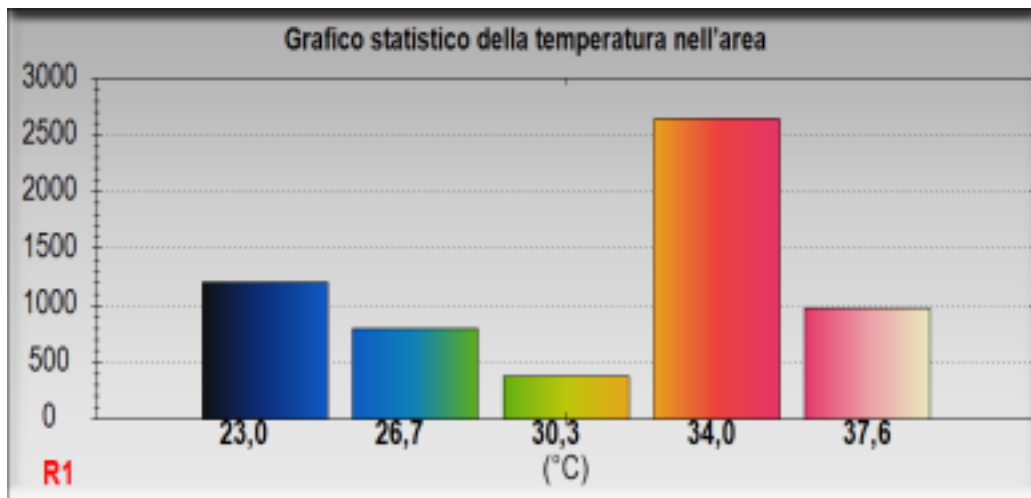

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	41,3°C	23,0°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0349

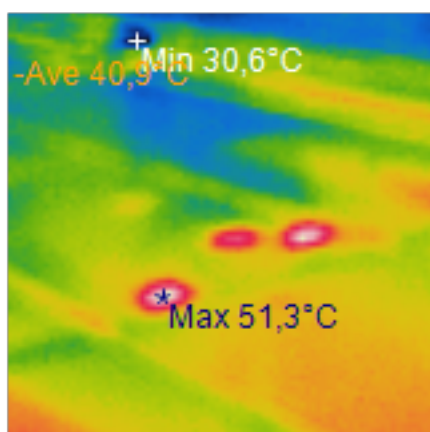


Immagine IR



Immagine Visibile

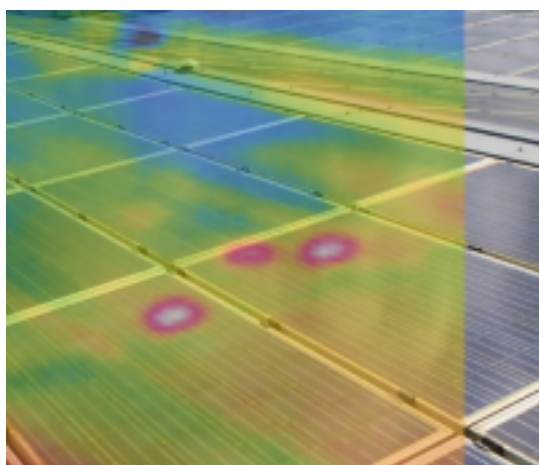


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0349.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:47:03	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	51,3°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	30,6°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0349

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

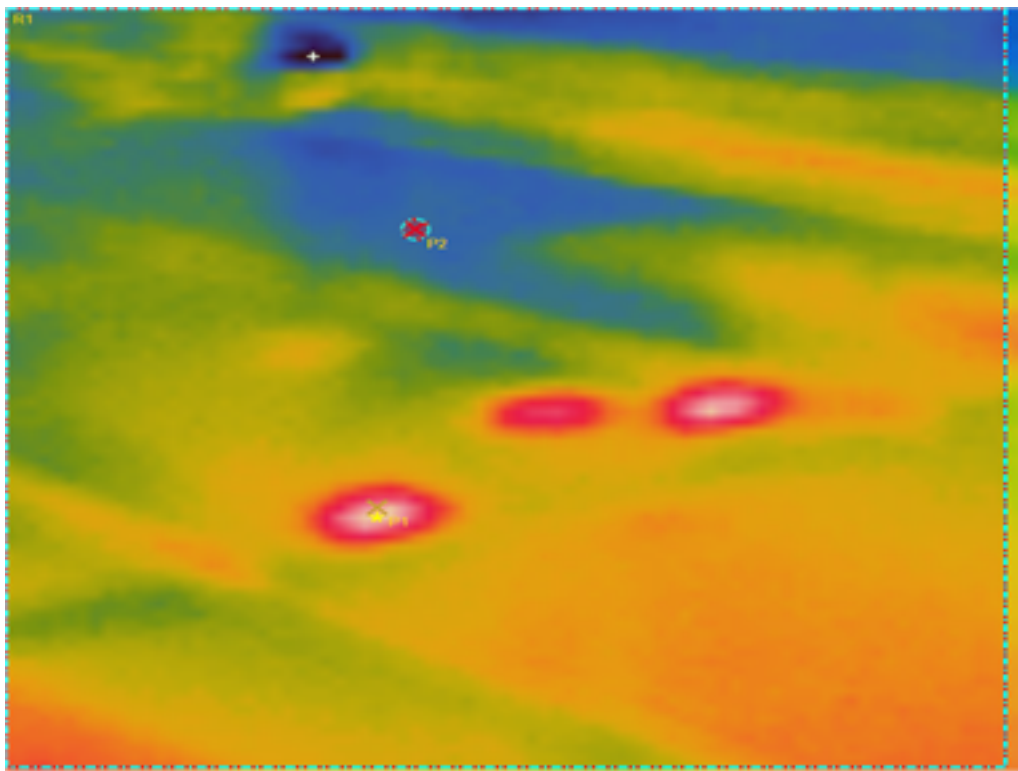

2023-06-09

0349


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	50,1°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	37,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0349

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

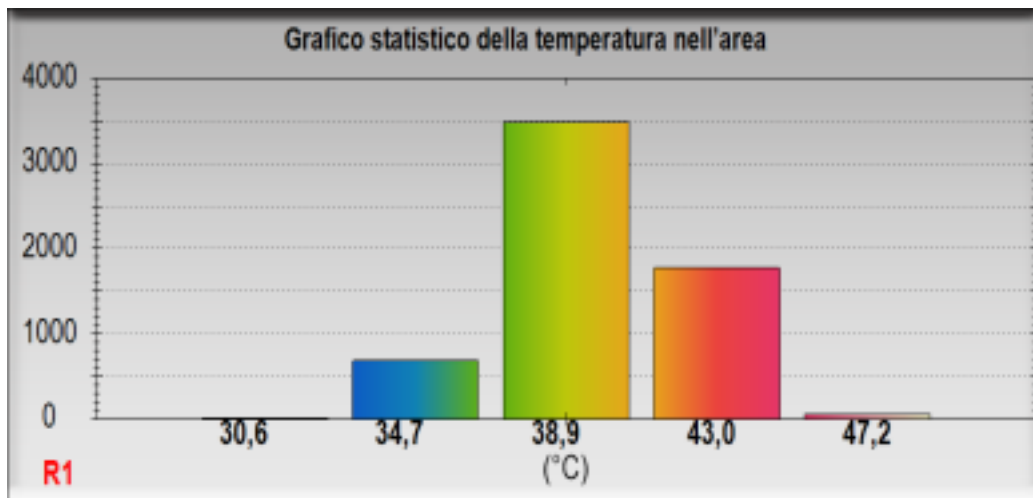

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	51,3°C	30,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0350

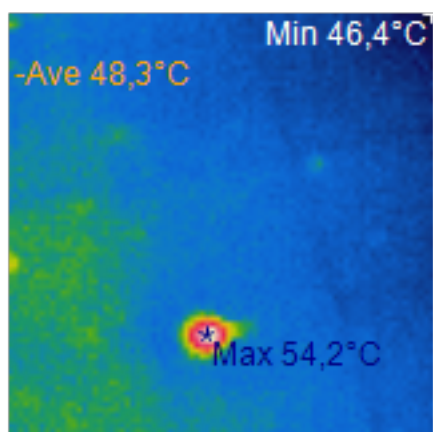


Immagine IR



Immagine Visibile

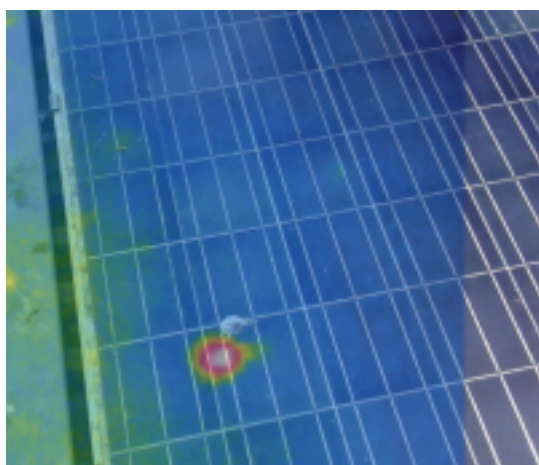


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0350.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:47:18	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	54,2°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	46,4°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0350

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

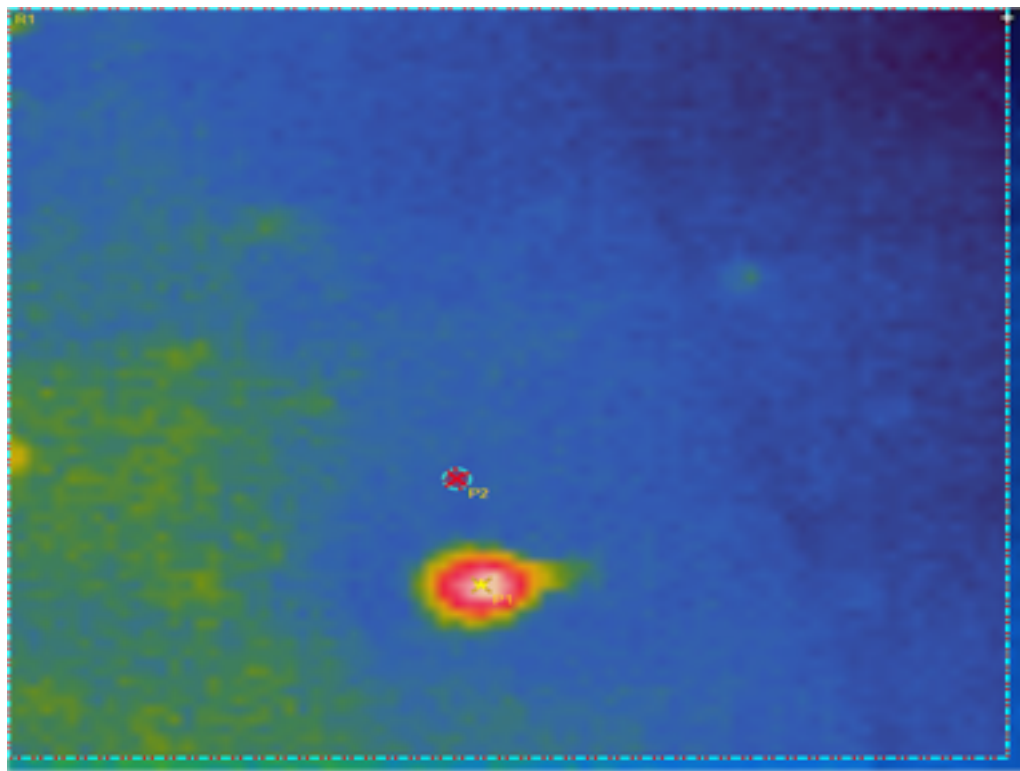

2023-06-09

0350


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	54,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	48,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0350

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

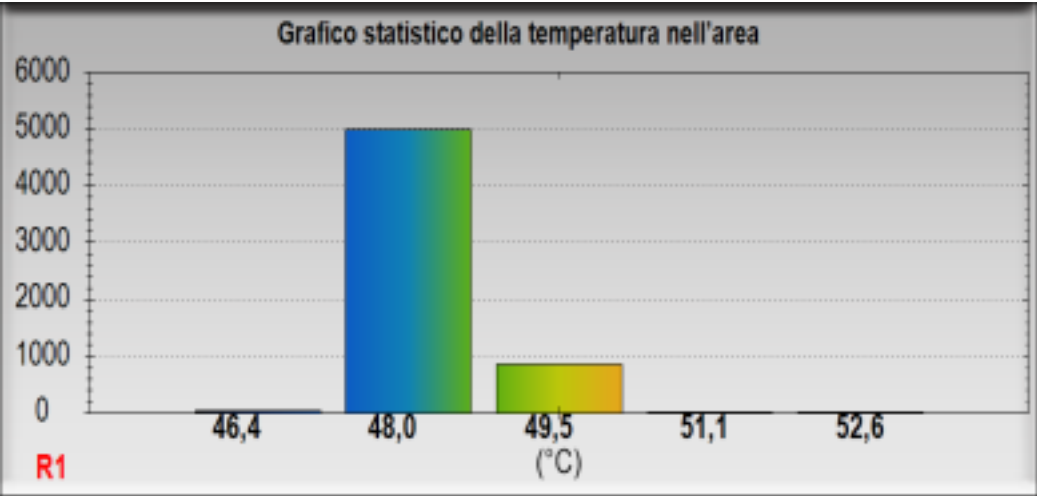

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	54,2°C	46,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0351

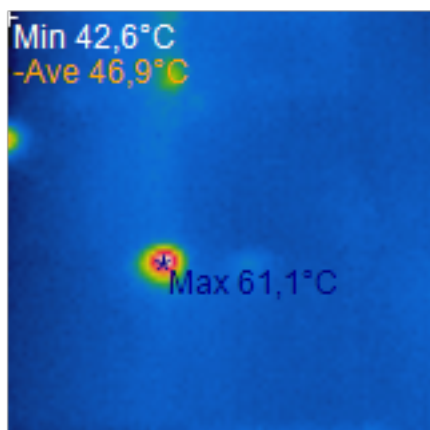


Immagine IR



Immagine Visibile

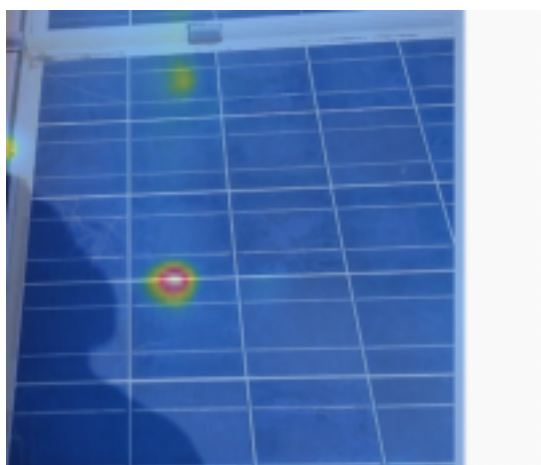


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0351.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:49:12	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	61,1°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	42,6°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0351

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

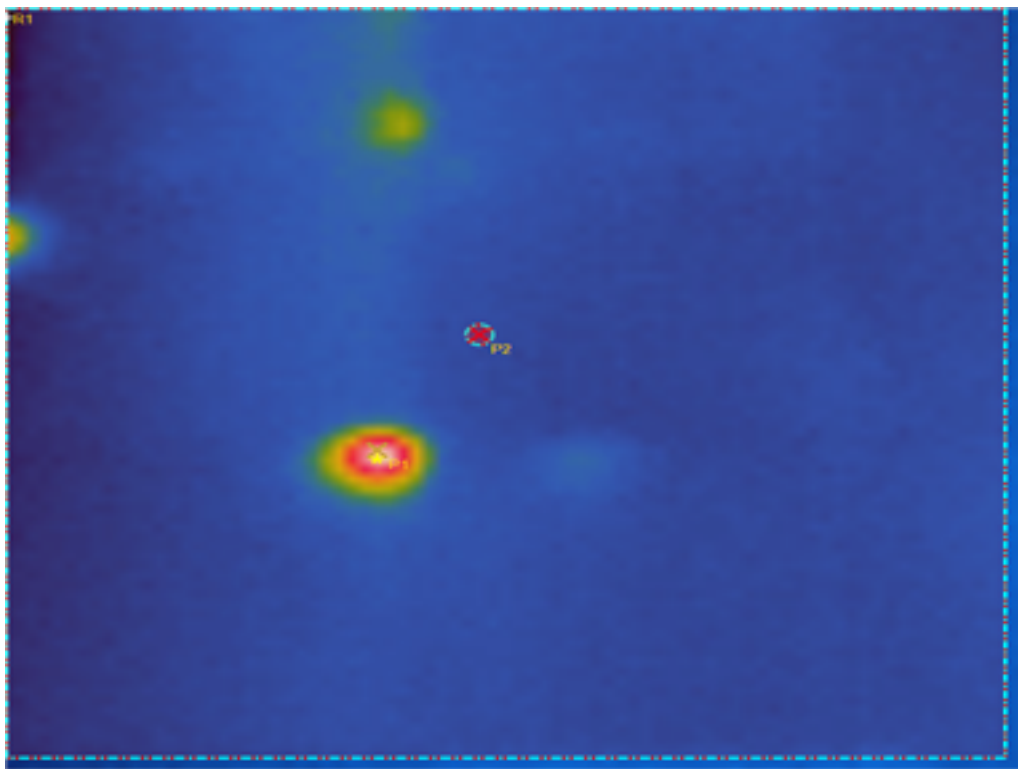

2023-06-09

0351


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	60,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	46,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0351

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

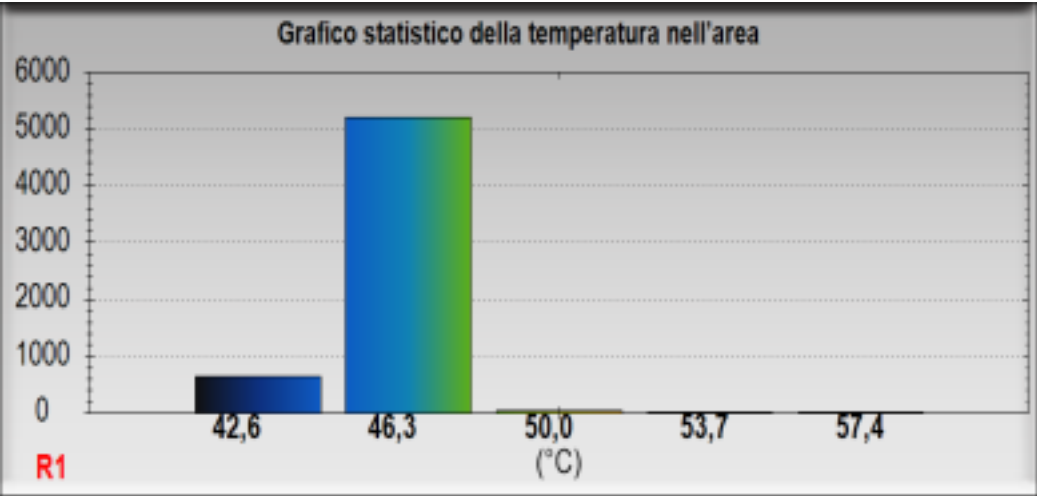

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	61,1°C	42,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0352

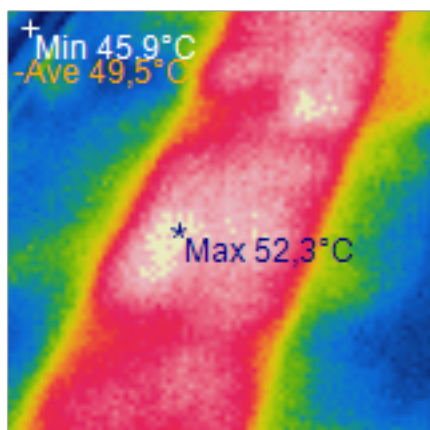


Immagine IR



Immagine Visibile

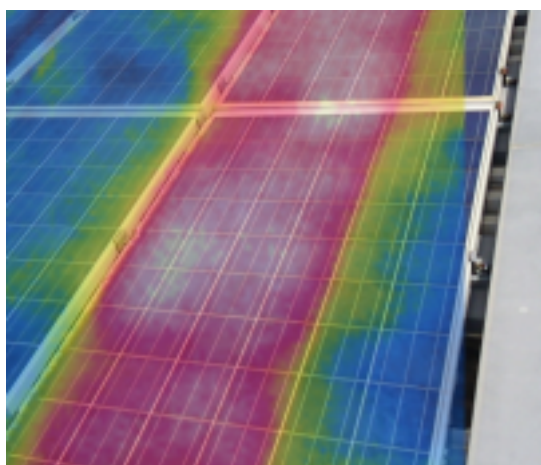


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0352.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:49:37	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	52,3°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	45,9°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0352

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

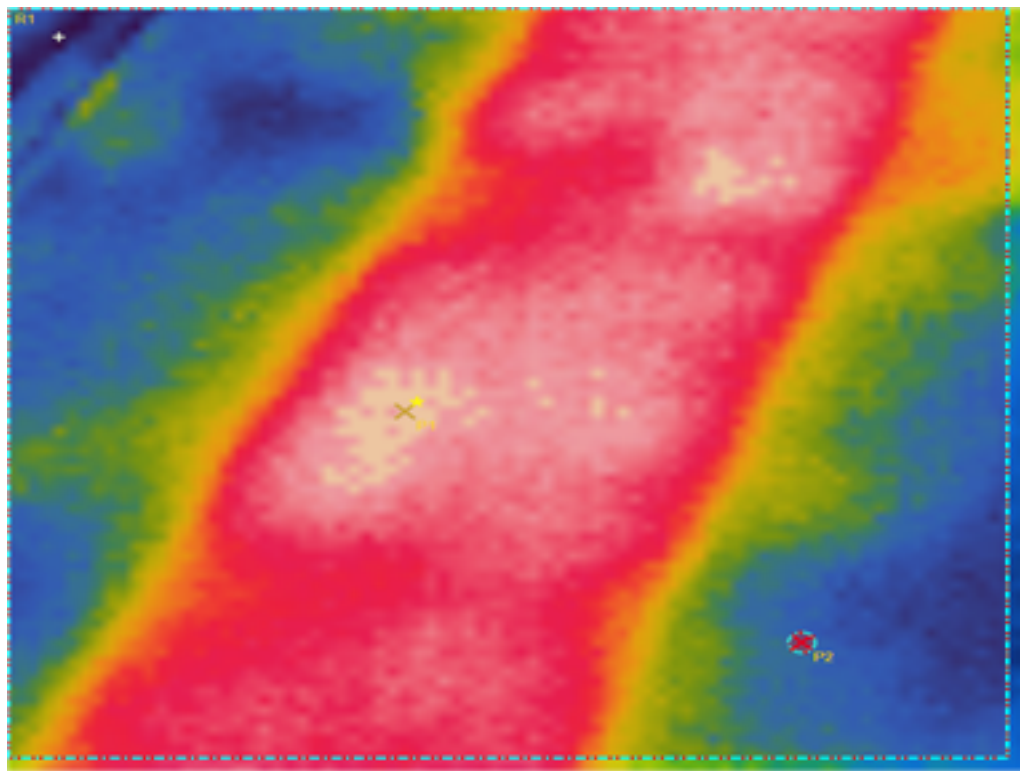

2023-06-09

0352


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	52,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	47,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0352

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

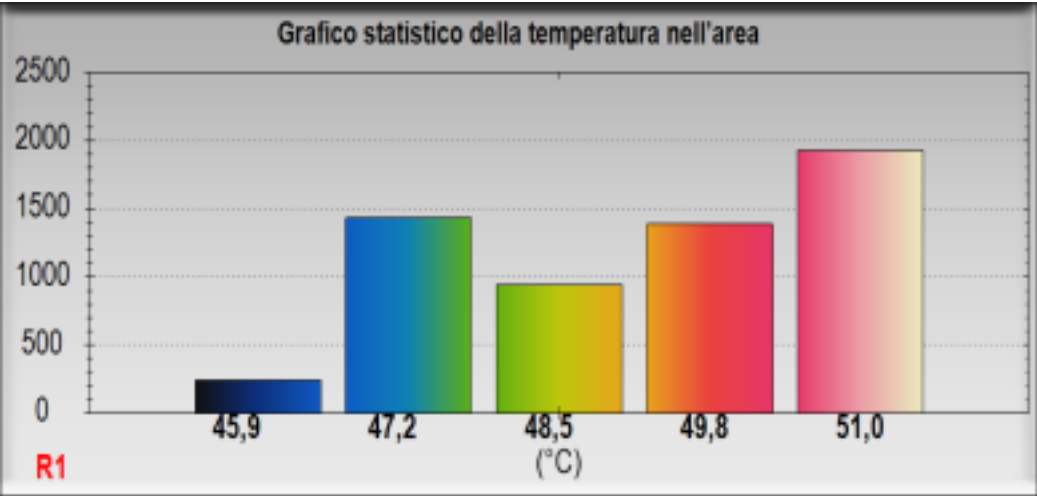

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	52,3°C	45,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0353

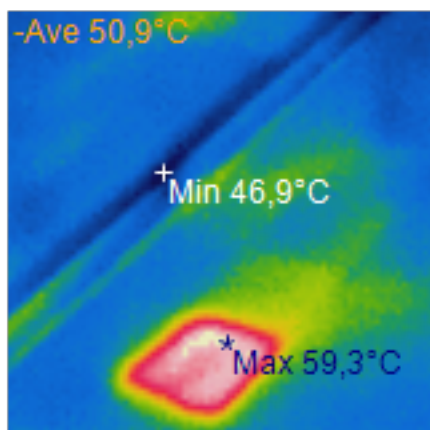


Immagine IR



Immagine Visibile

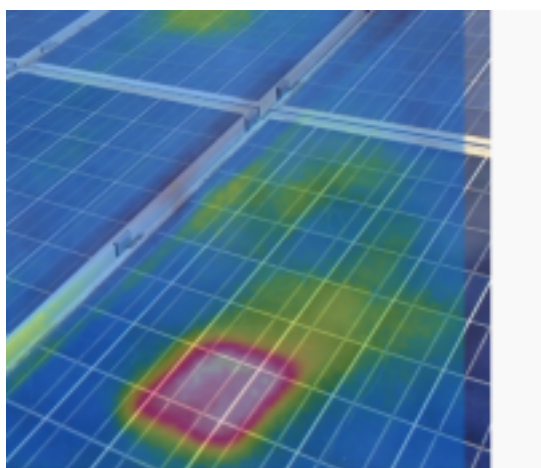


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0353.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:50:15	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	59,3°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	46,9°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0353

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

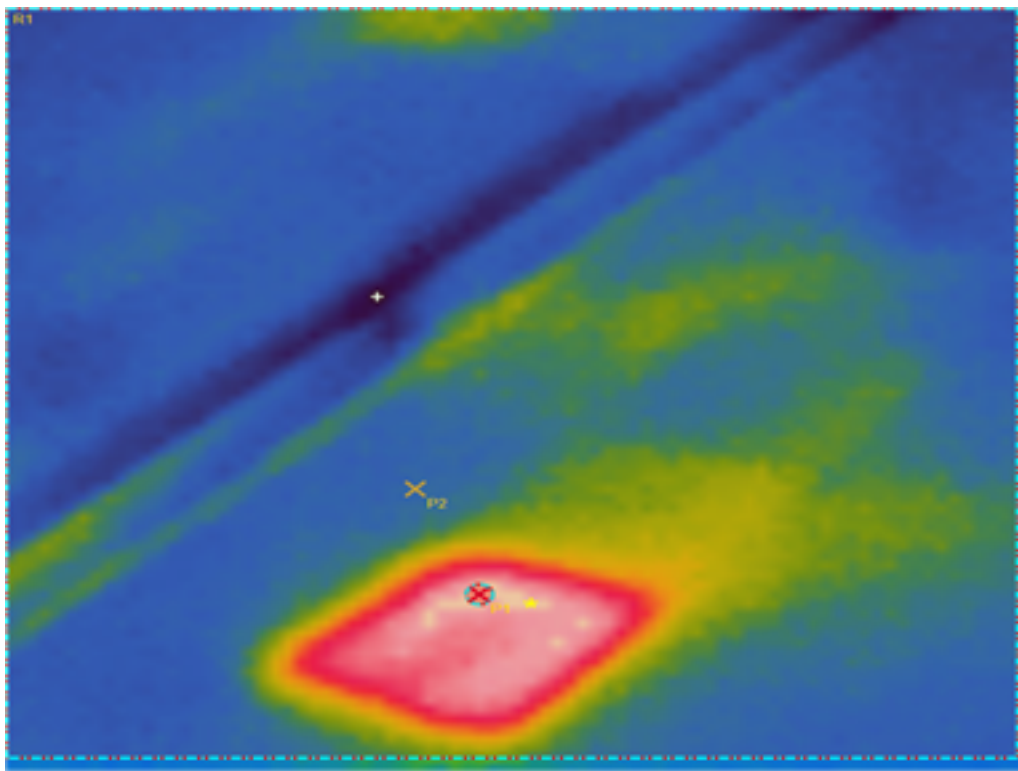

2023-06-09

0353


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	59,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	50,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0353

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

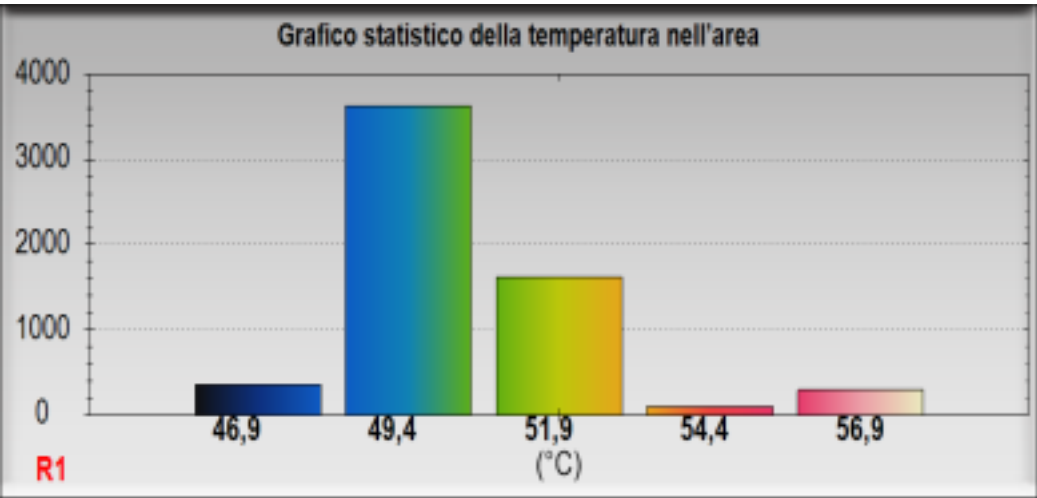

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	59,3°C	46,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0354

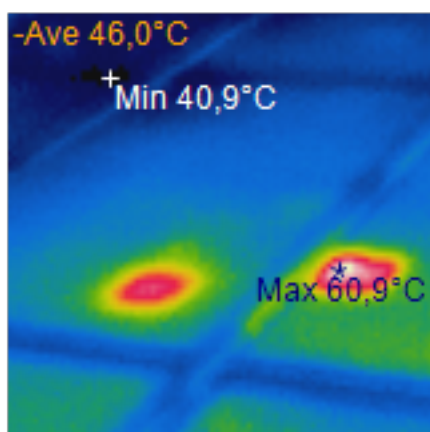


Immagine IR



Immagine Visibile

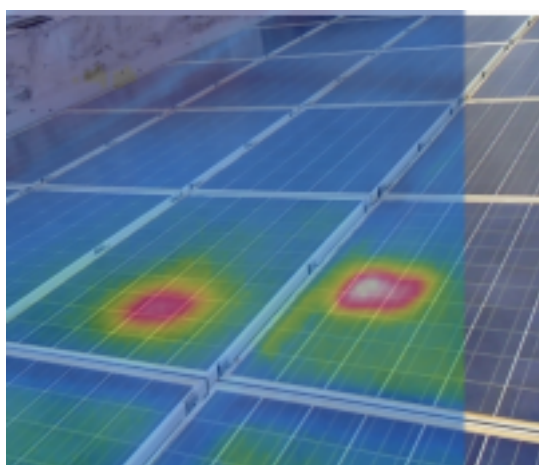


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0354.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:50:52	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	60,9°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	40,9°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0354

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

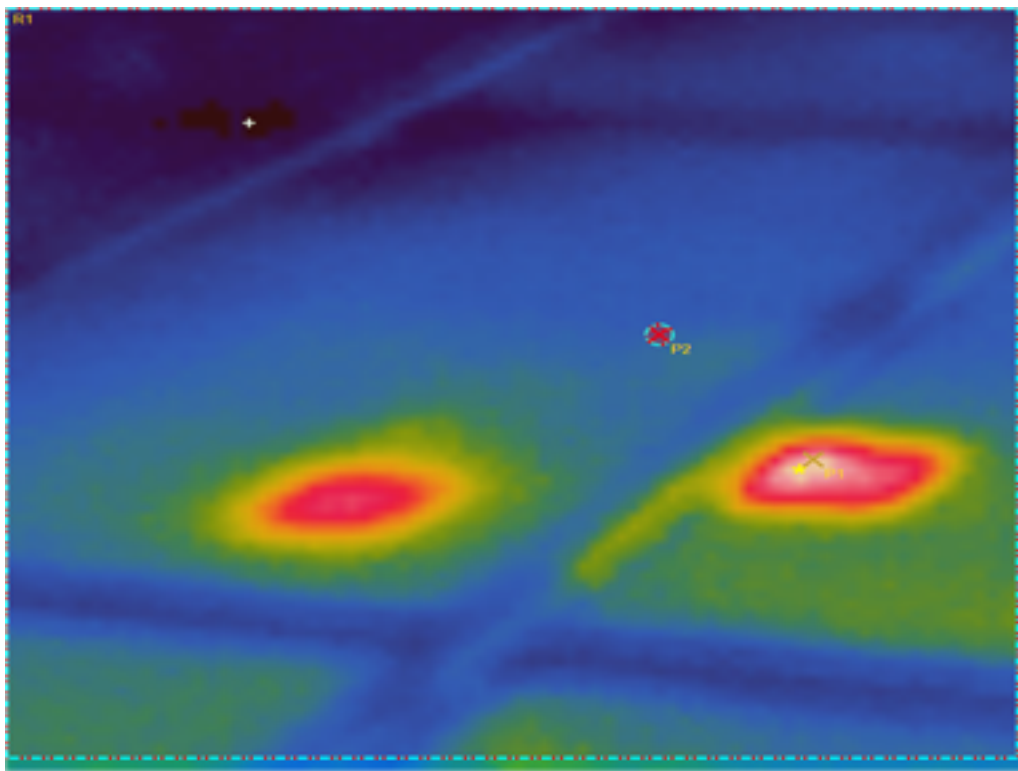

2023-06-09

0354


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	60,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	46,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0354

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

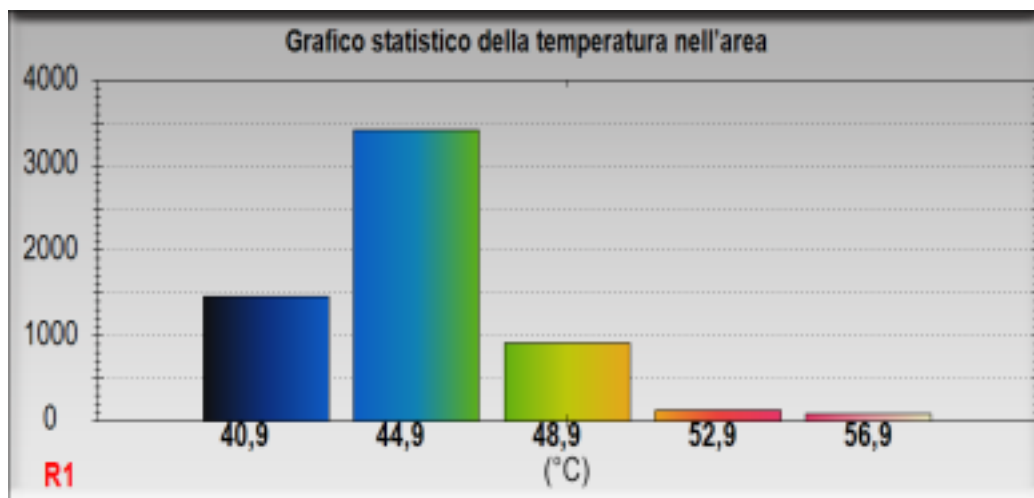

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	60,9°C	40,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0355

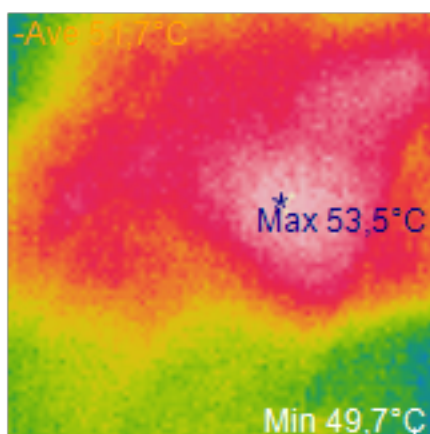


Immagine IR



Immagine Visibile

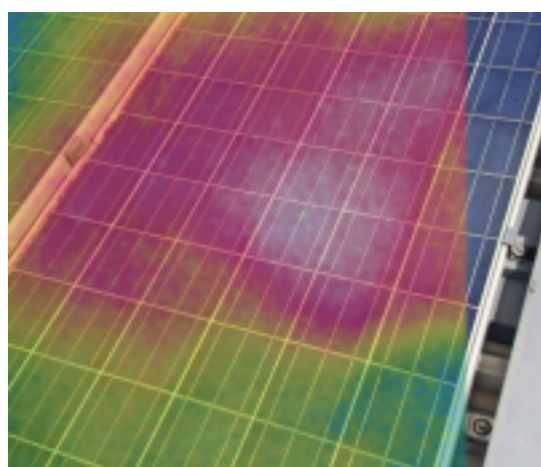


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0355.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:51:12	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	53,5°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	49,7°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0355

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

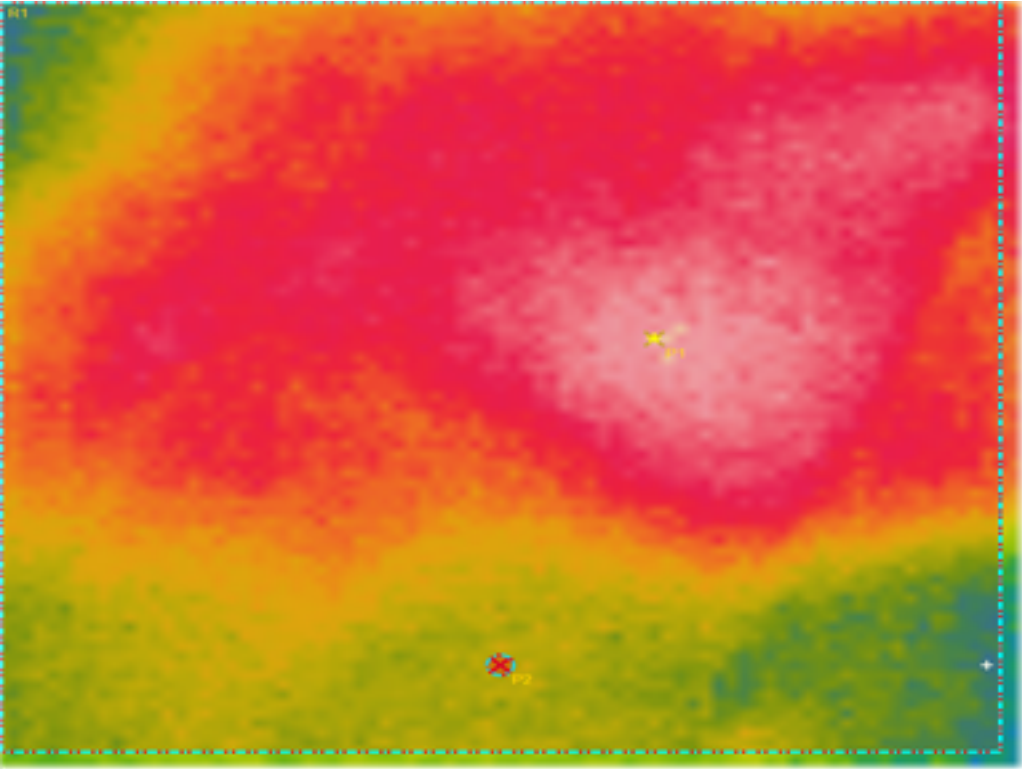

2023-06-09

0355


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	53,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	50,9°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0355

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

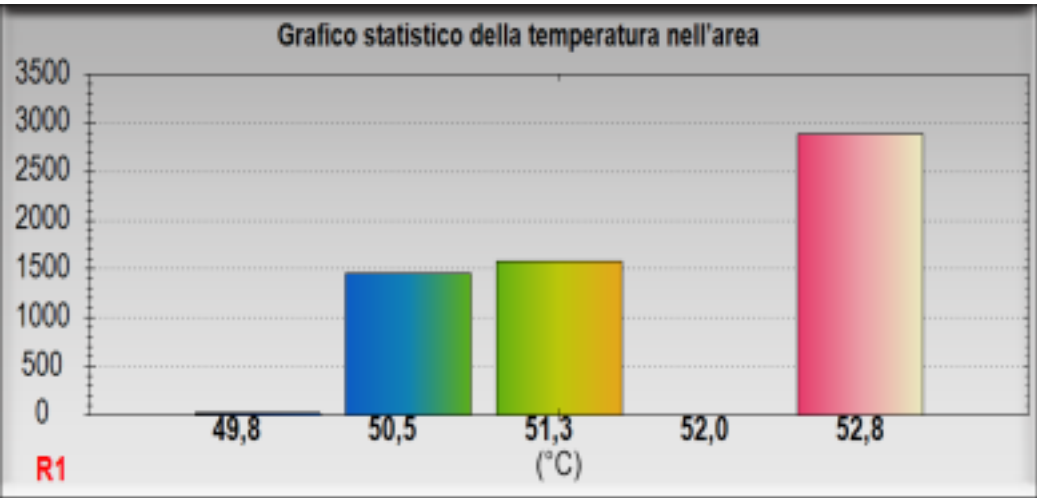

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	53,5°C	49,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0356

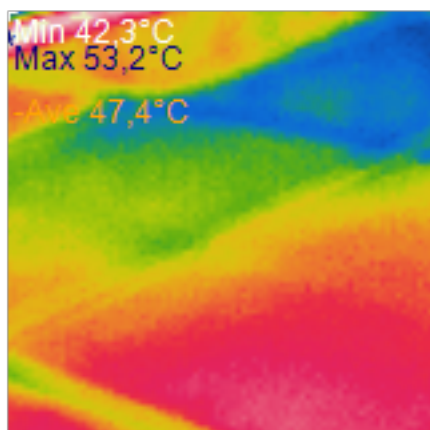


Immagine IR



Immagine Visibile

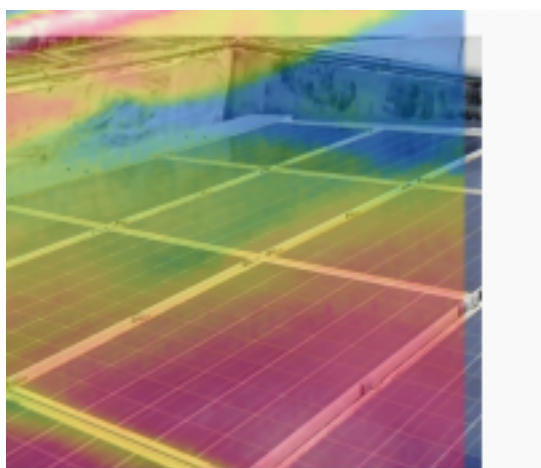


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0356.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:51:36	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	53,2°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	42,3°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0356

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

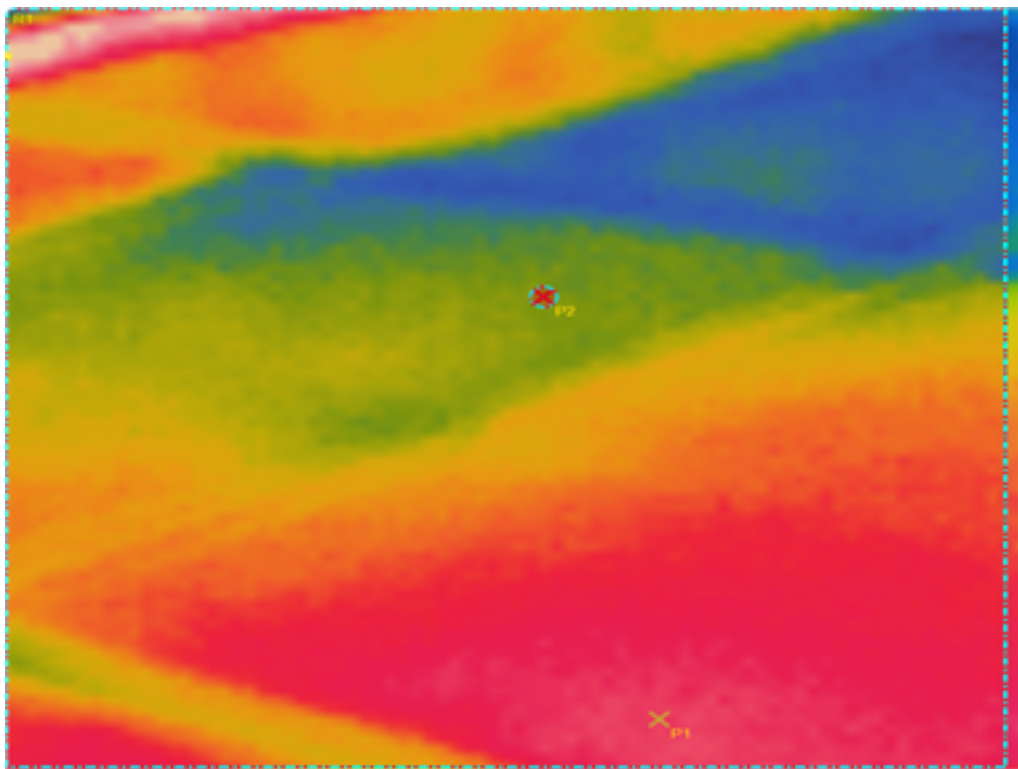

2023-06-09

0356


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	50,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	45,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0356

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

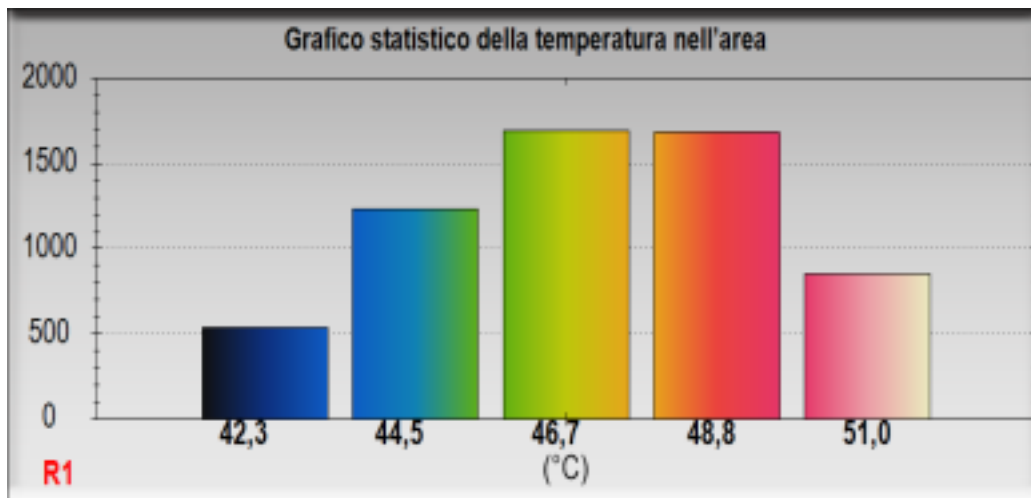

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	53,2°C	42,3°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0357

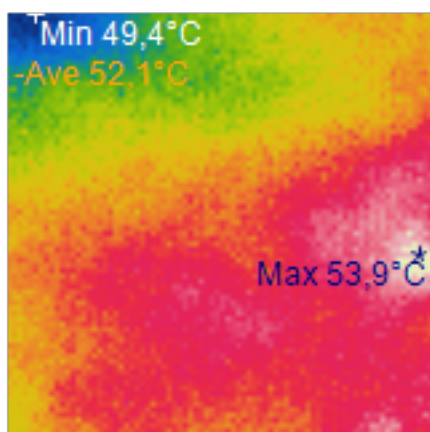


Immagine IR



Immagine Visibile

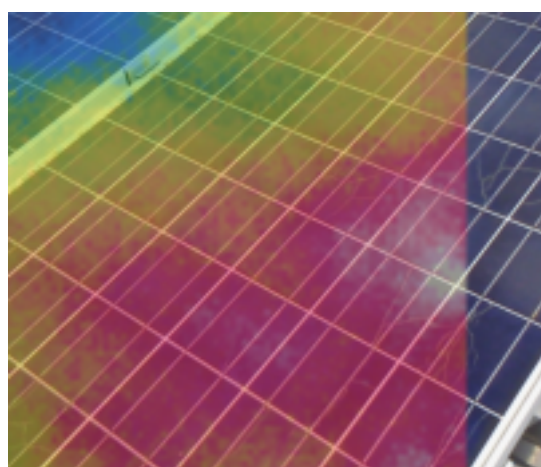


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0357.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:51:57	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	53,9°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	49,4°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0357

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

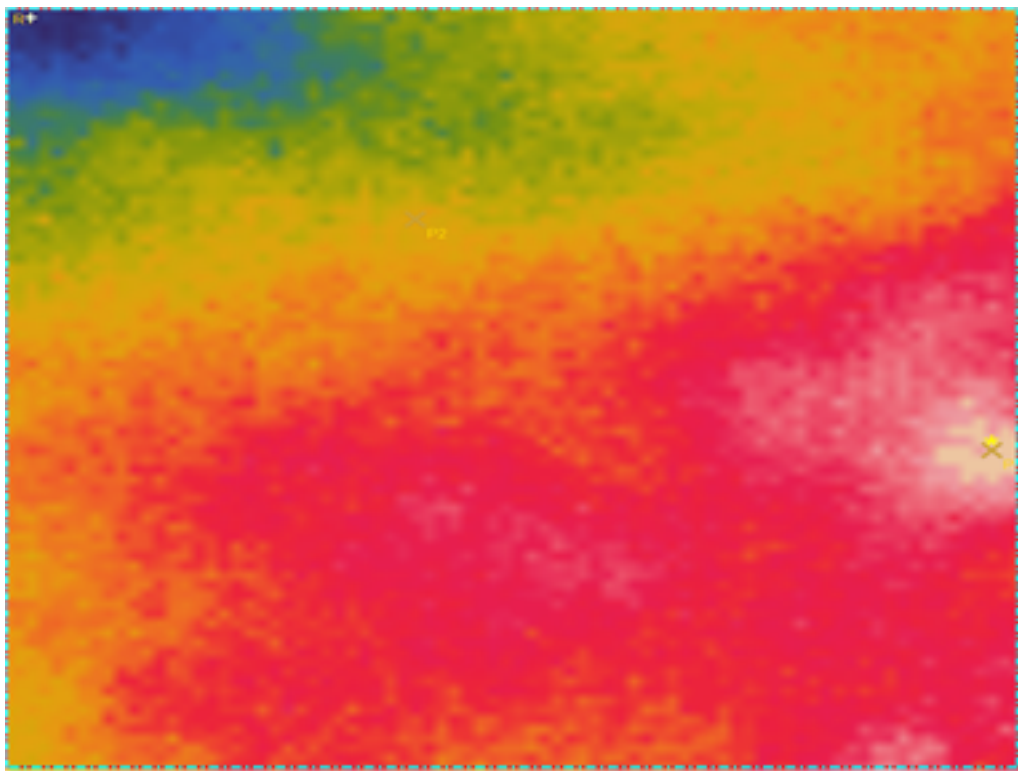

2023-06-09

0357


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	53,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	51,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0357

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

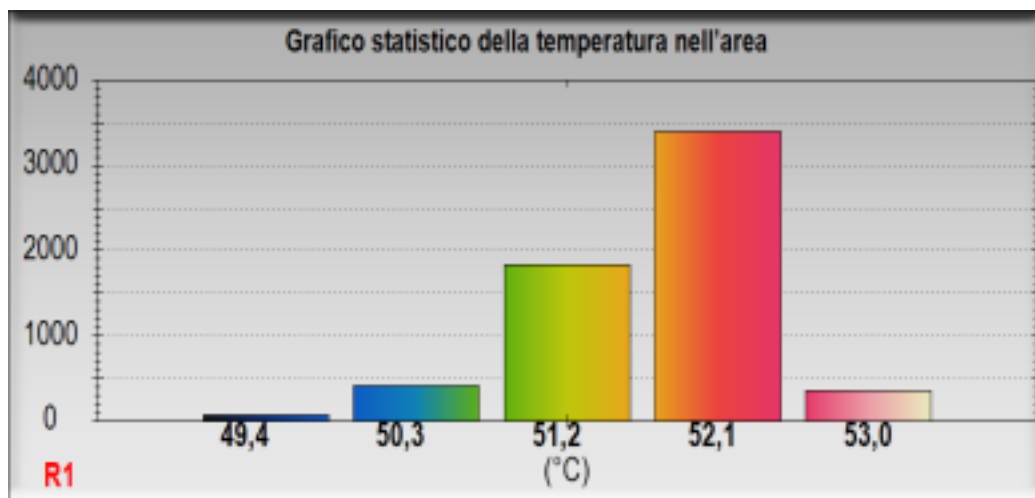

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	53,9°C	49,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0359

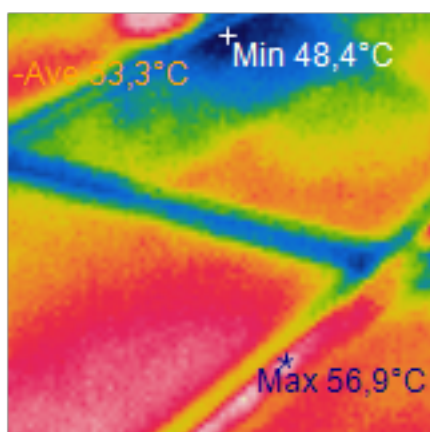


Immagine IR



Immagine Visibile

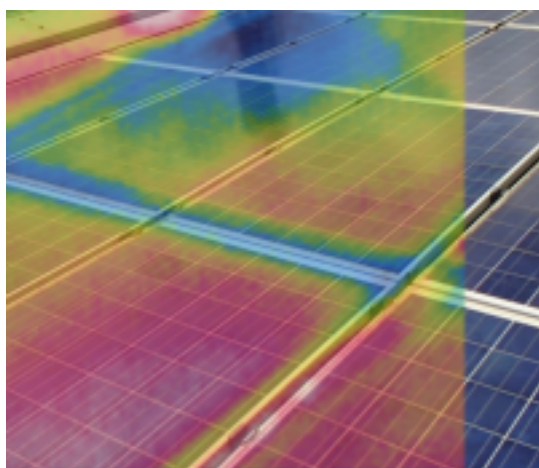


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0359.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:52:34	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	56,9°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	48,4°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0359

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

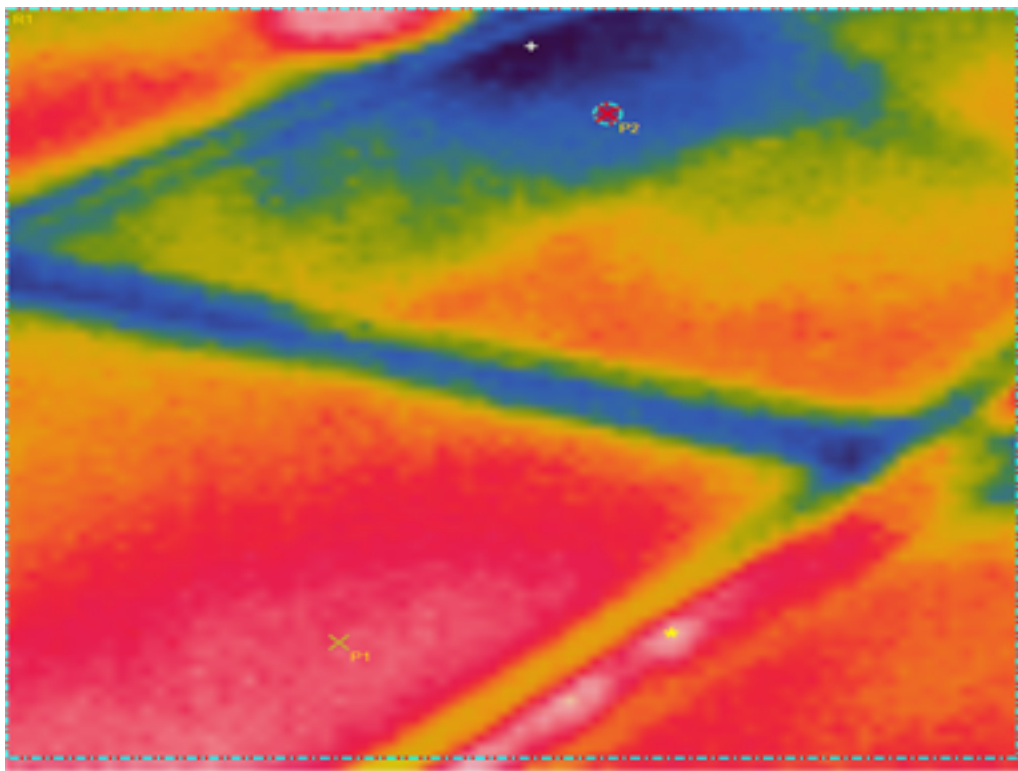

2023-06-09

0359


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	55,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	50,2°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0359

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

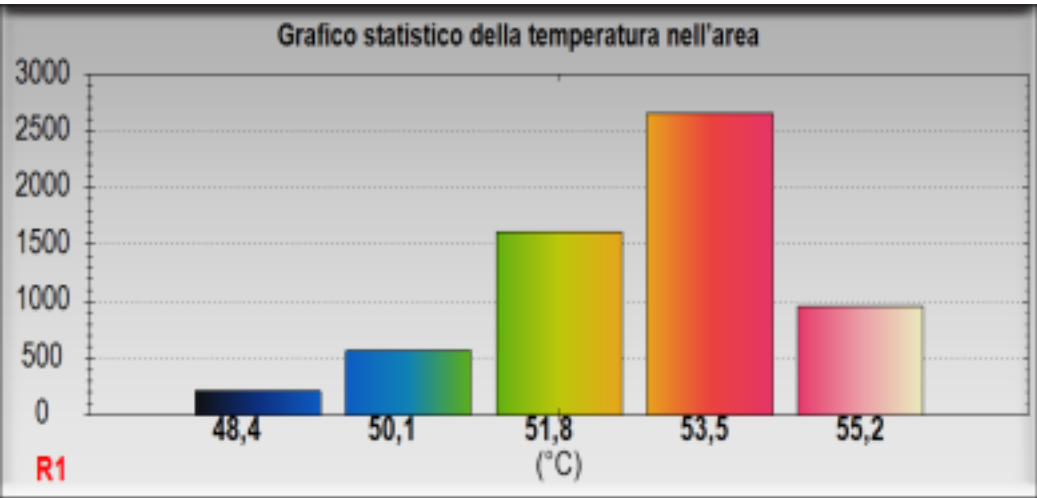

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	56,9°C	48,4°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0362

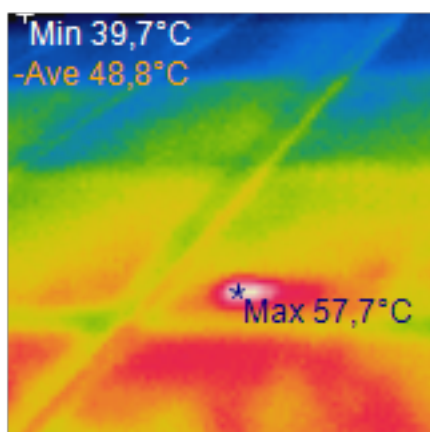


Immagine IR



Immagine Visibile

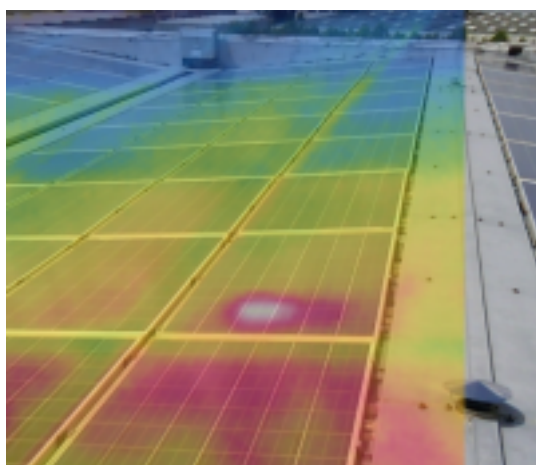


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0362.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:54:07	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	57,7°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	39,7°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0362

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

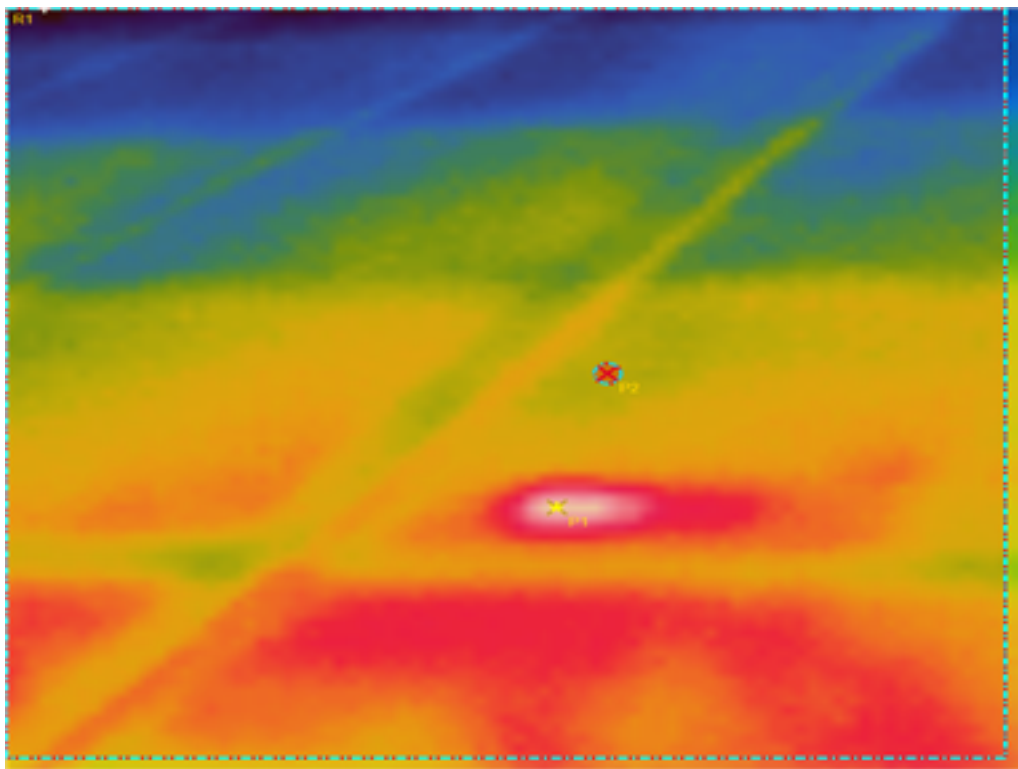

2023-06-09

0362


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	57,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	48,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0362

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

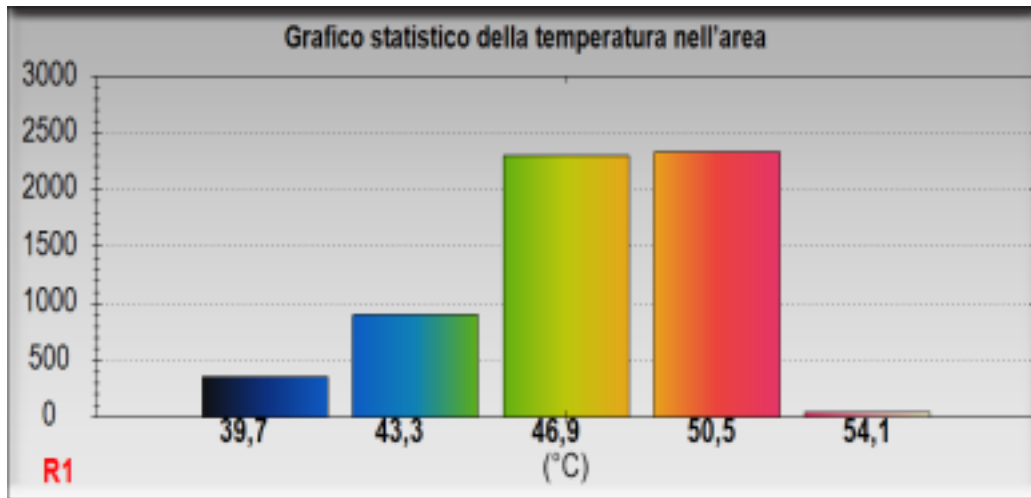

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	57,7°C	39,7°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0364

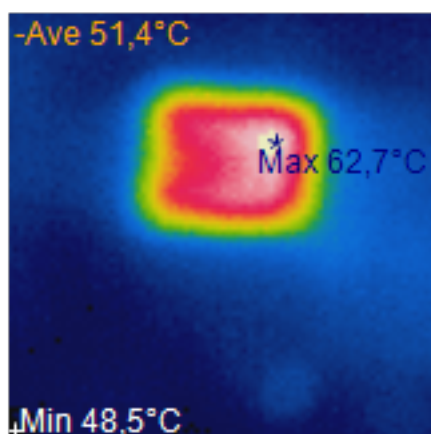


Immagine IR



Immagine Visibile

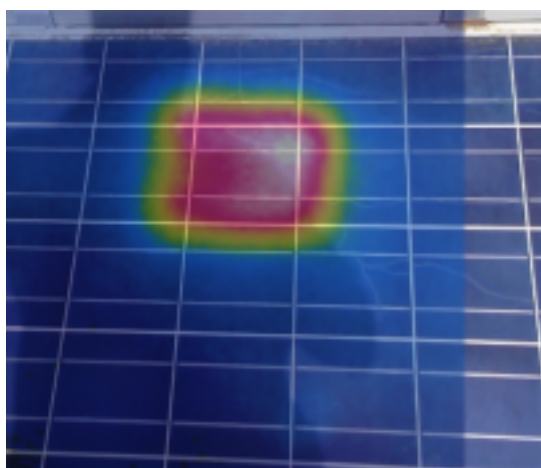


Immagine IR & Immagine Visibile

INFORMAZIONI GENERALI


Nome file:	20230609_0364.JPG	Valore Emissività:	0,95
Data immagine salvata	2023-06-09	Temperatura Ambiente:	25,0°C
Ora immagine salvata	10:56:54	Temperatura Riflessa	25,0°C
Valore MAX Temp.	62,7°C	Umidità:	50%
Valore MIN Temp	48,5°C	Distanza:	5,0m

2023-06-09

0364

Descrizione Misura

ANALISI AVANZATA

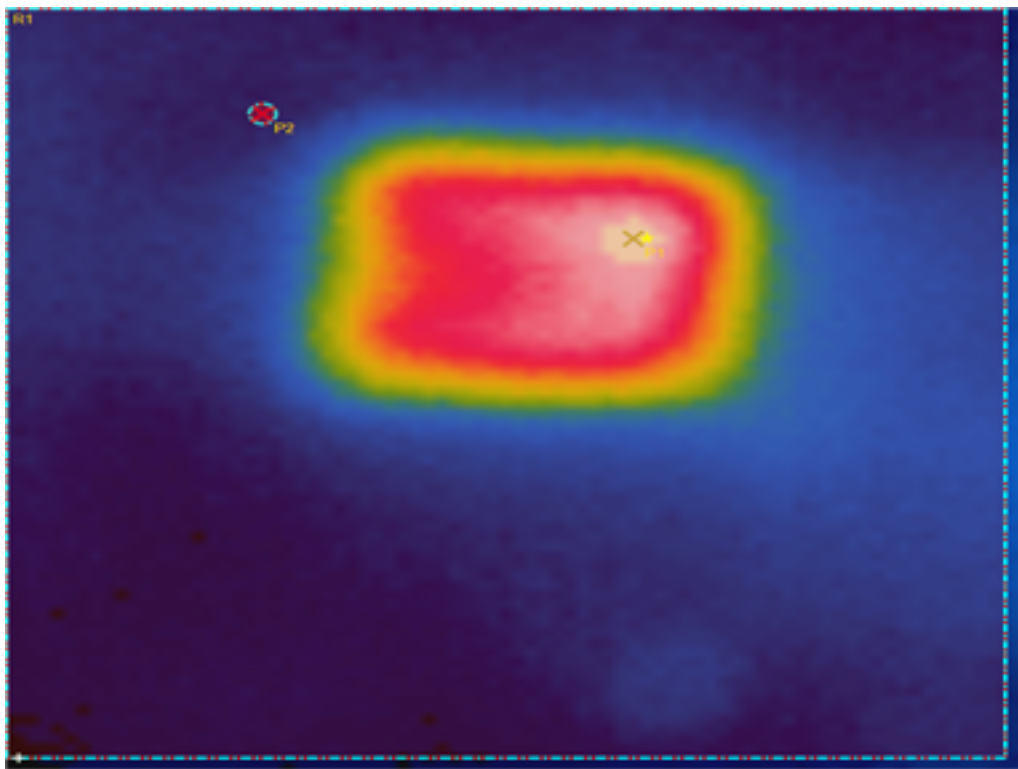

2023-06-09

0364


Dettaglio Punti inclusi nell'immagine IR

Nr.	Temperatura	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
1	62,6°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m
2	49,8°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m

2023-06-09

0364

Dettaglio Rettangoli inclusi nell'immagine IR

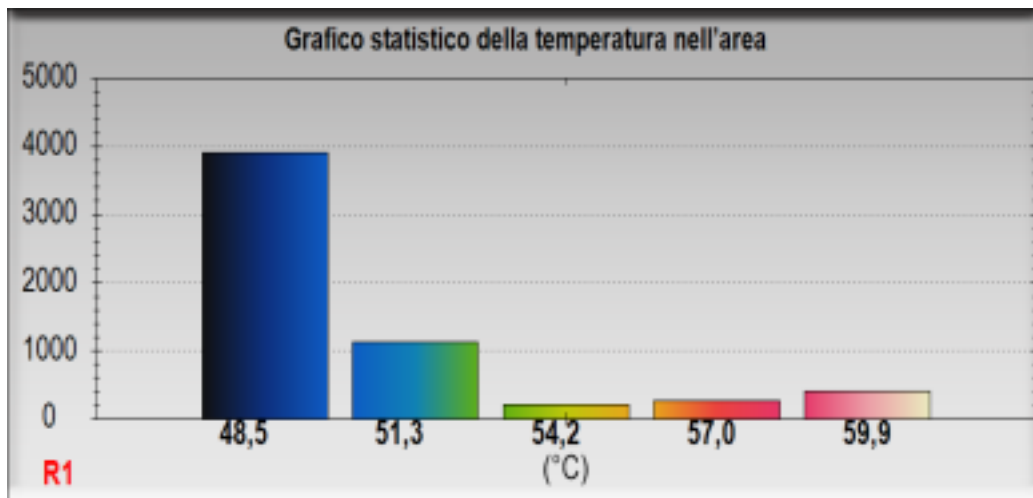

Nr.	Massimo	Minimo	Emissività	Temperatura Riflessa	Temperatura Ambiente	Umidità	Distanza
R1	62,7°C	48,5°C	0,95	25,0°C	25,0°C	50%	5,0m